


Veemõõdusõlme tüüpjoonis

Veearvesti paigaldada hoonesse võimalikult lähedale tarnetoru sisenemiskohale. Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole. Muuda- ja muud filtrid paigaldada viimasest kuulkraanist hoone poole.

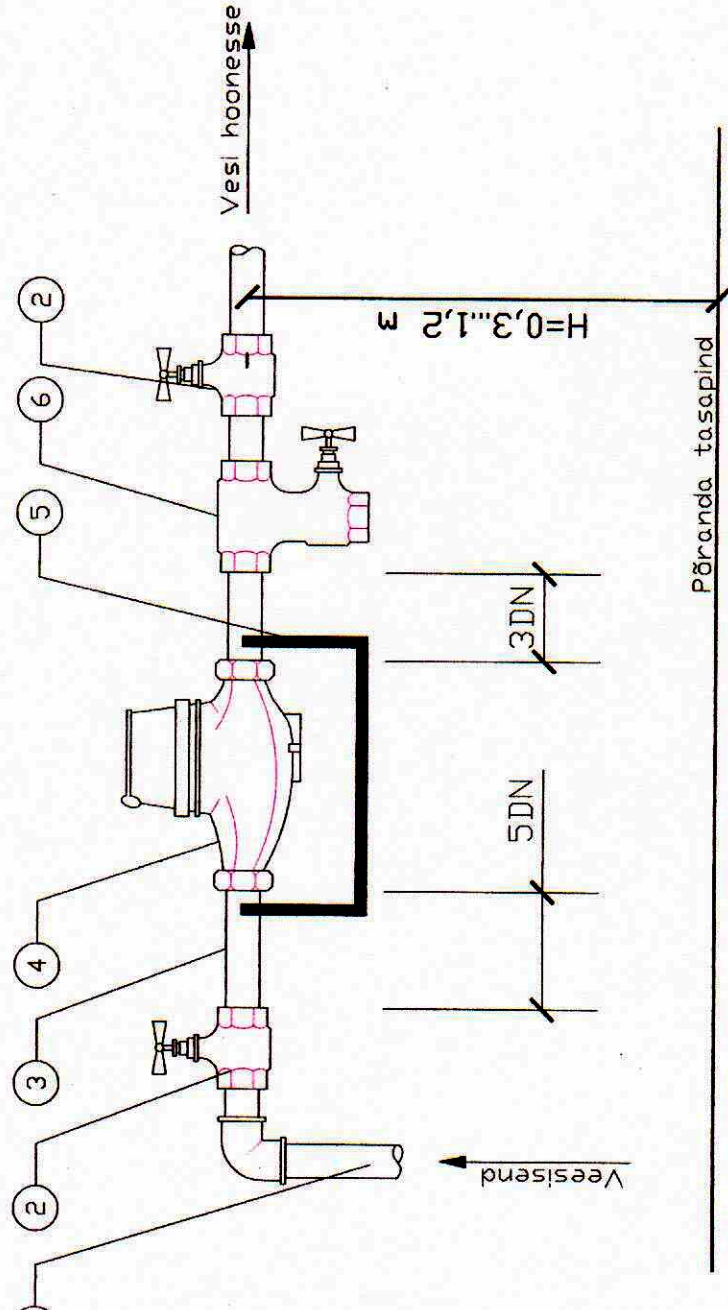

Normatiivne veekulu	m ³ /h	1,5	2,5	3,5	6	10
Veearvesti läbimõõt DN	mm	15	20	25	32	40
Veearvesti pikkus	mm	165	190	260	260	330

Seletus

1. Veetoru
2. Kuulkraan
3. Sirge toruosa
4. Veearvesti koos tagasilöögiklappiga
5. Arvesti kandur
6. Kolmik kuulkraaniga