


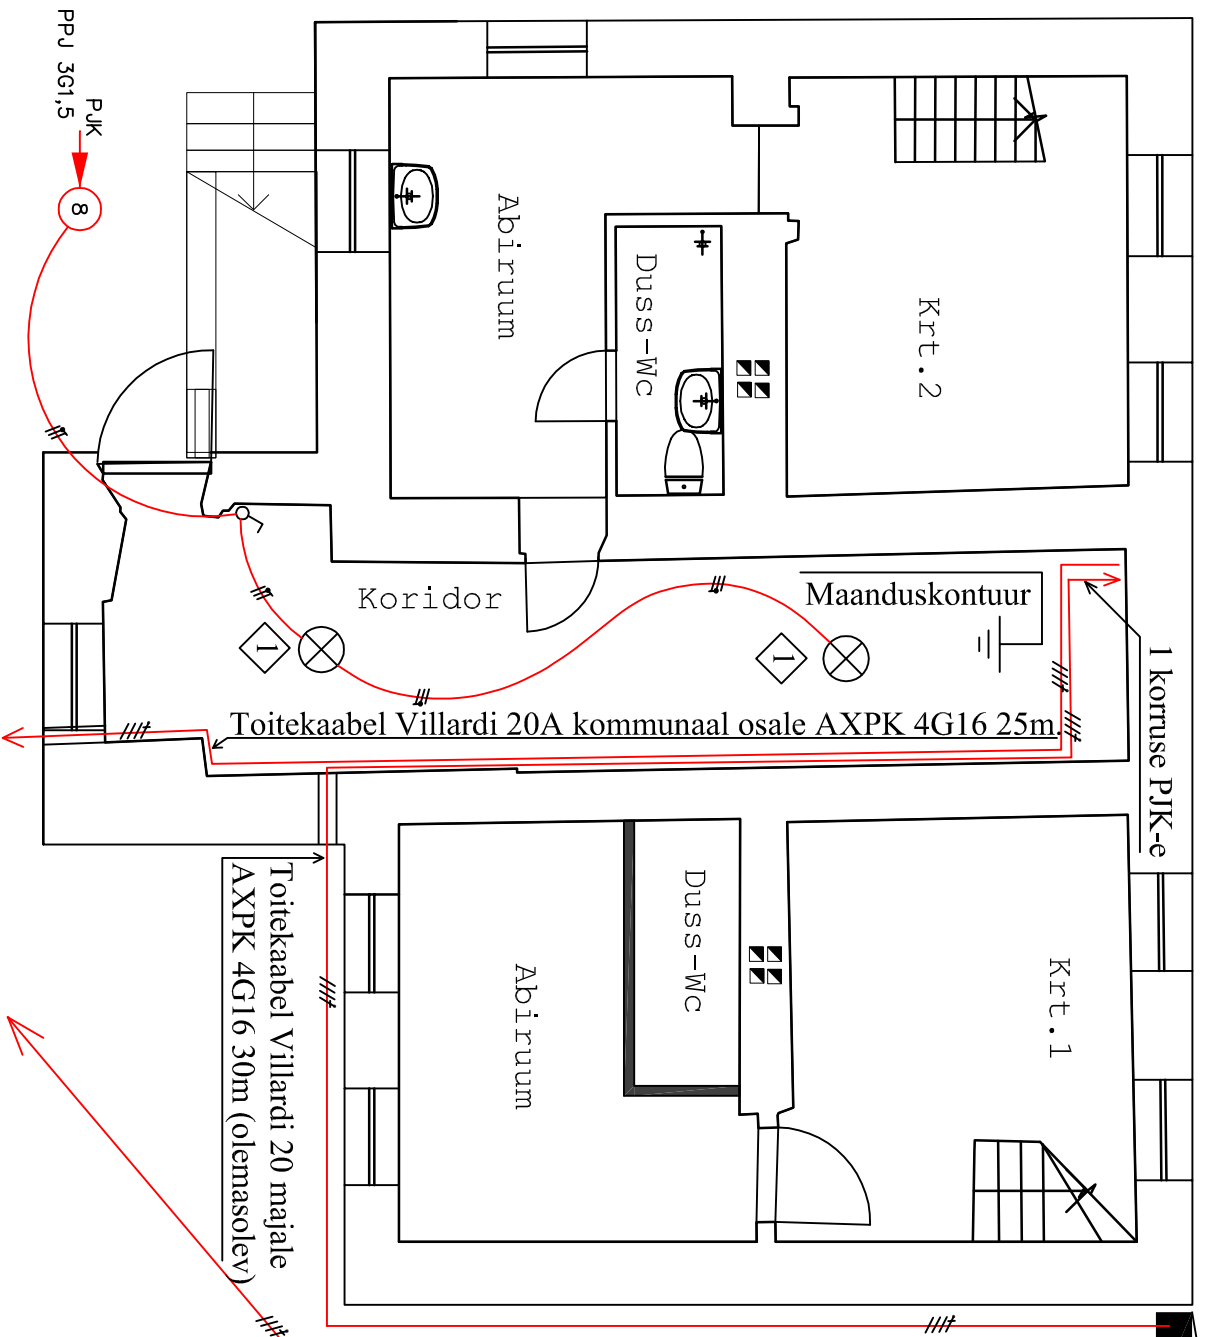

kilp LK

KELDRI KORRUS

- ♂ PINNAPEALNE LIHTLÜLIT 10 A; 250 V; IP44
- 1-NE (PIND) PISTIKUPESA 16A/IP44/230V/50Hz
- PLAFOONVALGUSTI (PIND) 1x60W IP44 230V
- LUMINOFOORVALGUSTI (PIND) 2x36W IP65 230V
- NUMBRIVALGUSTI (PIND) 1x9W IP54 230V
- RADARVALGUSTI (PIND) 1x60W IP20 230V
- VÄLISVALGUSTI LIKUMISANDURIGA LED IP54 230V
- HÄMAR- JA LIKUMISANDUR
- HÄMARANDUR, IP44
- PEAJAOTUSKESKUS PJK

Toitekaabel Villardi 20A hoovimajale
AXPK 4G16 35m (olemasolev)

Märkus:
Kõik harutoosid kaitseastmega min IP44.
Kõik paigalduskaablid vaskkaablid PPJ.
Valgustite asukoht orienteeruv.
Maandusseade asukoht orienteeruv.

KRISKAR ELEKTER OÜ		Objekt		Projekteeris		Joonis	
Reg. nr. 10670925 Litsents EI-9667		KORTERELAMU		Georg Denks		EL-03	
Nõmme tee 2 Tallinn		VILLARDI 20, TALLINN		V10116		1/1	
Elektrihööde ettevõtjate, nr. EL10670925-001		Keldrikorruse elektritpaigaldise		Kontrollis		Leht	
TEL (+372) 655 2617 FAX (+372) 655 2617		plaan		Sergei Lepin		08.01.2016	
Muutus		Kump.		Tegija		Muutuse kirjeldus	