


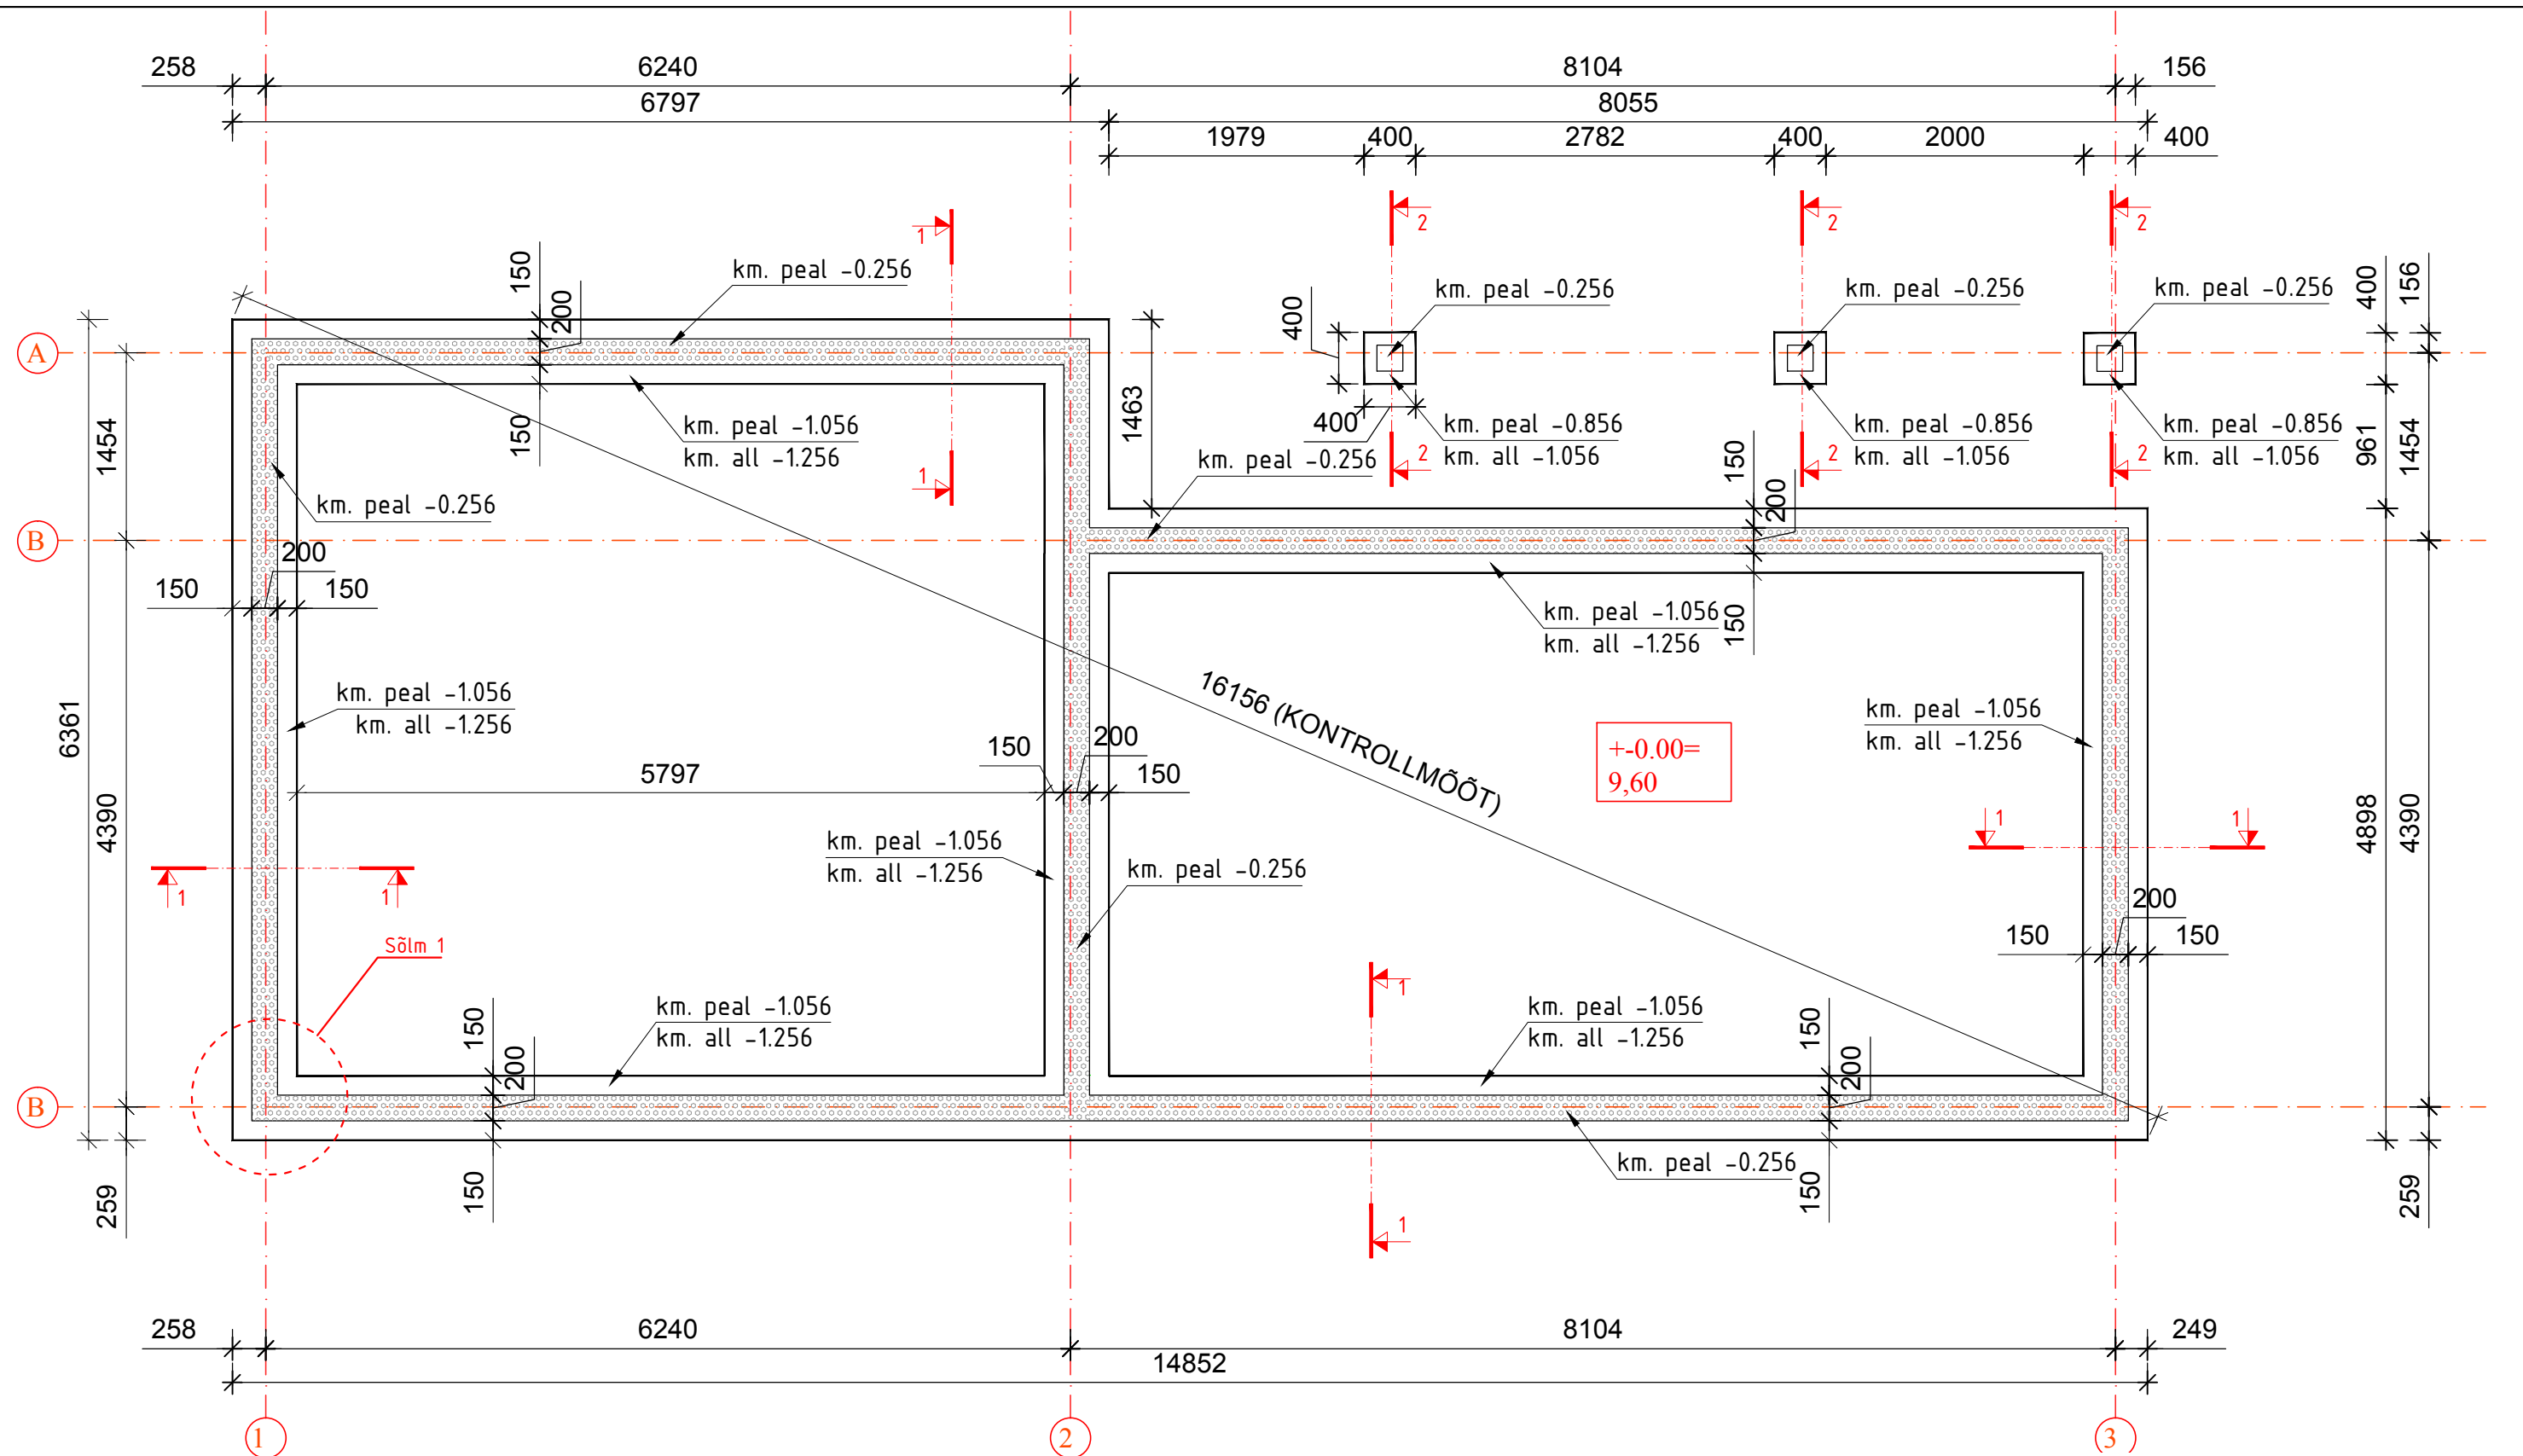

MÄRKUSED:

1. Tagasitõide vundamentide ümber korralikult tihendada.
2. Betooni kaitsekiht vundamentidel $C_{nom} = C_{min} + C_{dev} = 25 + 10 = 35$ mm.
3. Betoon C20/25. Keskkonnaklass XC2.
4. Betoon toota vastavalt standardile EVS-EN 206:2014 "Betoon. Spetsifitseerimine, tootmine, tootmine ja vastavus".
5. Killustik fr.16/32, tihendatud $k=0,95$, kihi paksus 200 mm
6. Killustiku alla paigaldada geotekstiil, klass GRK4.
7. Müririkivide tolerantsiklass D1, vastavalt standardile EVS-EN 771-3-2011.
8. Müriritise ladumisel järgida tootja juhiseid.
9. Müriritise maksimaalsed tolerantsid:
 - sein sirgjoonelisus ± 5 mm/m kohta, kogu hoone pikkuses ± 20 mm
10. Pakutud lintvundamendi lahendus eeldab häid pinnasetingimusi.
Kui süvendite sissevõtmisel selgub, et alal lasuvad kehva kandevõimega pinnased, võtta ühendust projekteerijaga, täpsustada vundamendi lahendust (taldmiku laiust)