
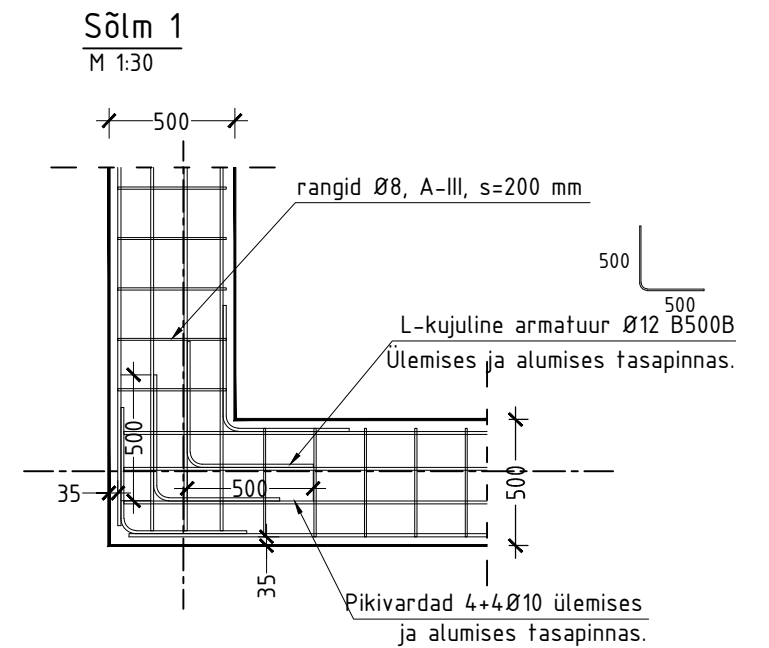
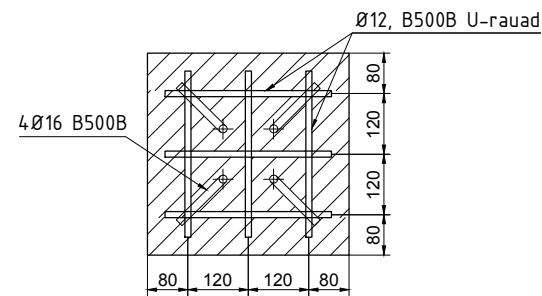
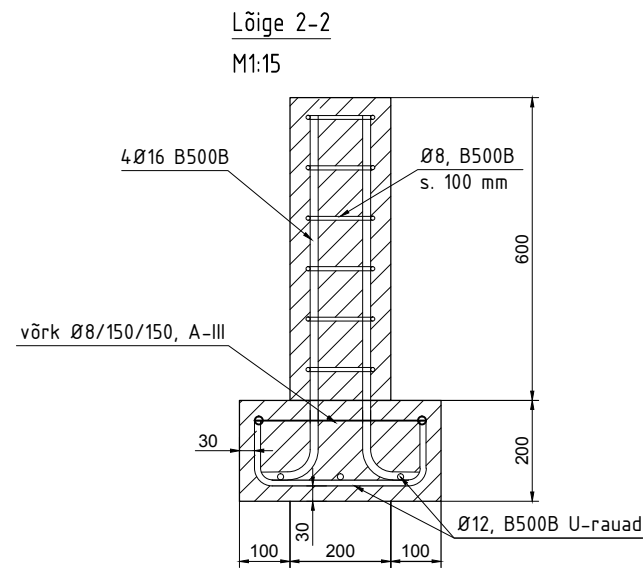
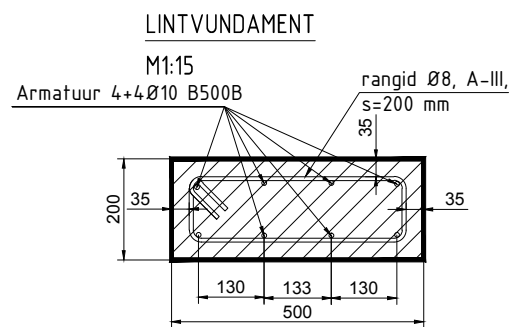


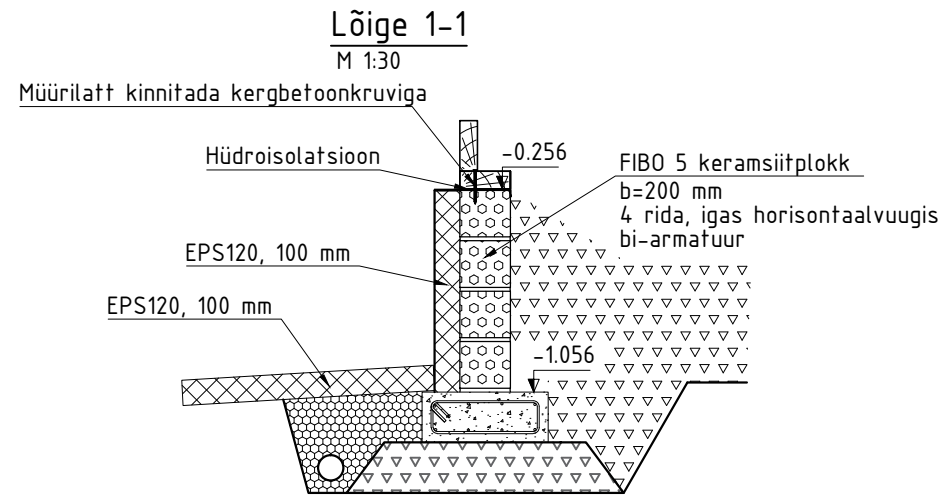

MÄRKUSED:

1. Tagasitõite vundamentide ümber korralikult tihendada.
2. Betooni kaitsekiht vundamentidel $C_{nom}=C_{min}+C_{dev}=25+10=35$ mm.
3. Betoon C20/25
4. Betoon toota vastavalt standardile EVS-EN 206:2014 "Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus".
5. Killustik fr.16/32, tihendatud $k=0,95$, kihi paksus 200 mm
6. Killustiku alla paigaldada geotekstiil, klass GRK4.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------