


# VEEMÕÕDUSÕLME TÜÜPJONIS

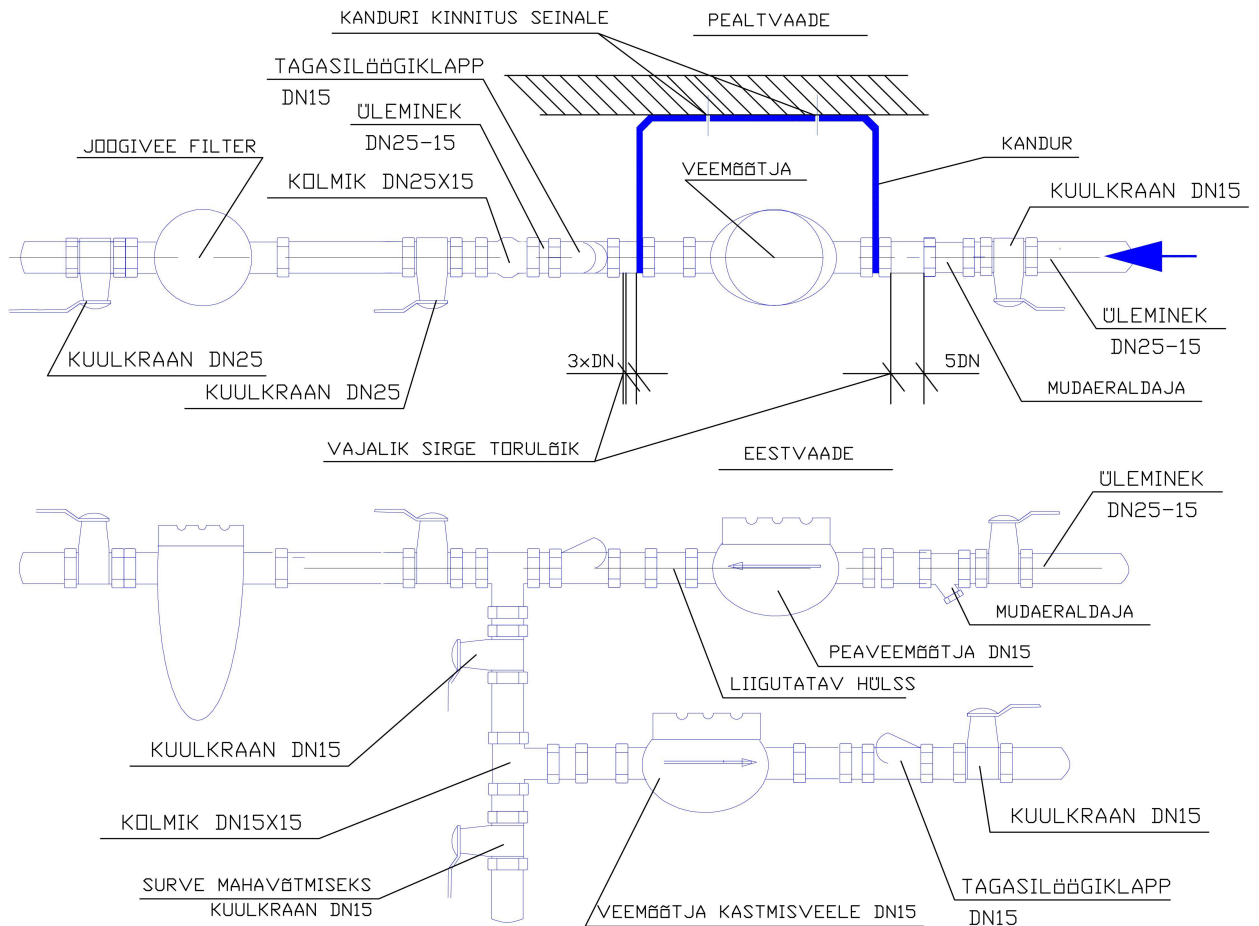

## MÄRKUSED.

### VABA RUUMI NÕUDED VEEMÕÕDUSÕLMES

- vähim kaugus seinast - toru suurim nimiläbimõõt + 200mm või nõutud konsooli vastav mõõde
- vaba ruum põrandast toru teljeni - toru suurim nimiläbimõõt 500-800mm
- vähim vaba ruum veearvesti ees - 800mm
- vähim ruumi kõrgus - 1800mm

Veearvesti paigaldada hoonesse võimalikult lähedale tarnetoru sisenemiskohale.

Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.

veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.

Kui veemõõdal pole tagasivoolukappi, paigutada see viimasest kuulkraanist hoone poole.

Muda ja muud filtrid võib paigaldada viimasest kuulkraanist hoone poole.

## KASTMISVEELE MÕÕTJA

NOMIN.VEEKULU	3 m/h	1,5	2,5	3,5	6	10
VEEMÕÕDUSÕLME KALIIBER DN	(mm)	15	20	25	32	40
VEEMÕÕDUSÕLME PIKKUS L	mm	165	190	260	260	300