


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

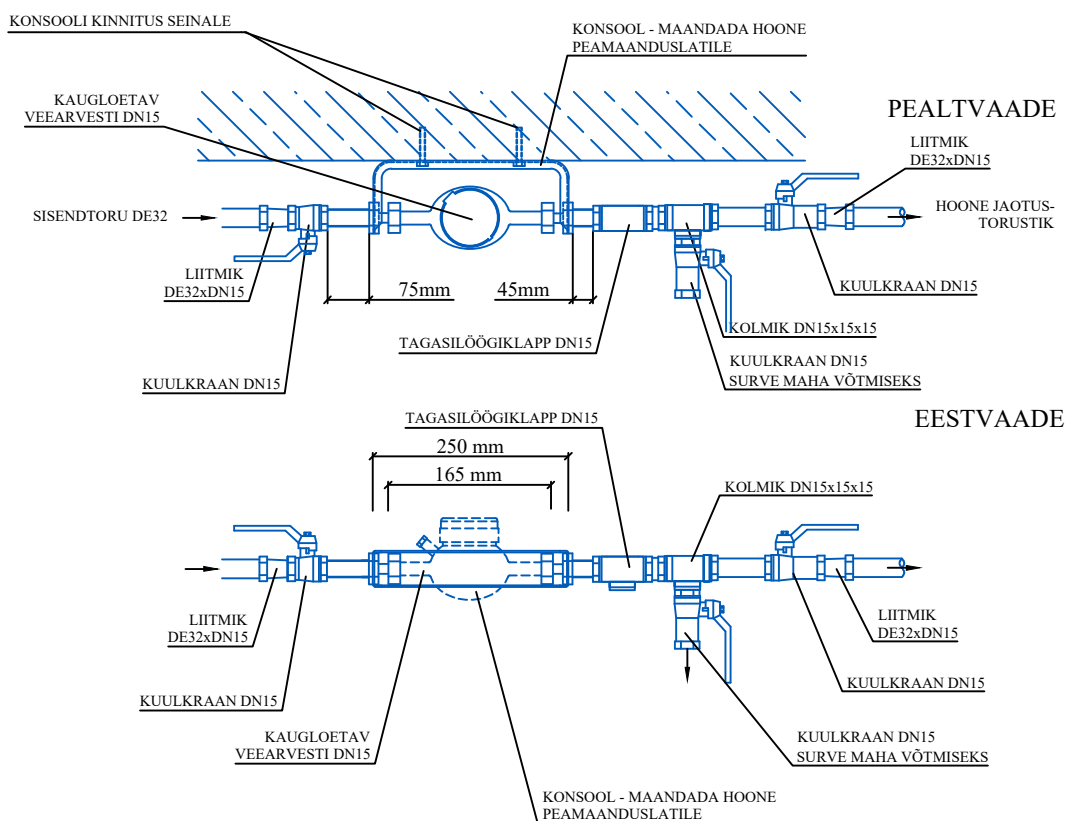

Sisendtorud De32 tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülssis PE D110/95 kuni veemõõdusõlmeni. Hülsi ulatus maja seinast väljapoole peab olema vähemalt 2 m, põrandast 0,15 m. Kaitsehülssi välimine ots sulgeda veetihedalt. Veemõõdusõlmed paigaldada asendiplaanil näidatud asukohtadesse.

Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +4 kuni +40 °C ja paigalduskõrgus 700 - 1200 mm põrandast.

Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.

Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole. Veearvesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.

Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.

Veearvesti vertikaalse paigaldamise korral peab tagasilöögi klapp olema horisontaalselt.

Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmes veearvestile:

- vähim vaba ruum veearvesti all (toru teljeni) - toru suurim nimiläbimõõt + 500mm, mitte enam kui 800mm
- vähim vaba ruum veearvesti kohal (toru teljest) - toru nimiläbimõõt + 700mm
- vähim vaba ruum veearvesti ees (toru teljest) - 800mm.
- vähim ruumi kõrgus - 1700mm puhast kõrgust