



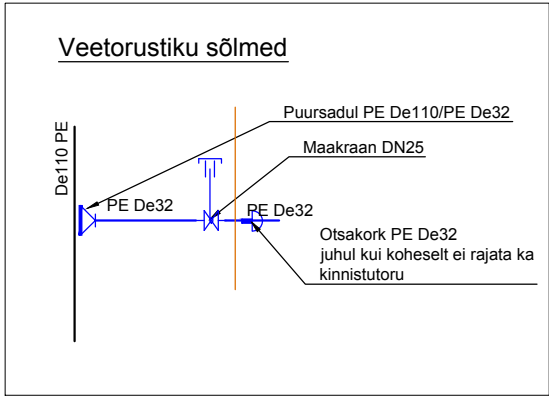

Kanalisatsioonikaevu kell

Kaevu läbis K1-1	Kõrgus 1	Tüüp K1	Kaevu läbimõõt (mm) 400	Kaevu materjal 400/315	Kaevu kõrgus (m) 1.26	Kaevu sügavus v-vst (m) 0.00
Nr	Trassi läbimõõt (mm)	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus v-vst (m)		
1	160.00	De160	0°	0.00		
2	110.00	De110	232°	0.05		

Pikiprofiil

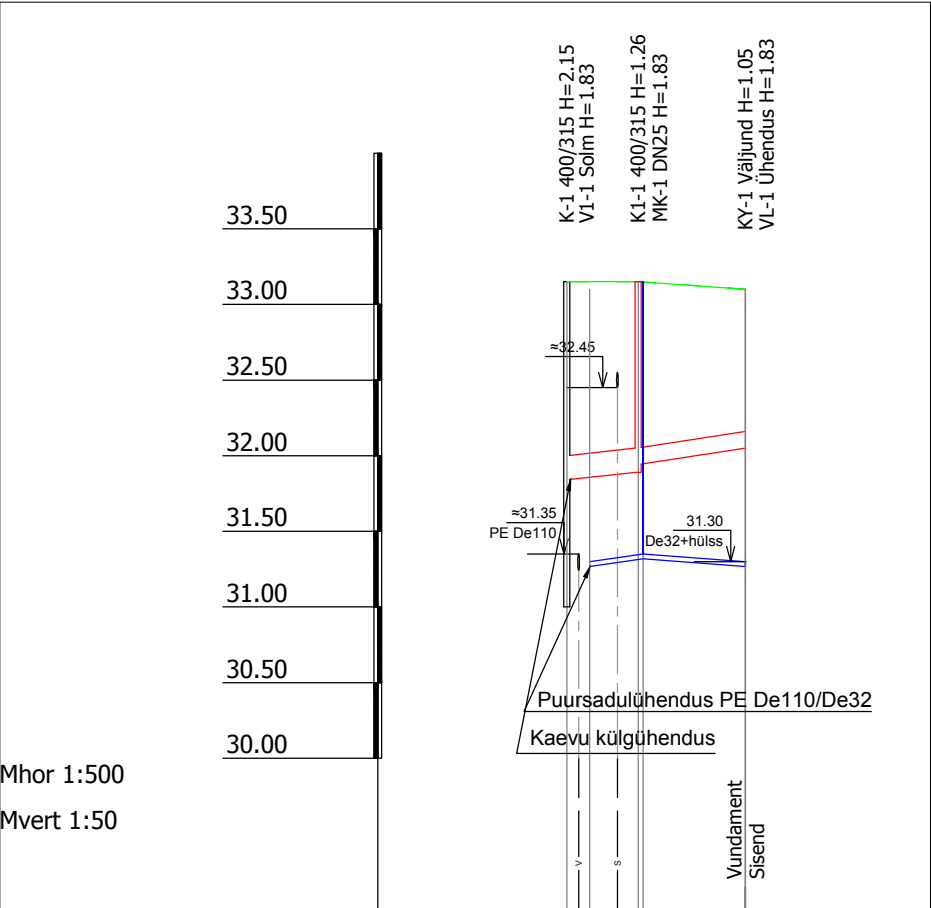


Mhor 1:500


Mvert 1:50

KAEVU/SÕLME NR	K-1	K1-1	KY-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	33.15	33.15	33.10
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	33.15	33.15	33.10
TORU PÕHJA KÕRGUS (m abs)	31.84	31.89	32.05
TORU RAJAMISSÜGAVUS (m)	1.31	1.26	1.05
KALLE	0.0100	0.0150	7.1
PIKKUS (m)	4.7	7.1	
TORU LÄBIMÕÖT (mm) JA MATERJAL	De160 - 4.7m	De110 - 7.1m	
VAHEKAUGUSED (m)	4.7	7.1	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			


VEEMÕÖDUSÕLME JOONIS

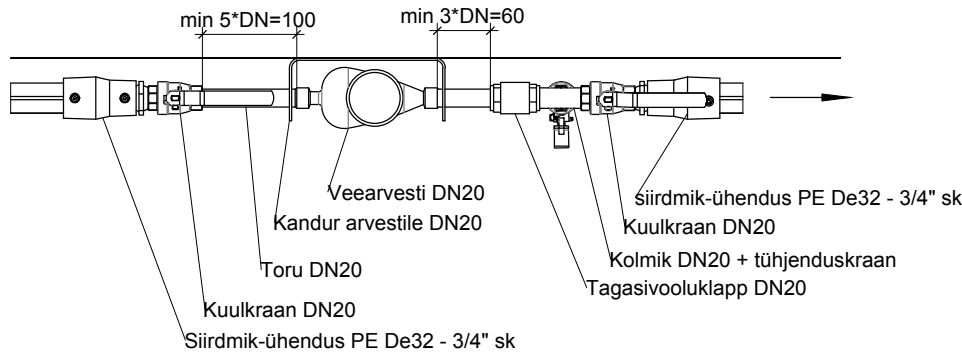


Asendiplaan 1:500

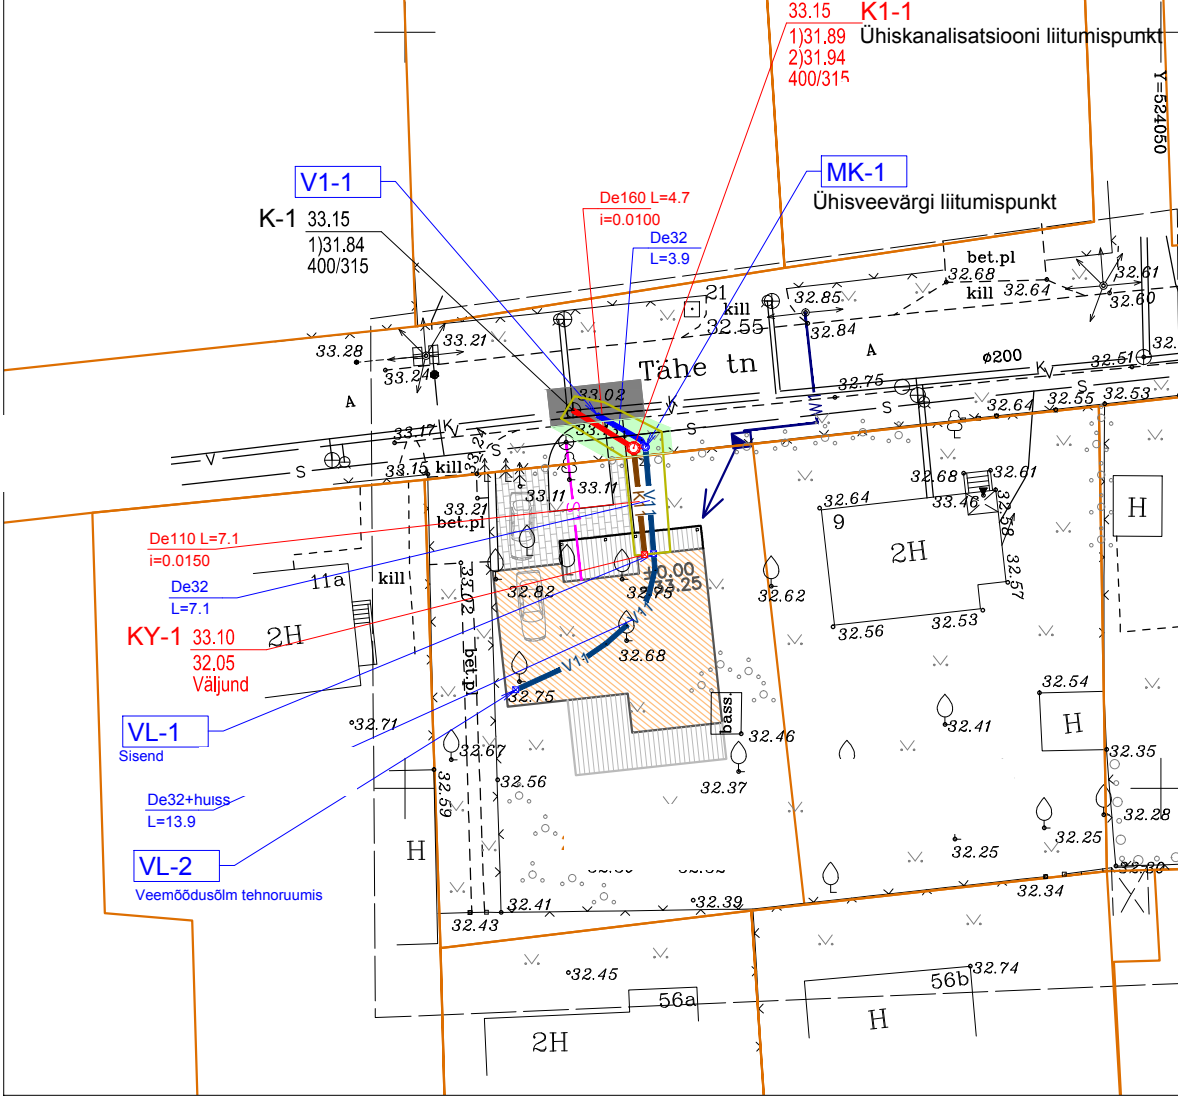

Asukohaskeem

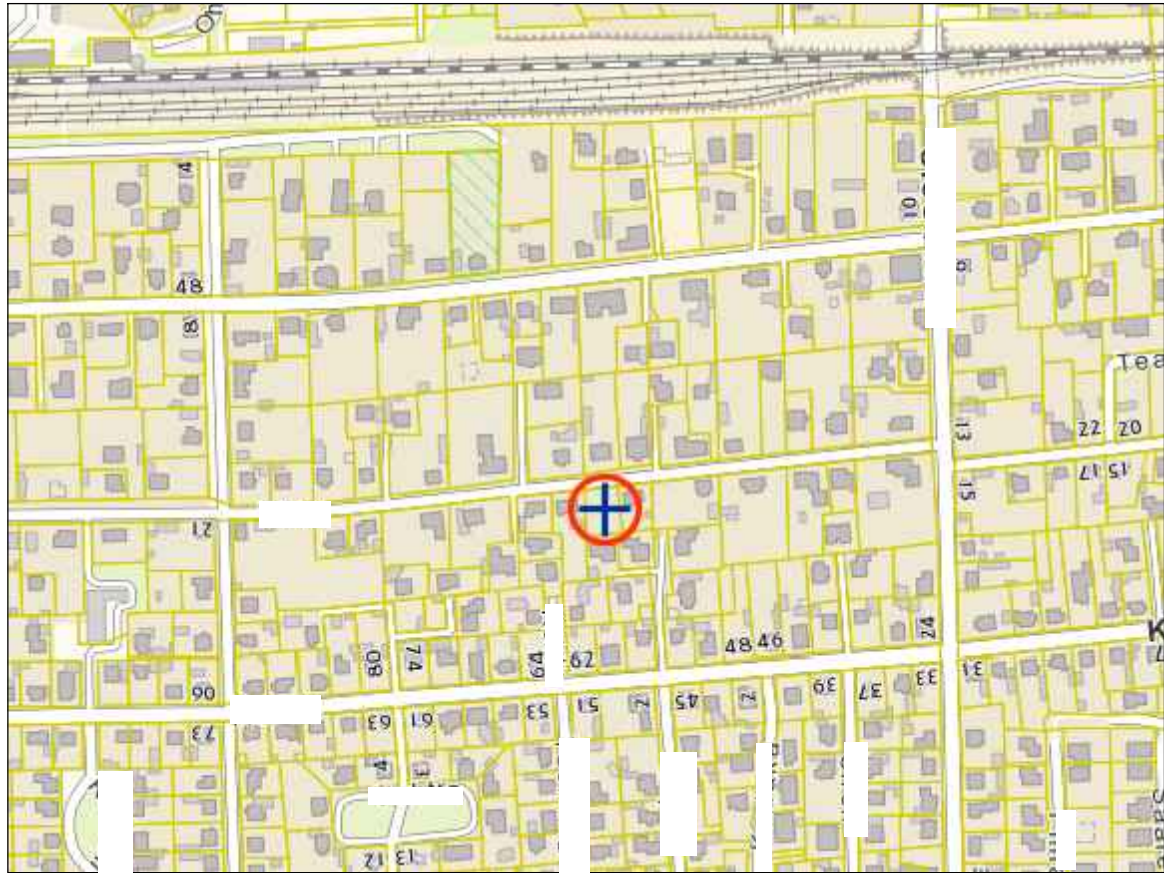

TINGMÄRGID

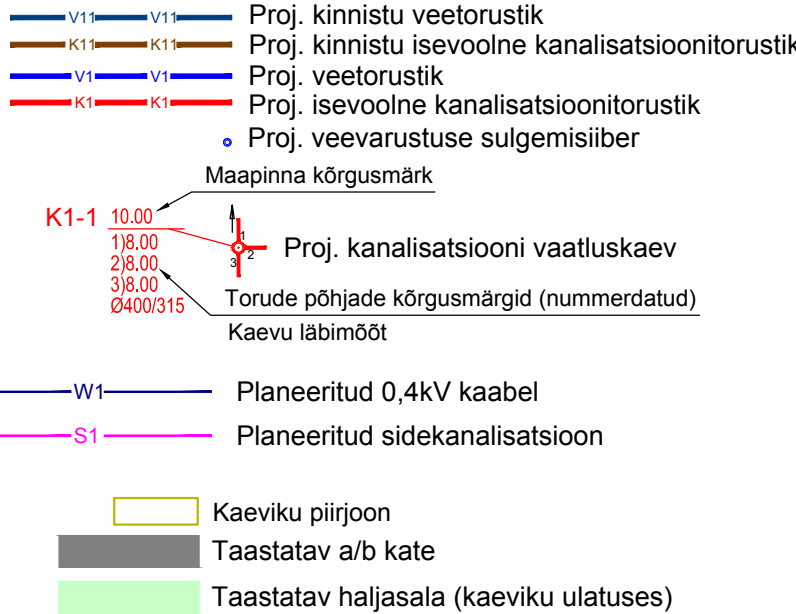

MÄRKUSED:

- Veetoru rajada sügavusega 1.8m. Väiksema rajamissügavuse korral kaitsta toru külmumise eest soojustusplaadiga.
- Olemasolevate torustikega ühendused (asukoht, kõrgused, materjal) täpsutada ehitustööde käigus.
- Elamu veesisend rajatakse põranda all hülssis, mis peab ulatuma vähemalt 1m maja vundamendist väljapoole. Hülss väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme poolt jätta avatuks.
- Katted taastada ehituseelse olukorra kohaselt. Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ja Keilla linna kaevetööde eeskiri.

Alusena on kasutatud:

- Pilter Arhitektid OÜ üksikelamu ehitusprojekt, töö nr. 780.
- Tähe tn 9 detailplaneering. OÜ Made töö nr. 14014.
- Nivello OÜ geodeetiline mõõdistus, töö nr 780 (05.2014).