


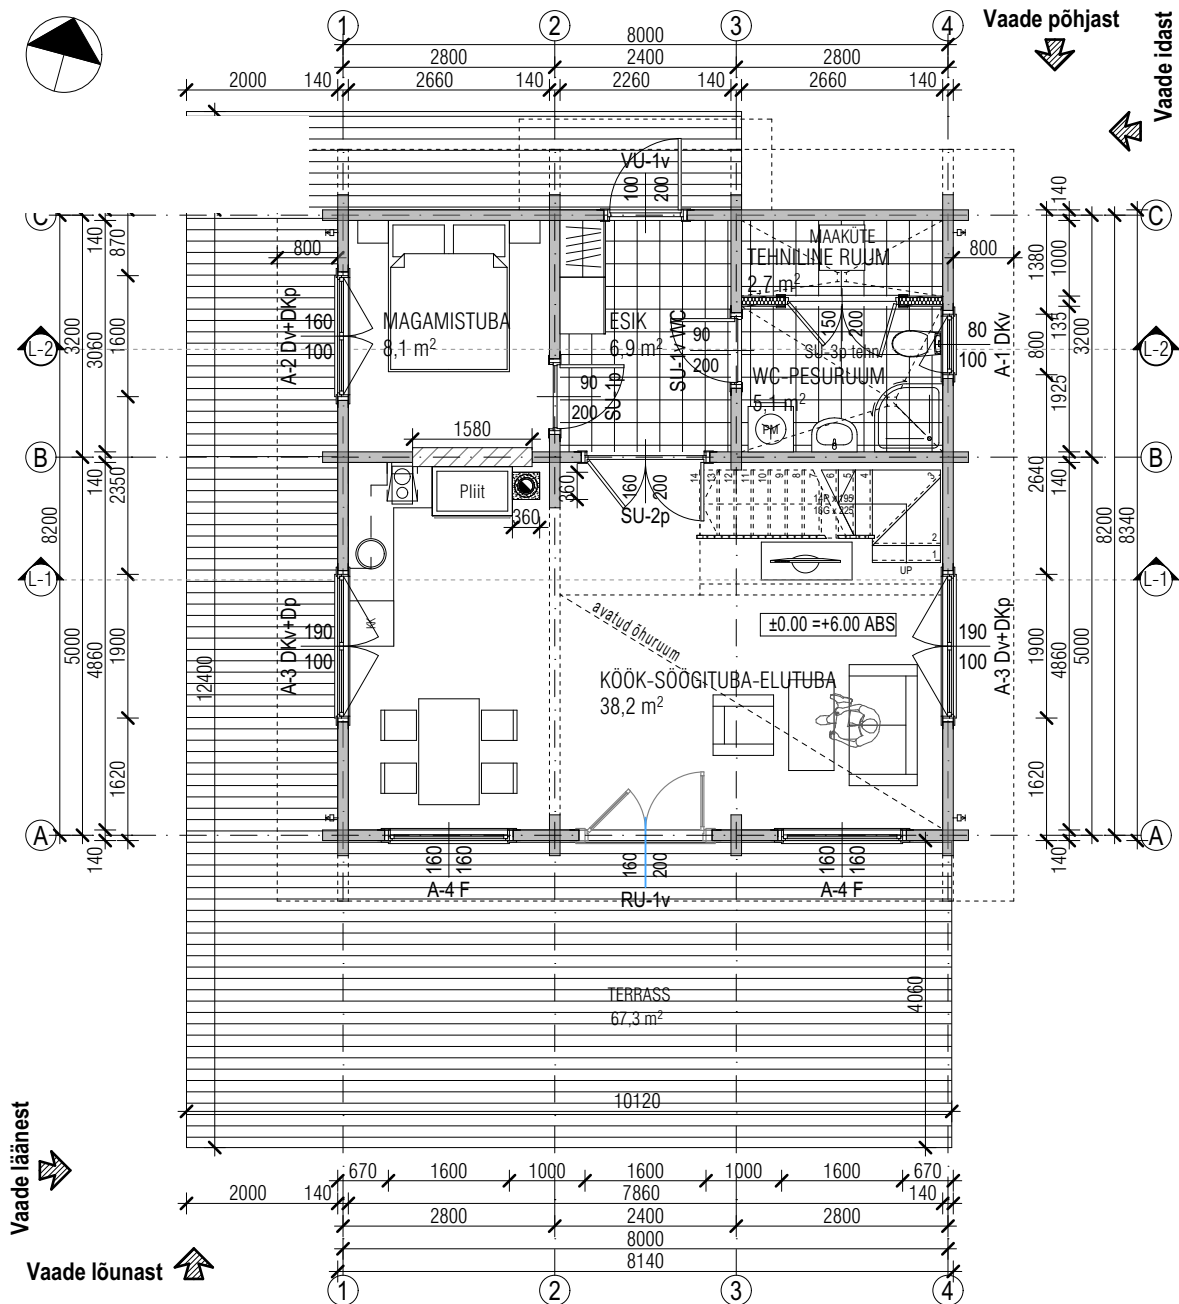

ESIK	6,9
KÖÖK-SÖÖGITUBA-ELUTUBA	38,2
MAGAMISTUBA	8,1
TEHNILINE RUUM	2,7
WC-PESURUUM	5,1

61,0 m²

Märkused:

1. Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
2. Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
3. Kõik puitpinnad ja kivipinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
4. Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline soojustatud vuuk teipida.
Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksit või teipe.
5. Märgade ruumide valmispõranda kalle peab olema vähemalt 1:100 ja duši alal vähemalt 1:50 umbes 500 mm raadiuses põrandatrapist.
6. Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
7. Absoluutsed kõrgused on antud Balti süsteemis.