



GEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Objekt: Tallinn, Kesklinna linnaosa

Tallinn 2002

SISUKORD

	Nimetus	Lk.nr.	Lk.arv
	Seletuskiri	3	1
	Koondskeem	4	1
	Maa-ala plaan tehnovõrkudega	5	1
	Kaevude suubumise skeem	6	1
	Kaevude tehnilised andmed	7-8	<u>2</u>
	Lõpuleht	9	

SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Tallinn, Kesklinna linnaosa

Objekti nimetus:

Töö teostaja:

Tööde teostamise ae_

Lähteandmed: PP punktid 612M; 611M.

Teostati mõõdistamine mõõtkavas 1:500 maa-alal pindalaga 0,51 ha.


Koostati maa-ala plaan tehnovõrkudega mõõtkavas 1:500.

Töö teostamisel kasutati mõõtejaama Geodimeter 640 ServoPro, tarkvara AutoCAD 2000-i, Pentium- arvuteid ja plotterit HP DesignJet 450C.

13.03.2002.a.


KOONDSKEEM

M 1 : 2000

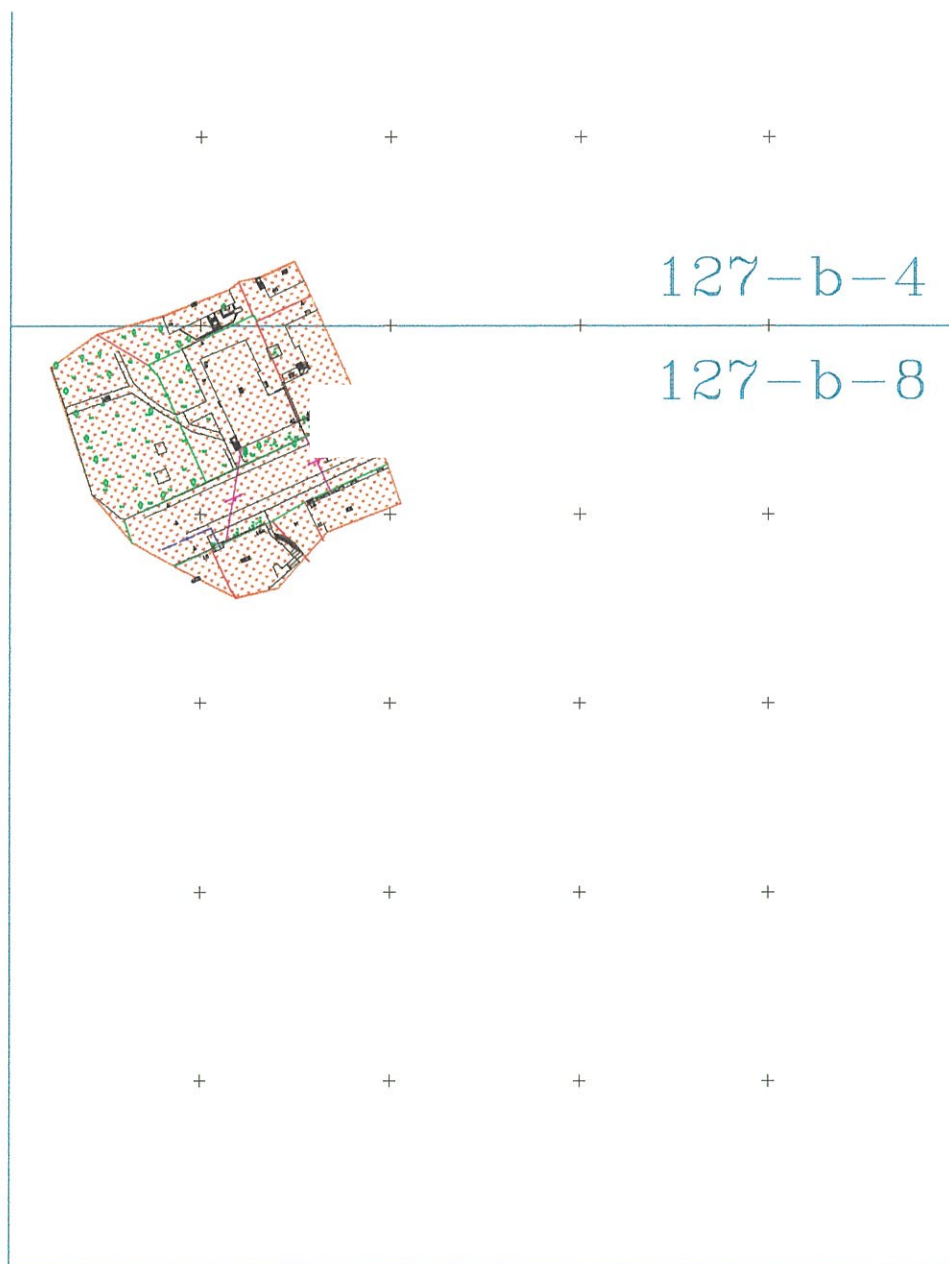

MÕÕDISTATUD ALA


KOOSTAS:

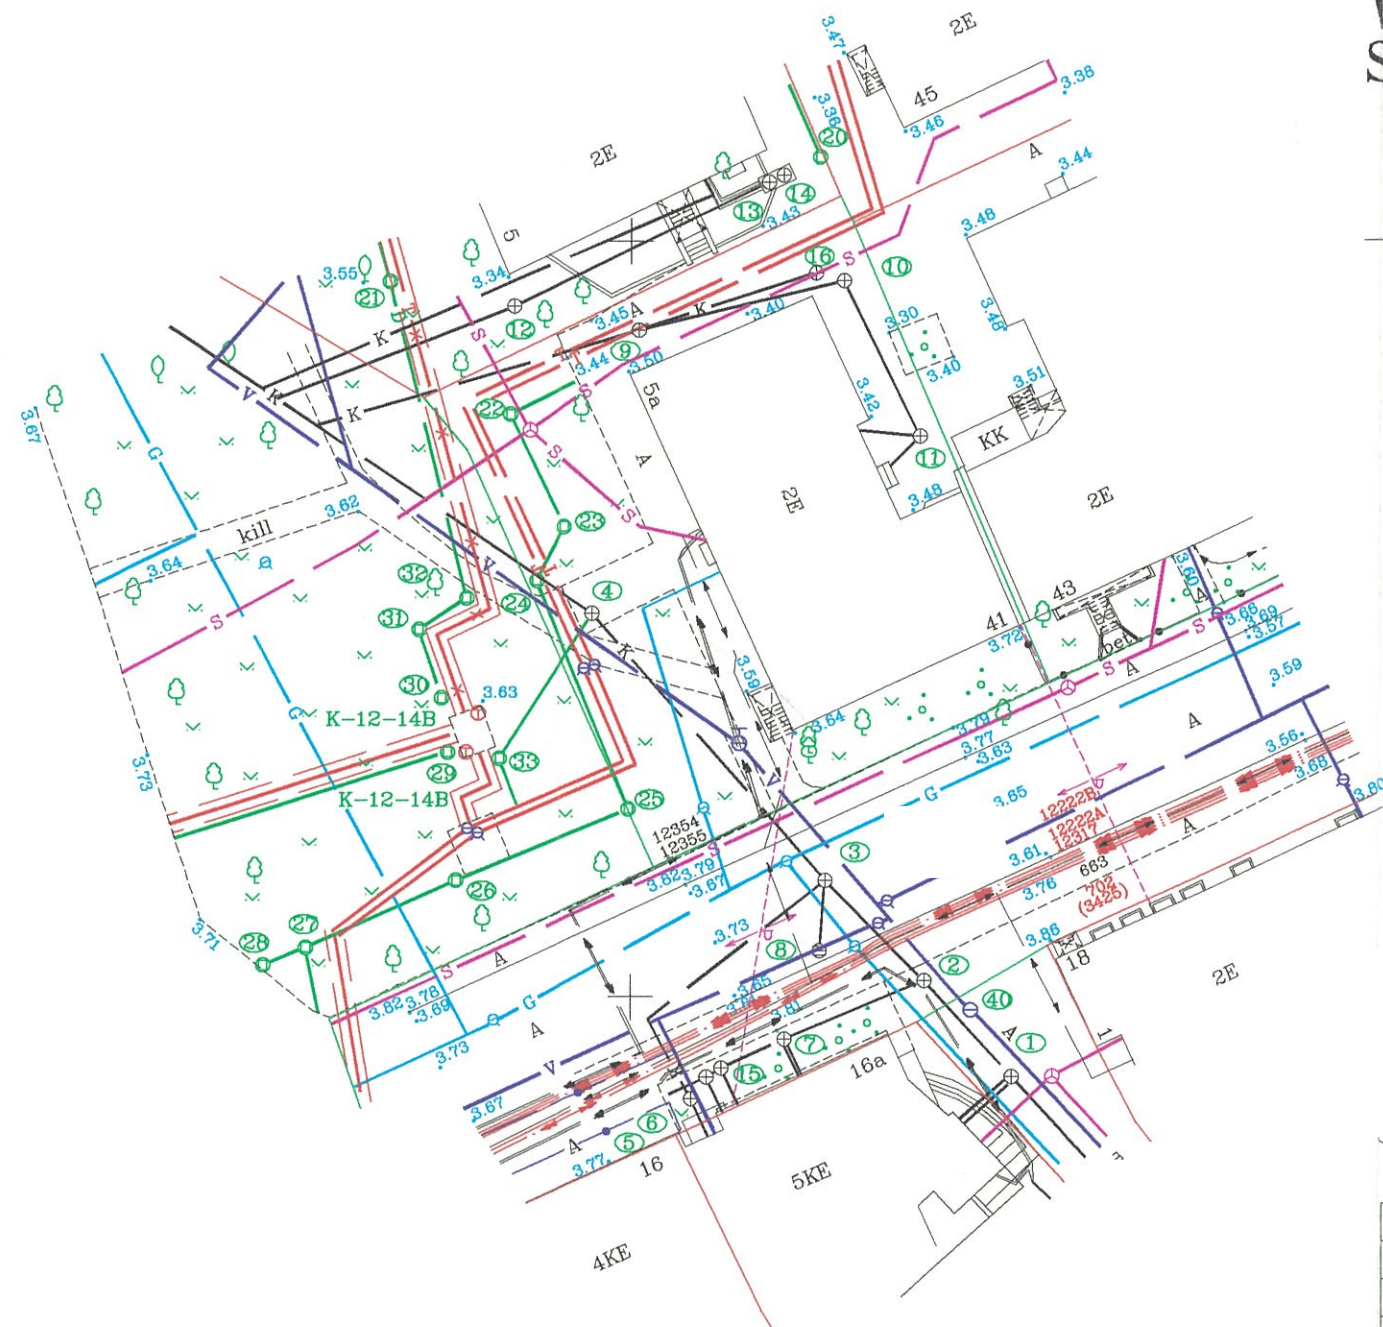

TEHNOVÕRKUDE KOOSKÕLASTUSED

jrk.	KOOSKÕLASTAJA	KUUPÄEV	Nr
1	EESTI ENERGIA AS TALLINNA ELEKTER KAABELIINIDE RAJON	11.03.2002	854
2	AS EESTI GAAS TALLINNA OSAKOND	14.03.2002	403
3	AS EESTI TELEFON TELEVÕRGUD	13.03.2002	766

Kaevude suubumise skeem

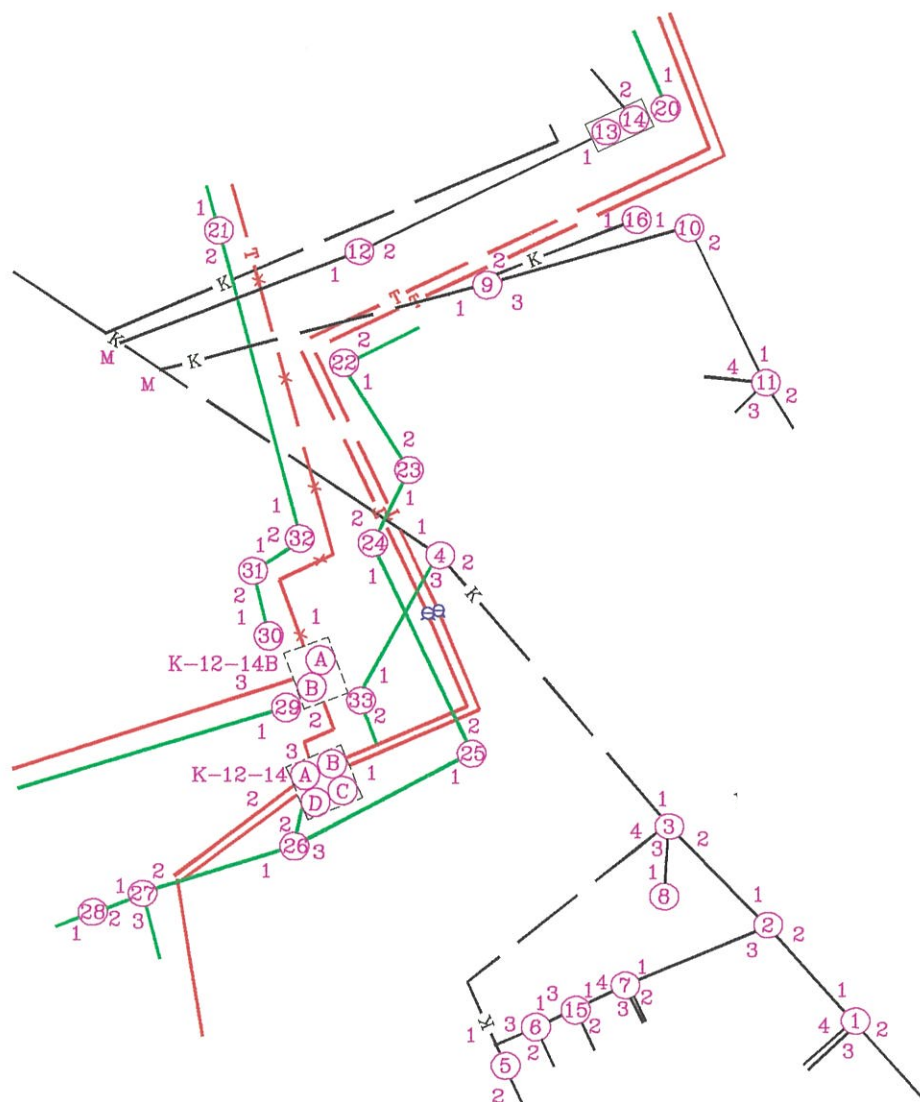

Koostas:

Kanalisatsioonikaevude tehnilised andmed

4604.xls

Kaevu nr.	Kõrgused (m)			Kaevu andmed			Torude andmed					
	Maap.	Kaas	Põhi	Läbimõõt	Sein	Kaas	Nr.	Põhi	Läbimõõt	Mat.	Suub.	Märkused
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3,74	3,74	2,17	100	bet	malm	1	1,89	30	ker	2	
							2	1,89	30	ker		
							3	2,06	15	malm	5KE	
							4	2,06	15	malm	5KE	
2	3,83	3,83	2,09	100	bet	malm	1	1,79	30	ker	3	
							2	1,79	30	ker	1	
							3	1,98	20	asb	7	
3	3,71		1,99	130	pk	malm	1	1,72	30	bet	4	kaev asf all
							2	1,76	30	ker	2	
							3	1,99	15	ker	8	
							4	1,77	15	bet	5	
4	3,62		1,72	120	pk	malm	1	1,58	40	bet		kaev asf all
							2	1,58	30	bet	3	
							3	1,87	15	bet	33	
6	3,80	3,80	2,16	100	bet	malm	1	2,07	20	asb	15	
							2	2,35	15	asb	5KE	
							3	2,07	20	asb		
15	3,79	3,79	2,17	100	bet	malm	1	1,99	20	asb	7	
							2	2,86	20	asb	5KE	
							3	1,99	20	asb	6	
7	3,81	3,91	2,79	100	bet	malm	1	1,97	20	asb	2	
							2	2,87	20	asb	5KE	
							3	2,87	20	asb	5KE	
							4	1,97	20	asb	15	
2							3	1,98	20	asb	7	
8	3,67	3,67	1,77	60	bet	malm	1	1,82	15	ker	3	
3							3	1,99	15	ker	8	
5	3,85	3,85	2,22	100	bet	malm	1	2,05	15	asb	3	
							2	2,07	15	asb	5KE	
3							4	1,77	15	bet	5	
11	3,42	3,42	1,87	90	bet	malm	1	2,21	piip	vp	10	
							2	2,25	15	bet	2E	
							3	2,29	15	bet	2E	
							4	2,29	15	bet	2E	
10	3,37	3,37	2,33	90x80	paas	malm	1	2,19	15	bet	9	
							2	2,19	15	bet	11	
9	3,49	3,34	1,63	100	bet	malm	1	1,92	piip	vp	M	kaev asf all
							2	1,95	15	bet	16	
							3	1,87	15	bet	10	
16	3,40						1					kaev asf all
14	3,44	3,57	1,67	85x85	tell	puut	1	1,76	15	bet	13	
							2	2,05	15	bet	2E	
13	3,44	3,57	1,91	85x85	tell	puut	1	1,76	15	bet	12	
							2	1,99	15	bet	14	
12	3,35	3,39	1,69	80	bet	malm	1	1,72	15	bet	M	
							2	1,72	15	bet	13	

Drenaažikaevude tehnilised andmed

4604.xls

Kaevu nr.	Kõrgused (m)			Kaevu andmed			Torude andmed					
	Maap.	Kaas	Põhi	Läbimõõt	Sein	Kaas	Nr.	Põhi	Läbimõõt	Mat.	Suub.	Märkused
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
20	3,39	3,33	1,78	100	bet	malm	1	1,80	15	ker	-	
22	3,70	3,55	1,07	100	bet	malm	1	1,62	15	ker	23	kaev pinnase all
23	3,70	3,62	1,23	100	bet	malm	1	1,33	15	asb	24	kaev pinnase all
24	3,70	3,62	1,14	100	bet	malm	1	1,58	15	ker	25	kaev pinnase all
25	3,84	3,84	1,42	100	bet	malm	1	1,50	15	ker	26	
26	3,63	3,58	0,88	100	bet	malm	1	1,51	15	ker	27	kaev pinnase all
27	3,73	3,73	1,26	100	bet	malm	1	1,43	15	ker	28	
28	3,72	3,72	1,42	100	bet	malm	1	1,44	15	20		
29	3,64	-	1,80	70	bet	malm	1	2,13	12	ker		kaev pinnase all
33	3,64	-	1,90	70	bet	malm	1	2,05	15	bet	4	kaev pinnase all
4							2	2,04	30			
30	3,73	3,67	2,01	70	bet	malm	1	2,12	15	ker	31	kaev pinnase all
31	3,69	3,62	1,94	70	bet	malm	1	2,14	15	ker	32	kaev pinnase all
32	3,69	3,67	2,02	70	bet	malm	1	2,08	15	ker	21	kaev pinnase all
21	3,46	3,46	1,95	70	bet	malm	1	2,05	15	ker		torusid ei leia

Soojuskaevude tehnilised andmed

4604.xls

Kaevu nr.	Kõrgused (m)			Kaevu andmed			Torude andmed					
	Maap.	Kaas	Põhi	Läbimõõt	Sein	Kaas	Nr.	Põhi	Läbimõõt	Mat.	Suub.	Märkused
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K-12-14												Kamber
A	3,70	3,58	1,18	290x250	bet	malm	1	1,87	2ø300	teras		pinnase
B							2	1,75	2ø300	teras		all
D		3,58					3	2,24	2ø150	teras		2 ventiiliga
C												
K-12-14B												
A	3,63	3,63	1,52	290x255	bet	malm	1	2,65	2ø100	teras		ei tööta
B		3,64					2	2,65	2ø150	teras	K-12-14	
							3	2,65	2ø150	teras		

LÕPULEHT

Käesolevas toimikus on 9 (üheksa) järjekorras nummerdatud lehte.

13.03.2002.a.