



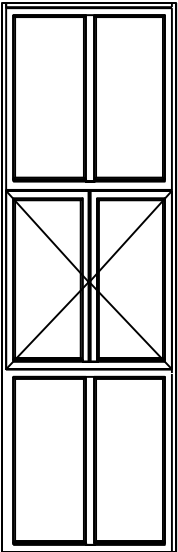


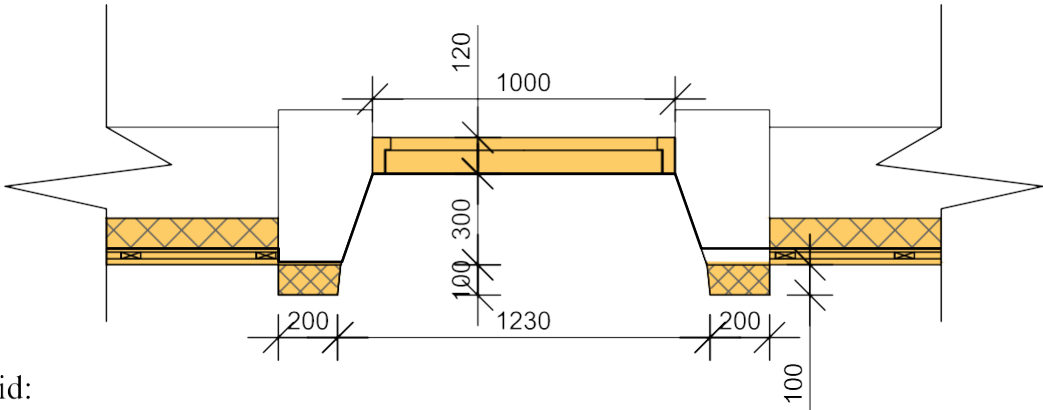


AKENDE SPETSIFIKATSIOON

	M1:50	Lengi mõõt LxH	Arv	Märkus	VU-1 1000x2200mm M1:20
A-1		1200x1500mm	20	Asendatavad aknad: Rehpol Rustical IV- 92DK puidust sissepoole avanev aken Uw=0.98 Rw= 35 (-1;-5)	Projekt. uus sissepääsu uks, viimistlusmaterjal: õlivärv, valmistada I sordi okaspuidust. Ukse tööjooniste koostamisel teostada töö tegijal Nisu 13 asuva ukse ülesmöödistus ja teha uus uks jälgides olemasolevaid profile.
A-2		1750x1500mm	8	Asendatavad aknad: Rehpol Rustical IV- 92DK puidust sissepoole avanev aken Uw=0.98 Rw= 35 (-1;-5)	
A-3		1150x3650mm	1	Asendatav aken: Rehpol Rustical IV- 92DK puidust sissepoole avanev aken Uw=0.98 Rw= 35 (-1;-5)	Tingmärgid: Projekteeritud konstruktsioon Ol.olev välispiirde kabariitjoon
A-4		1100x700mm	2	Asendatavad sokliaknad: Rehpol Rustical IV- 92DK puidust sissepoole avanev aken Uw=0.98 Rw= 35 (-1;-5)	
A-5		1200x700mm	2	Asendatavad pööninguaknad: Rehpol Rustical IV- 92DK puidust sissepoole avanev aken .Uw=0.98 Rw= 35 (-1;-5)	
A-6		500x500mm	2	Asendatavad aknad: Rehpol Rustical IV- 92DK puidust sissepoole avanev aken .Uw=0.98 Rw= 35 (-1;-5)	

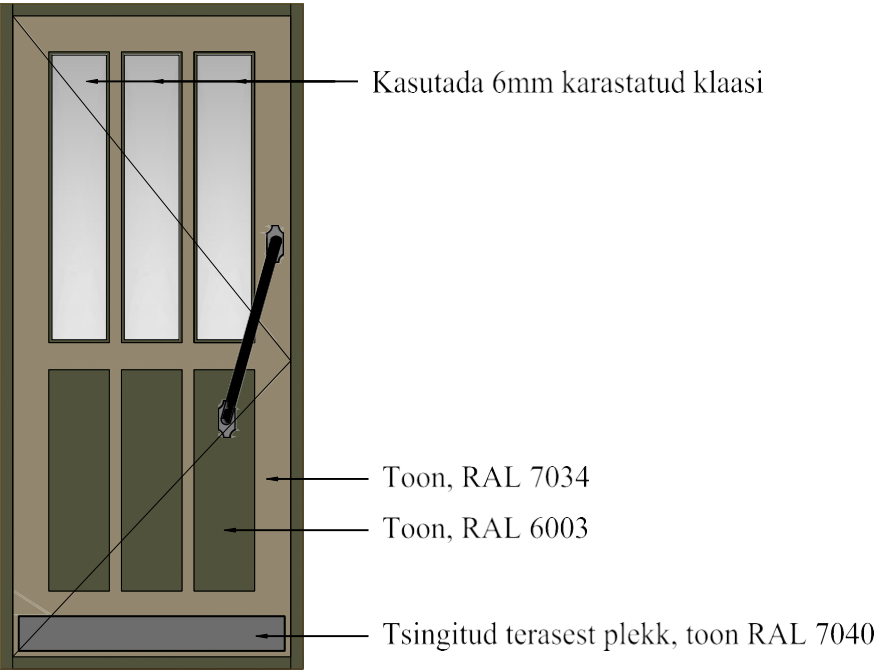

- MÄRKUSED:
- Uksed valmistada kõrgekvaliteetsest täielikult kuivanud lülipuidust.
 - Akende avatavad ning mitteavatavad profiilid peavad jääma vaates ühesuguseks. Amortiseerunud puitaknad ja sobimatud aknad tuleb ehitustööde käigus asendada ühtse välisilmega akende vastu.
 - Avatäited on lubatud puidust, hoonega sobiva suurusega, paigutuse, kujunduse, jaotuse, profiilide, avanemissuundadega, tuuleliistude- ja veeninaga.
 - Kõikidele akendele paigaldada värvitud veeplekid paksusega 0.7mm. Veeplekid paigaldada aknalengi plekivaltsi.
 - Akende möödud, arv ja avamine täpsustada. Antud spetsifikatsioon ei ole aluseks toodete tellimiseks. Tellimise aluseks on tootejoonised.
 - Akende helipidavuse valikul arvestada liiklusrumaga, vajadusel tellida täiendavad uuringud.
 - Veeplekid paigaldada tagasikeeratud ja peidetud servaga või üleulatus minimaalne, et mitte varjata dekoratiivseid profiilliiste. Kalded vastavalt profiilidele.
 - Avatäited paigaldada ilmastikukindla mastiksi ja tihendusvillaga või elastse paigaldusvahuga koos vastavate tihendusteipidega või muul moel, mis tagab kestva tihenduse.
 - Puidust akende veeninad ja tuuleliistud peavad olema puidust.



Akendel peab olema veenina!

