


L1,L2,L3,N,PE

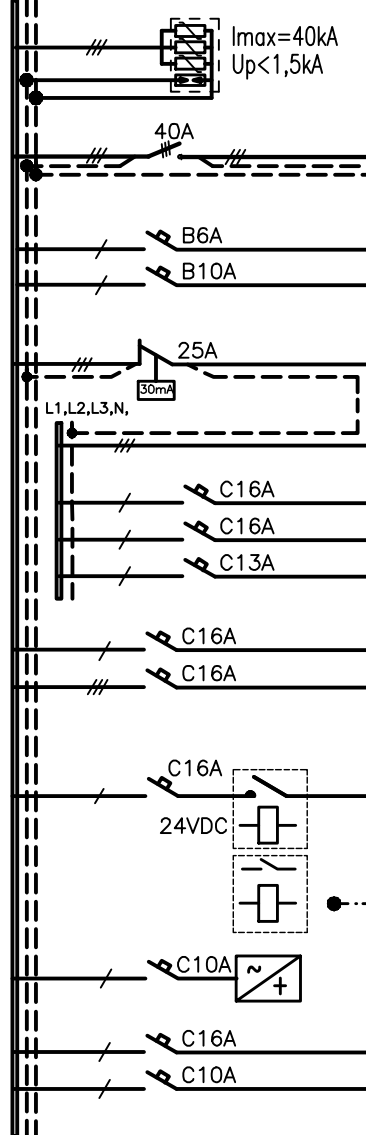

TÄHIS	TARBIJA	Pi kW	JUHTMESTIK mm ²
KILBI "KK4" SKEEM			
	4-POOLUSELINE LIIGPINGE PIIRIK, II KAITSEKLAAS		
M4	TOIDE ARVESTI JA PEAKAITS-METEGA ELAMU PEAKILBIST PK	~16	XPJ-HF 5G6
1	TURVAKESKUS		XPJ-HF 3G1,5
2	ELURUUMIDE VALGUSTUS		XPJ-HF 3G1,5
RVK1	RIKKEVOOLUKAITSE		
3	ELURUUMIDE PISTIKUPESAD	~1,5	XPJ-HF 3G2,5
4	KÕÕGI PISTIKUPESAD	~2,0	XPJ-HF 3G2,5
5	SAN.RUUMIDE ELEKTER	~0,5	XPJ-HF 3G1,5
6	PESUMASIN	2,5	XPJ-HF 3G2,5
7	ELEKTRIPLIIT	~8,0	XPJ-HF 5G2,5
8	VENTILATSIOONISEADE VENTILATSIOONI VÄLJALÜLMINE TULEKAHJU KORRAL	~1,75	XPJ-HF 3G2,5
9	ATS väljundmodul 24VDC Blokeering ATS-ist		
	PINGEMUUNDUR 230/24VDC 60VA		KLM 2x0,8
10	RESERV		
11	RESERV		
		P_i = ~16kW	P_d = ~10kW

NÕUDED KILBI EHTIUSEKS:

PINGESÜSTEEM - 230/400V, ~50Hz, ERAALDI KAITSEJUHIK, TN-S
 KILBI NIMIVOOL I_n=40A; KILBI LÜHISVOOLUKINDLUS I_k=6kA
 EHTUSVIIS - KAPINA, SÜVISTAMISEKS ESIKU SEINA, IP30
 VIMISTLUS - TAVALINE, ÜKS LIHTSA PÕRDLUKUGA
 SISESTUS KILPI - ÜLEVALT
 VÄLJAVIIGUD - ÜLEVALT JA ALT (JUHTAHELAD KLEMLIISTUDE KAUDU)
 KILPI JÄTTA VÄHEMALT 20% RESERVRUUMI