


L1,L2,L3,N,PE

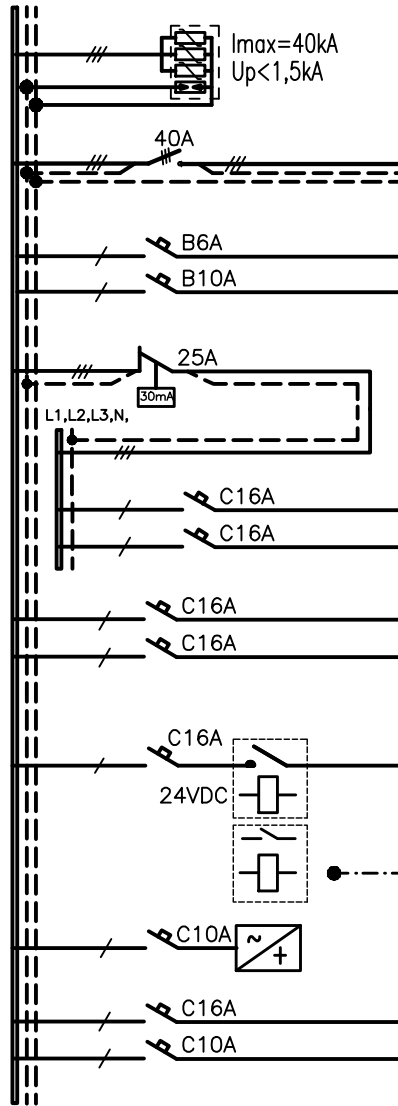

TÄHIS	TARBIJA	Pi kW	JUHTMESTIK mm <sup>2</sup>
<b>KILBI "KK5" SKEEM</b>			
	4-POOLUSELINE LIIGPINGE PIIRIK, II KAITSEKLAAS		
M5	TOIDE ARVESTI JA PEAKAITS- METEGA ELAMU PEAKILBIST PK	~11	XPJ-HF 5G6
1	TURVAKESKUS		XPJ-HF 3G1,5
2	ELURUUMIDE VALGUSTUS		XPJ-HF 3G1,5
RVK1	RIKKEVOOLUKAITSE		
3	ELURUUMIDE PISTIKUPESAD	~1,5	XPJ-HF 3G2,5
4	KÖÖGI PISTIKUPESAD	~2,0	XPJ-HF 3G2,5
5	PESUMASIN	2,5	XPJ-HF 3G2,5
6	ELEKTRIPLIIT	~3,0	XPJ-HF 3G2,5
7	VENTILATSIOONISEADE VENTILATSIOONI VÄLJALÜLMINE TULEKAHJU KORRAL ATS väljundmoodul 24VDC Blokeering ATS-ist	~1,75	XPJ-HF 3G2,5
8	PINGEMUUNDUR 230/24VDC 60VA		KLM 2x0,8
9	RESERV		
10	RESERV		
		<b>Pi = ~11kW</b>	<b>Pd = ~8kW</b>

**NÕUDED KILBI EHTIUSEKS:**

PINGESÜSTEEM - 230/400V, ~50Hz, ERAALDI KAITSEJUHIK, TN-S  
 KILBI NIMIVOOL In=40A; KILBI LÜHISVOOLUKINDLUS Ik=6kA  
 EHTUSVIIS - KAPINA, SÜVISTAMISEKS ESIKU SEINA, IP30  
 VIMISTLUS - TAVALINE, ÜKS LIHTSA PÖÖRLUKUGA  
 SISESTUS KILPI - ÜLEVALT  
 VÄLJAVIIGUD - ÜLEVALT JA ALT (JUHTAHELAD KLEMLIISTUDE KAUDU)  
 KILPI JÄTTA VÄHEMALT 20% RESERVRUUMI