



Projekteeritud sokisõlm välisseina lisasoojustamisel

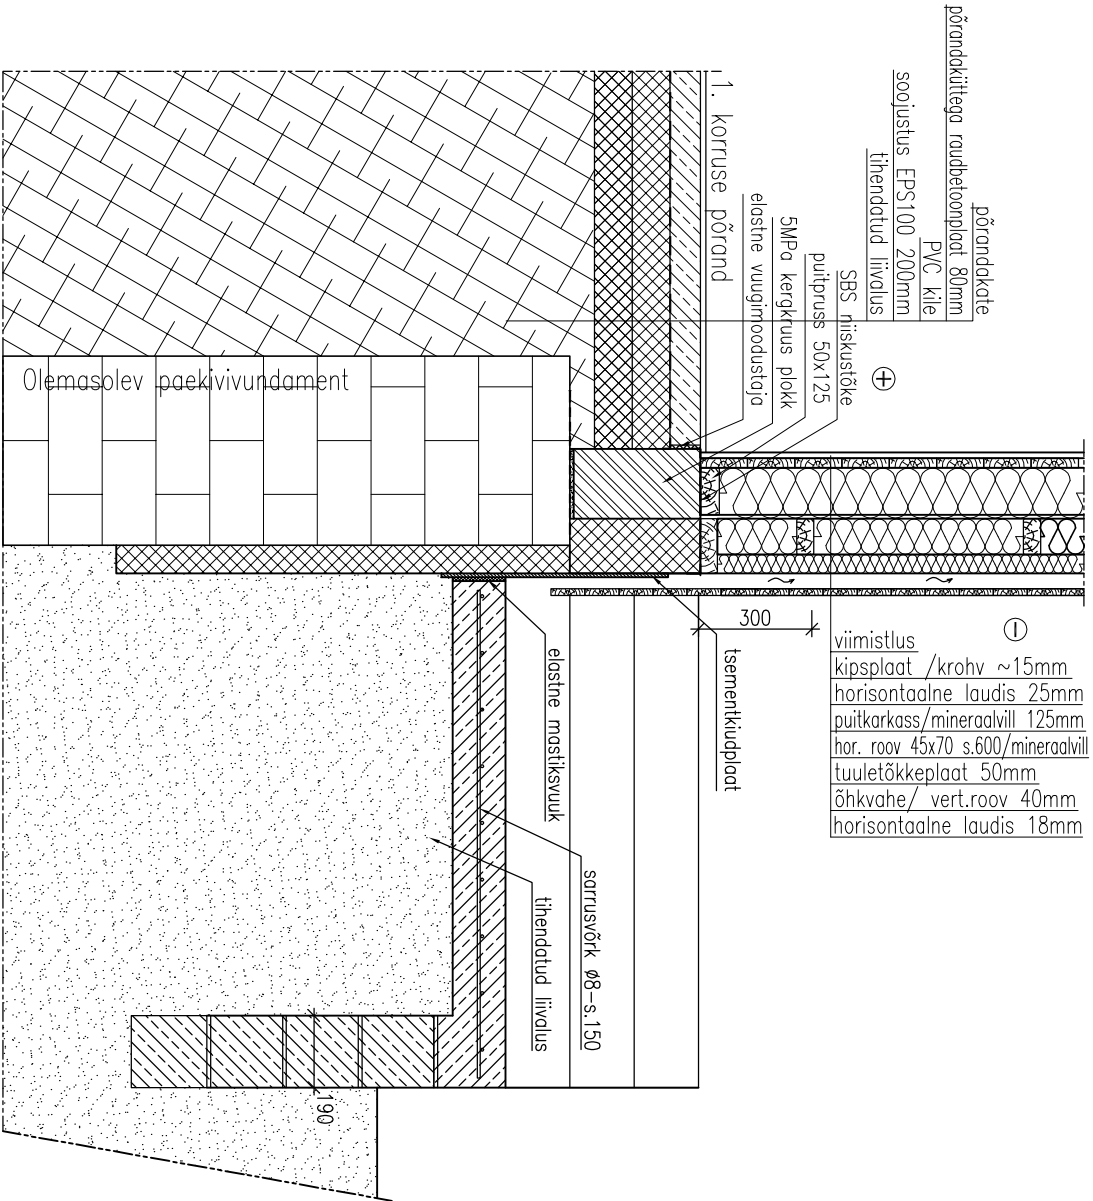


Projekteeritud sokisõlm välisseina lisasoojustamisel

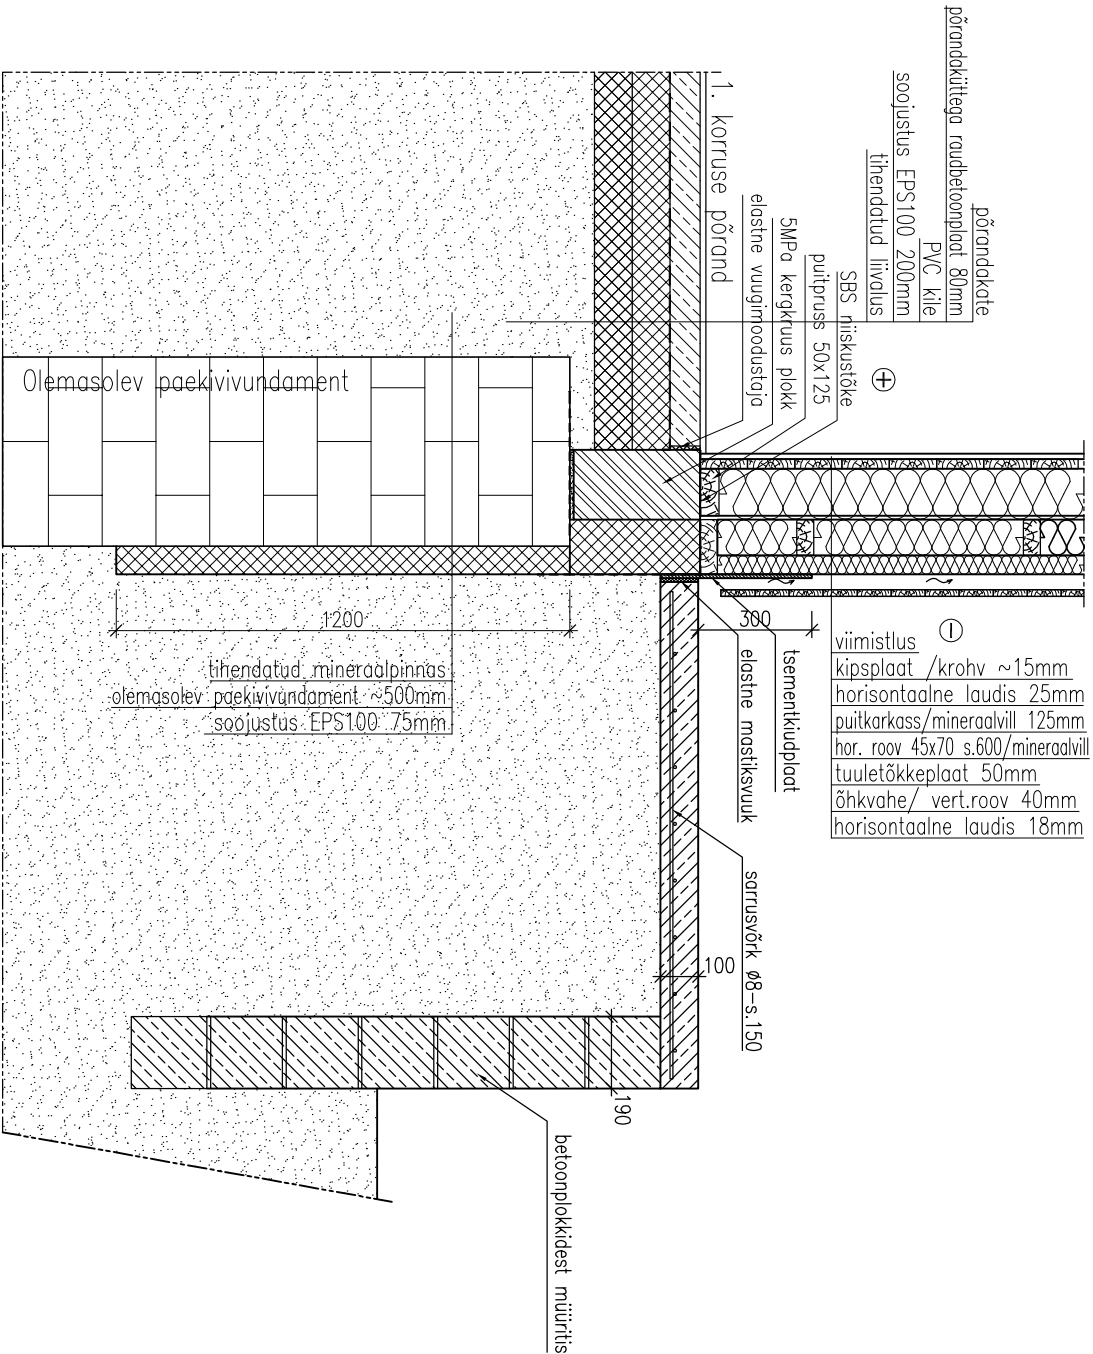

MÄRKUSED:

- Üldise karkassivahelise soojustusena kasutada puiste kivivilla ($\lambda_d \leq 0,041 \text{ W/mK}$);
- Tuuletõkkeplaadina kasutada 50mm kivivilliplaati nt. Paroc Cortex ($\lambda_d \leq 0,033 \text{ W/mK}$);

Tellijä	KÜ Kose tee 26	Projekti tähis	KT26
Objekt	Kose tee 26, Tallinn	Projekti staadium	PP
Joonis	Juurdeehituse sokisõlmed	Projekti osa	K
		Joonise nr.	K-2.3
		Mõõtkava	1:20
		Kuupäev	20.04.2018

	Projekt	A. Lehtla
---	---------	-----------

Kuupmeeter OÜ; MTR: EP10925874-001; Tatarit 64; tel: 646 6456; e-post: info@m3.ee