



## Projekteeritud alumine räästasõlm

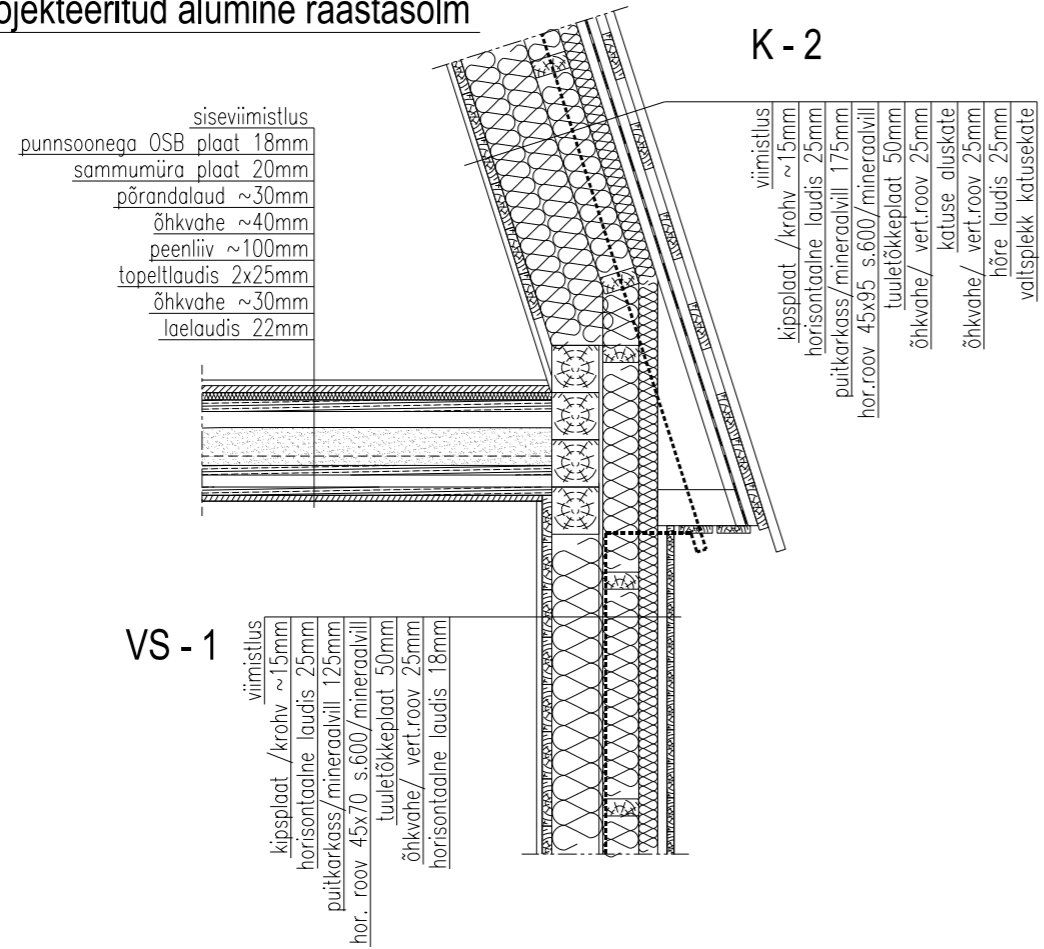

## Projekteeritud ülemine räästasõlm

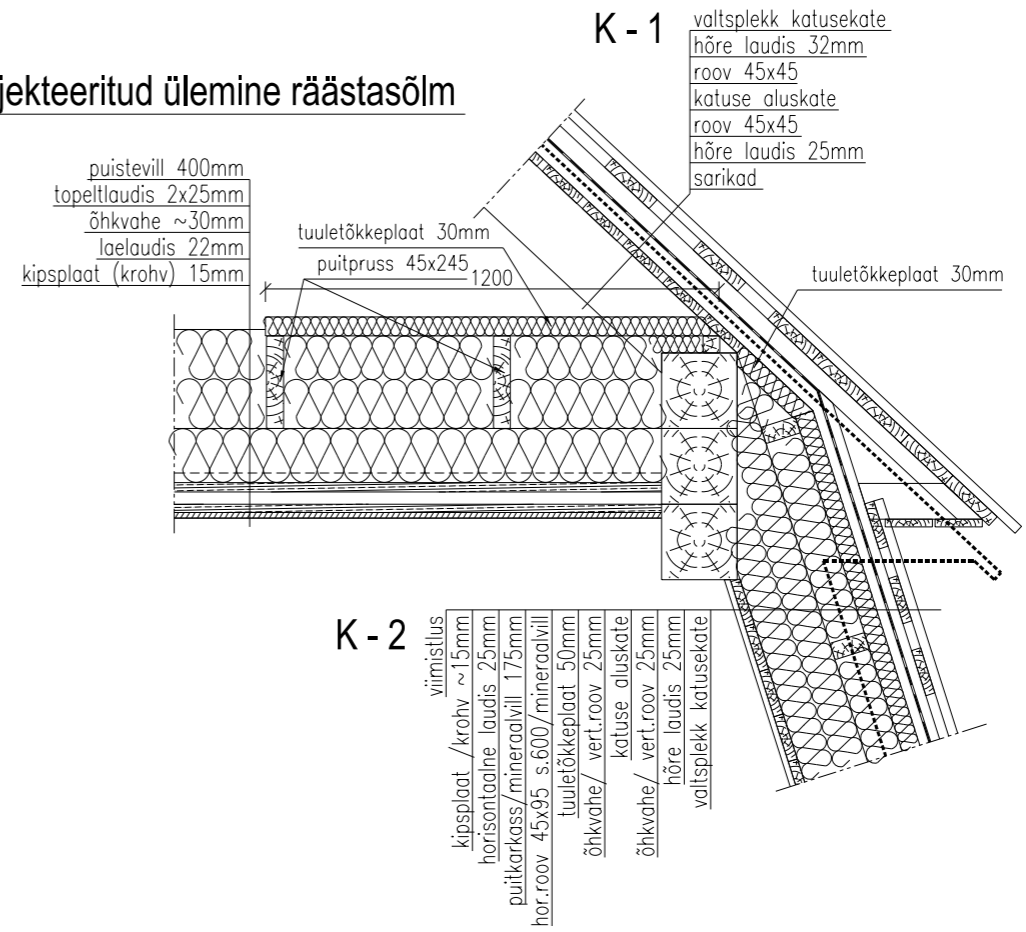

### MÄRKUSED:

- Üldise karkassivahelise soojustusena kasutada puiste kivivilla ( $\lambda d \leq 0,041$  W/mK);
- Tuuletõkkeplaadina kasutada 50mm kivivillplaati nt. Paroc Cortex ( $\lambda d \leq 0,033$  W/mK);
- Vahelae sammumüra plaadina kasutada nt. Isover FLO 20mm plaati;