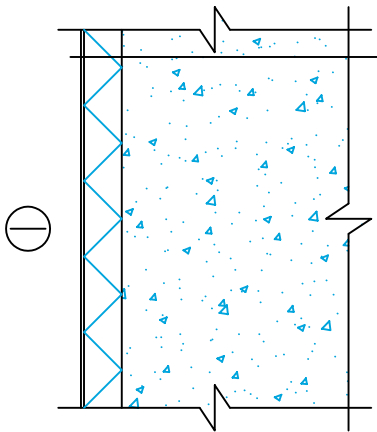
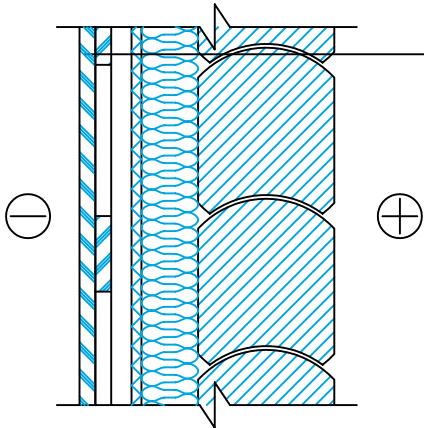
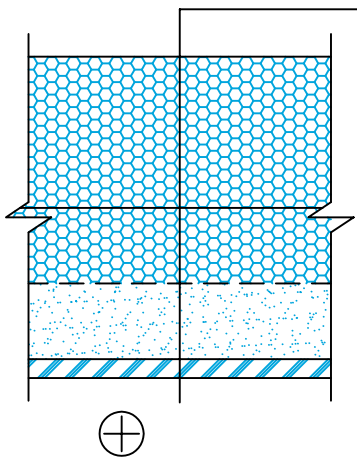


Tähis	Eskiis	Kirjeldus
VS-01		Sokkel Niiskuskindel krohv 2x armeerimisega või lubjakrohv metall- armeerimisvõrkuga XPS soojustus, 50mm, $\lambda=0,035$ W/mK, survetugevus vähemalt 80kPa Olemasolev sokkel - Soojajuhtivus, $U=0,6$ W/(m²K)
VS-02		Välissein Katteliistuga püstlaudis*, 21mm Puitkarkass 100*21mm, s. 300mm, 21mm Õhuvahe, 27mm / distantслиist Tuuletõkkeplaat, 13mm, $\lambda=0,035$ W/mK, survetugevus vähemalt 20kPa (näiteks Isover VKL-13) Puitkarkass 50*75mm, s.600mm / Vahel mineraalvill, 75mm, $\lambda=0,035$ W/mK, tihedus 20kg/m³ (näiteks Isover KL-35) Olemasolev palksen ~180-200mm *Dekoratiivelementide all vert. sulundlaudis - Soojajuhtivus, $U=0,28$ W/(m²K)
VL-01		Pööninguvahelagi (pööningu põrand) Puistevill, 200mm, $\lambda=0,045$ W/mK Olemasoleva liiva asemel paigaldatav puistevill, 100mm, $\lambda=0,045$ W/mK (puittalade vahel) Säilitatav ol.ol. soojustus (liiv) ~100mm (puittalade vahel) Olemasoleva lae konstruktsioon - Soojajuhtivus, $U=0,13$ W/(m²K) - Puistevilla kogupaksus on 300mm

				Objekti nimetus: Korterelamu rekonstrueerimine, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harjumaa
AMET	NIMI	ALLKIRI	Tellija:	
Projektijuht				
				Joonise nimetus: Tarindite spetsifikatsioon
Möötkava: 1:10	Stadium: Põhiprojekt	Kuupäev: 30.09.2011	Leht: A-02	Töö nr.: