


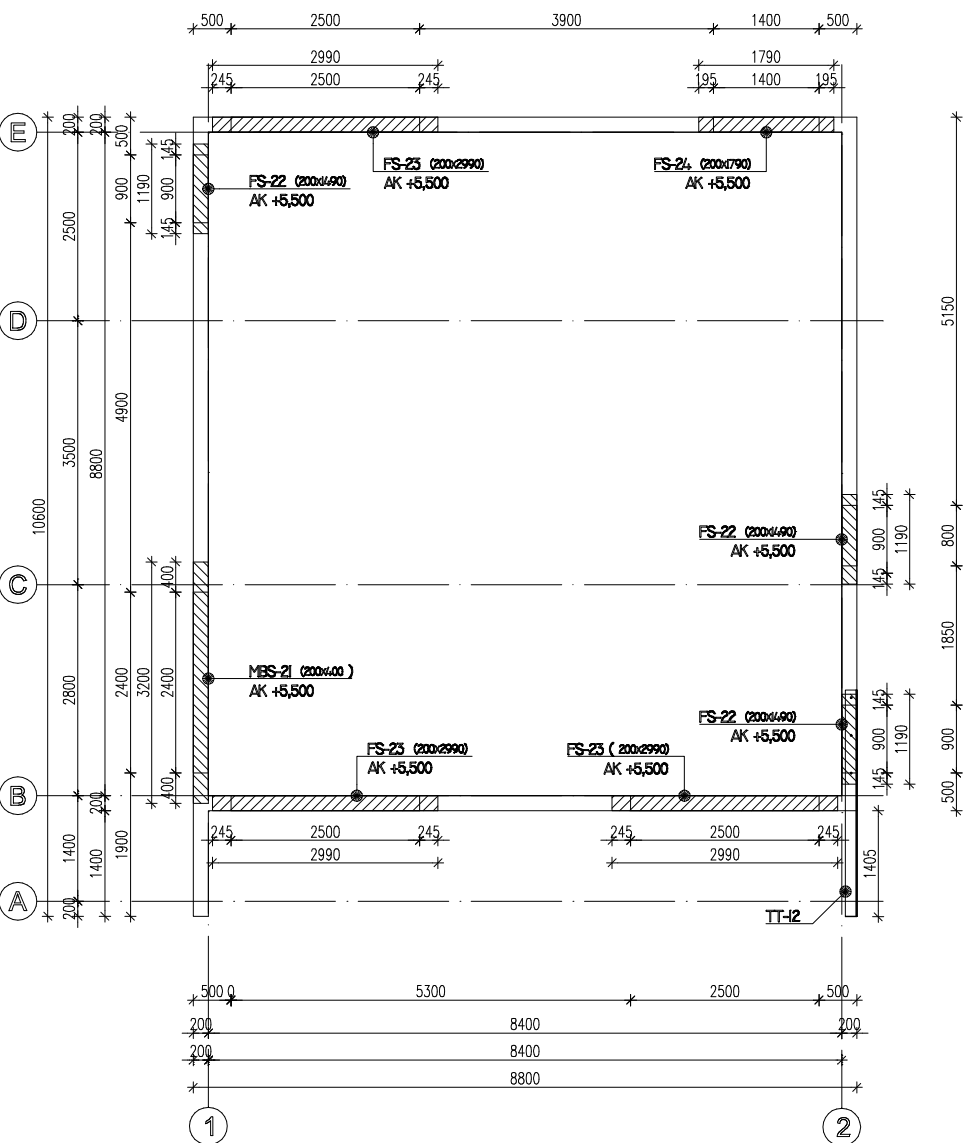


SILLUSTE SPETSIFIKATSIOON

Sillus	Ristlõike mõõtmed [mm]				Sarrus [ø & kogus/samm]			Märkused
	Kõrgus	Laius	Sildeava	Kogupikkus	Alumine	Ülemine	Rangid	
MBS-21	400	200	2400	3200	3xø12	2xø8	ø8 s=250	
FS-22	185	200	900	1490				
FS-23	185	200	2500	2990				
FS-24	185	200	1400	1790				

TÄHISTUSED:

- MBS - MONOLIITBETONIST SILLUS
- FS - FIBO SILLUS
- TT - TERASTALA

Silluse tüüplõige STL-02

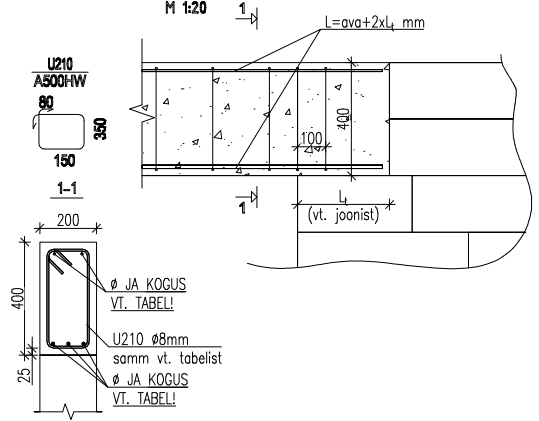

MÄRKUSED:

- KANDESEINAD LAOTAKSE FIBO-3 PLOKIST, PLOKKIDE NIHE PIKKI SEINA min 125 mm.
- TSEMENTMÖRDI min. TUGEVUSKLASS M8 (KESKM. SURVETUGEVUS 8 MPa).
- MIN. IGA 5 HORISONTAAL. VUUK ARMEERIDA 2 BI-ARMATUURIGA.
- LISAKS ARMEERIDA BI-ARMATUURIGA KORRUSE ESIMENE JA VIIMANE VUUK NING SEINA AVADE ALT JA PEALT.
- BI-ARMATUUR PEAB KOGU SEINA ULATUSES OLEMA JÄTKUV, ÜLEKATTEGA min. 300 mm (KA SEINA NURKADES).
- NURKADES JA SEINTE RISTUMISKOHTADES LÕIGATA LÄBI 1 BI-ARMATUURI TRAAAT JA PAINUTADA ARMATUUR NURGA JÄRGI.
- HELIPIDAVUSE SUURENDAMISEKS KROHVIDA FIBO PLOKIST SISESEINAD (NII KANDVAD, KUI KA MITTEKANDVAD) min. 10 mm PAKSUSE TSEMENTMÖRDIGA MÖLEMALT KÜLJELT.
- MITTEKANDVAD KERGPLOKKIDEST VAHESEINAD TEHAKSE TOETUSEGA VAHELAE PANEELIDELE (MÕÖDUD VT. ARHITEKTUURSETELT JOONISTELT).
- MITTEKANDVATE SEINTE JA LAEPANEELIDE VAHELE TULEB JÄTTA min. 35 mm VUUK, MIS TÄITA ELASTSE MATERJALIGA.
- AVAD SEINTES SILLATAKSE FIBO VÕI MONOLIITSETE R/B SILLUSTEGA.
- PROJEKTI ERINEVATE OSADE LAHKNEVUSE KORRAL KONSULTEERIDA PROJEKTEERIJAGA.