


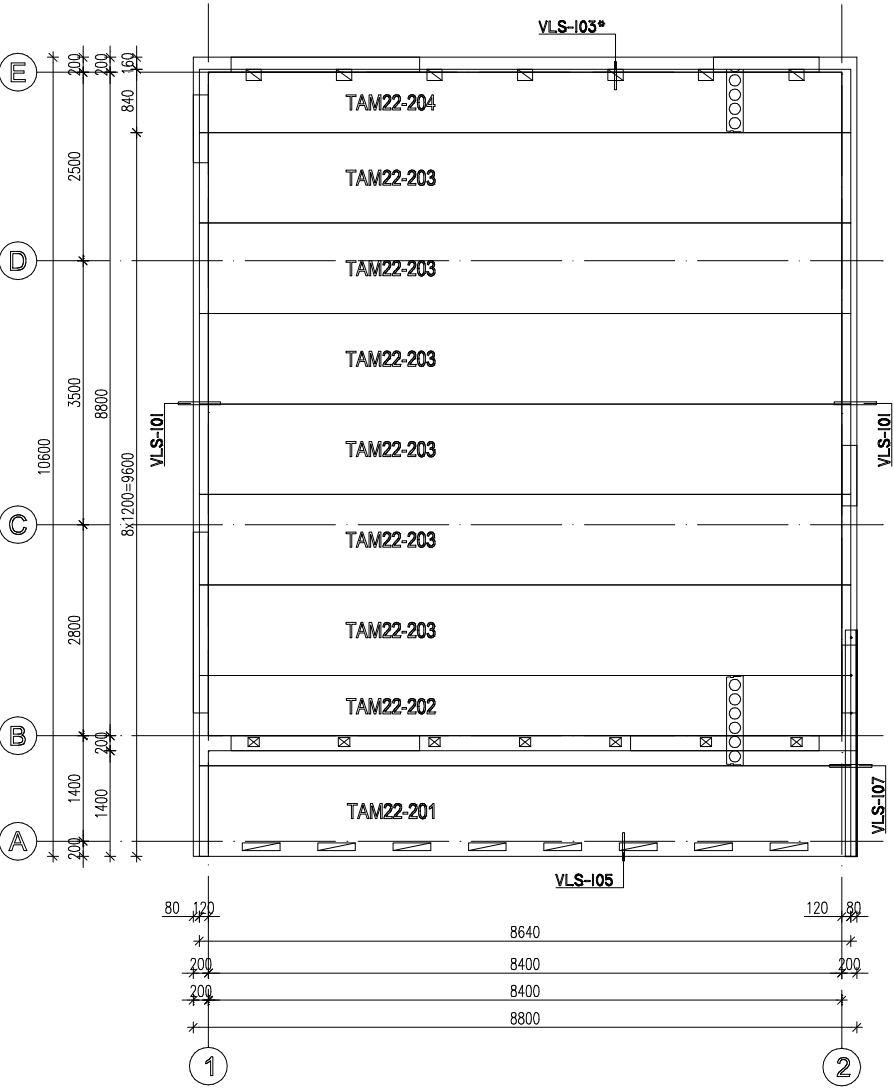


SARRUSF JÄTKAMINF:

LAEPANEELIDE SPETSIFIKATSIOON							
Paneeli mark	Kogus [tk]	Paneeli mõõtmed [mm]			Pindala kokku [m ²]		Märkused
		Kõrgus	Laius	Pikkus	Neto	Bruto	
TAM22-201	1	220	1200	8640	10,4	10,4	
TAM22-202	1	220	1200	8640	10,4	10,4	
TAM22-203	6	220	1200	8640	62,2	62,2	
TAM22-204	1	220	840	8640	7,3	10,4	
TAM27	9	KOKKU:			90,2	93,3	

MATERJALI VAJADUS (teoreetiline+10% varu):

- RINGSARRUS ø12 A500HW 43 jm, ~38 kg
- VAHELAE MONOLITISEERIMISEKS VAJALIK BETOON C20/25 ~1,8 m³

TAM22 VÕIMALIKUD AVAD ÕÖNTES
MAKS. 3 AVA RISTLÕIKES

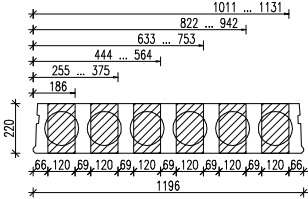

MÄRKUSED:

- KATKENDJOOONEGA NÄIDATUD AVAD JA SÜVENDID RAJATAKSE OBJEKTIL, PANEELIDE DIMENSIONEERIMISEL ARVESTADA AVADEGA!
- LAEPANEELIDENA ON KASUTATUD EELPINGESTATUD ÕONESPANEELE PAKSUSEGA 220 mm.
- ÕONESPANEELIDE ÕONTE OTSAKORKIDE SÜGAVUS 60 mm, JUHUL KUI SÕLMEDES EI OLE TEISITI NÄIDATUD.
- MONTEERITAVATE ÕONESPANEELIDE NÕUTAV TULEPÜSIVUS R60.
- PANEELID MONTEERITAKSE PLASSMASSIST RIHTIMISLAPPIDELE MILLEGA REGULEERITAKSE KÕRGUS. RIHTIMISLAPID PAIGUTADA SERVAST TEISE RIBI ALLA.
- PANEELID PAIGALDATAKSE ~10 mm PAKSUSELE MÕRDI RIBALE VÕI 20X10(H) NEOPREEN LINDILE.
- VEEERALDUSAVAD PUHASTADA PEALE VUUKIMIST, VAJADUSEL PUURIDA LISA AVAD
- PANEELIDEVAHELISTES PÕKIVUUKIDES JA ÜMBER LAE PERIMEETRI KULGEVAD VARDAD ø12 A500HW, MILLE TAHA ANKURDATAKSE PIKIVUUKIDES OLEVAD VARDAD. NURKDES JA T-KUJULISTES RISTUMISKOHTADES PAINUTADA VARDAD 40° PÖÖRANGU SUUNAS.
- SARRUSE KAITSEKIHT c_{nom}=25 mm, HÄLVE ±10 mm
- PANEELIDEVAHELISED PIKIVUUGID IGAL POOL MAX 4 mm.
- VUUGID JA MONOLIITSED OSAD VALATAKSE BETOONIST C20/25, TÄITEMATERJALI TERA SUURIM LÄBIMÕÖT 12 mm.
- VÄIKSEMÕÖDULISED AVAD (<ø120) PUURITAKSE KOHAPEAL, VASTAVALT ERIOŠADE PROJEKTIDELE.
- PANEELID ON MARKEERITUD GABARIITMÕÖTUDE JA VÄLJALÕIGETE ALUSEL.
- PANEELIDE TÕÜJÕONISED KOOSTAB TOOTJATEHAS. VAJADUSEL VÕIB, SÕLTUVALT ARMEERIMISEST, PANEELE ÜLE MARKEERIDA, ESITADES EHITUSPLATSILE MONTAAZISKEEMID.
- NORMATIIVSED KOORMUSED LAEPANEELIDELE:
(EI SISALDA PANEELIDE OMAKAALU)