
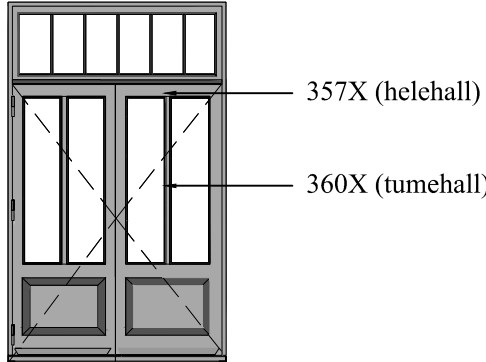
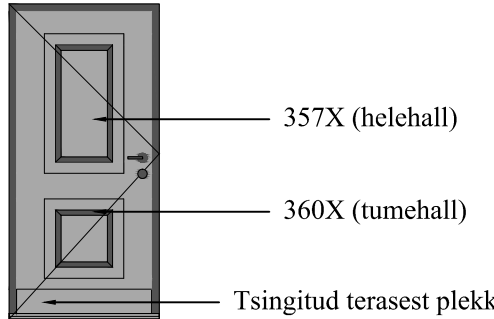

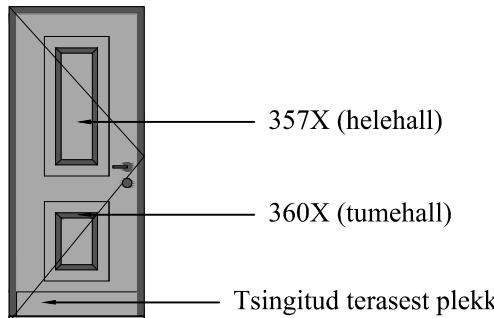


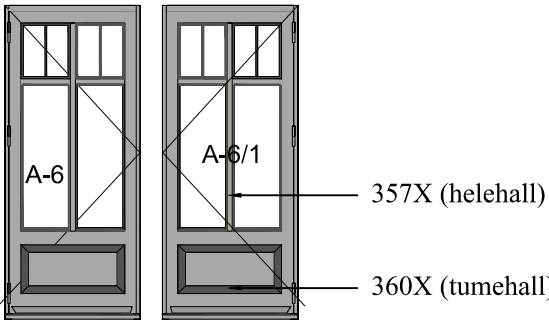



AKENDE SPETSIFIKATSIOON										
		Lengi mõõt LxH	Arv	Märkus	A-8		700x600mm	3	Projekteeritud keldri aknad, ühe raamiga puitaknad, (pakett klaasiga) Puitaken (toon, Tikkurila 315X)	
A-1		900x1600mm	9	Asendatavad või uued aknad, kahe raamiga puitaknad, (soovitavalt väikese tuulutus aknaga) välimised aknad avanevad välja, sisemises avanevad sisse. Puitaken (valge)	USTE SPETSIFIKATSIOON					
A-2		1450x2400mm	1	Uued ukсед koos akna osaga, ühe raamiga puituks /aken, ukсед avanevad välja, ülemine aken ei avane, toon Tikkurila 357X (helehall) ja 360X (tumehall)	VU-1		1000x2100mm	1	Projekteeritud sissepääsu uks Puidust soojustatud kilpuks, Ukse soojusjuhtivus Uw = 0,8- 1,0 W/m2K, toon Tikkurila 357X (helehall) ja 360X (tumehall)	
A-3		900x1200mm	1	Asendatavad või uued aknad, kahe raamiga puitaknad, välimised aknad avanevad välja, sisemises avanevad sisse. Puitaken (valge)	VU-2		900x2000mm	1	Projekteeritud keldri sissepääsu uks Puidust soojustatud kilpuks, Ukse soojusjuhtivus Uw = 0,8- 1,0 W/m2K, toon Tikkurila 357X (helehall) ja 360X (tumehall)	
A-4		600x1600mm	2	Uued aknad, kahe raamiga puitaknad, välimine avanevad välja, sisemine avaneb sisse. Puitaken (valge)	MÄRKUSED: 1. HOONE ORIGINAAL PUIDUST PEASISSEÜÄÄSU JA KELDRIUKS POLE SÄILINUD. OLEMASOLEV SISSEPÄÄSU UKS LIKVIDEERITAKSE NING ASENDADA PUIDUST ALGUPÄRASE UKSE KOOPIAGA. VÄLISUKSED KAVANDADA AJALOOLISTE VÄLISUSTE EESKUJUL MITME VÄRVITOONI KOMBINATSIOONINA. 2. KÕIK SOBIMATUD AKNAD VAHETATAKSE VÄLJA ALGUPÄRASTE AKENDE IDETNTSETE KOOPIATE VASTU, OLEMASOLEVAD RESTAUREERIMIS KÕLBULIKUD AKNAD TULEB RESTAUREERIDA VASTAVALT RESTAURAATORI KIRJALIKULE HINNANGULE. 3. UUED PUIDUST AKNAD TELLIDA VASTAVALT OBJEKTI MÕÕDISTUSELE REAALSETE AVADE PÕHJAL.TÄPSED AVADE SUURUSED SELGUVAD ALLES PEALE OLEMASOLEVATE AVATÄIDETE LIKVIDEERIMIST. 4. UUED HOONE AKNAD TULEB PAIGALDADA FASSAADI LAUDISEGA SAMASSE TASAPINDA. 5. UUED AKNAD JA HOONE PEAUKS TULEVAD TEHASE VIIMISTLUSEGA: KAETAKSE 3 KORDSE ÕLIVÄRVIGA 6. AKNAD TULEB TELLIDA AVATAVAD KAHERAAMIGA PUITAKNAD, AKENDE VÄLIMISEL RAAMIL ON LIHT- VÕI SELEKTIIVKLAAS JA SISEMISEL RAAMIL PAKETT.					
A-5		900x1500mm	4	Uued aknad, kahe raamiga puitaknad, välimised aknad avanevad välja, sisemises avanevad sisse. Puitaken (valge)						
A-6 A-6/1		900x2100mm	1+1	Uued ukсед koos akna osaga, ühe raamiga puituks /aken, ukсед avanevad välja, toon Tikkurila 357X (helehall) ja 360X (tumehall)						
A-7		780x1400mm	5	Puidust raamil, avatav, toon hall. 3 x klaaspakett 48mm, (4mm+sel4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB						
					Joonise nr.		Objekti nimetus: ELAMU REK- JA LAIENDAMISE EHITUSPROJEKT			
					Asukoht: HARJUMAA TALLINNA LINN					
PROJEKTIJUHT:			.	/ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/	Tellija:			Staadium EP	Mõõt 1:50	Töö nr.
VASTUTAV SPETSIALIST:				/ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/						
					Joonis: AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON					
KUUPÄEV:		29.04.2018								