



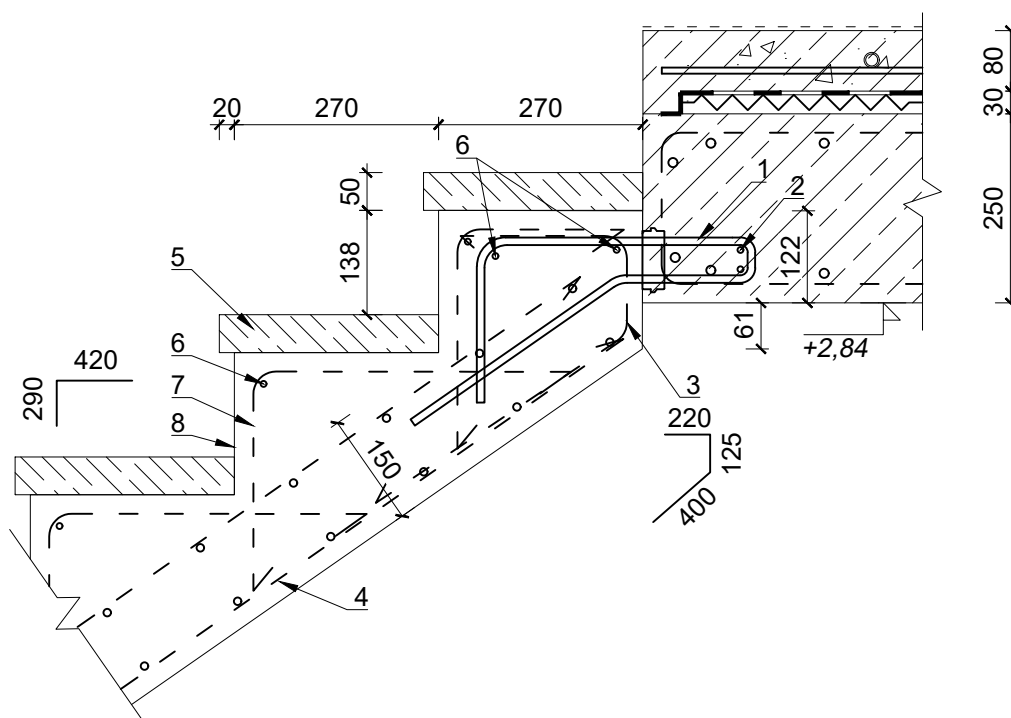

- 1 - Karvarauad Ø10 s150, nt Ferbox B 09-10-150 (Semtu) või Peikko TSA 10-150-85 L=1050.
 2- Armatuur 2Ø10 B500B
 3 - Armatuur Ø10 s150 B500B.
 Analoogetselt ankurdada vardad trepi toetuskohas põrandale.
 4 - Armatuurvõrk Ø10 s150 M.P.
 5 - Astmeplaat, õlitatud tammelaud. Mõõdud täpsustada. Astmeplaat liimida betooni külge, nt Bostik Tarbicol MS Elastic. Pinna niiskus paigaldamise ajal <4%.
 6 - Armatuur Ø8 L=1050 B500B
 7 - Armatuur Ø8 s150 B500B
 8 - Astmete vertikaalpind - viimistlus täpsustada. nt värvitud betoon või 2cm tammelaud analoogetselt astmeplaadile.
 9 - Armatuurvarras Ø10 s300 L=500 + keemiline ankur Hilti HIT-HY 200. Ulatus seina 150mm.
 10 - Süvend seinas 30x70mm.

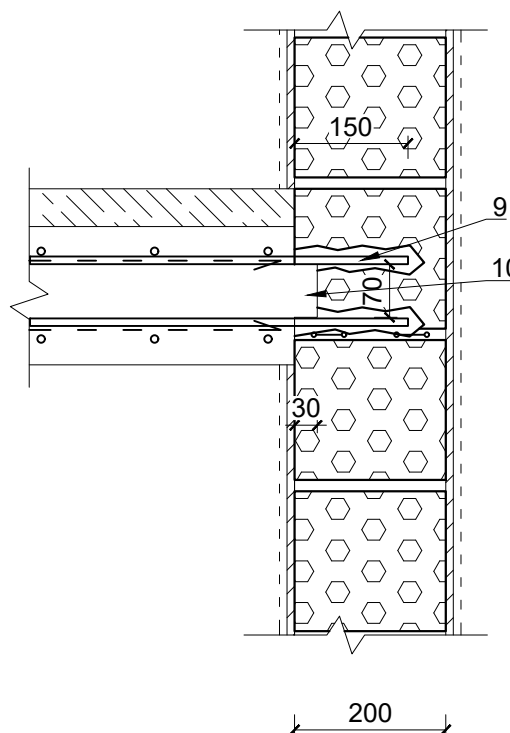

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Proj.
Tellija:		Objekt:	Töö nr:
Vast. projekteerija:		Tallinn	Joonise nr:
Projekteerija:		Joonis:	Det-7: trepp
		Projekti osa: Konstruksioon	Staadium:
		Kuupäev:	PP
		Mõõtkava: 1:10	Muudatus:
		Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma nõusolekuta.	