


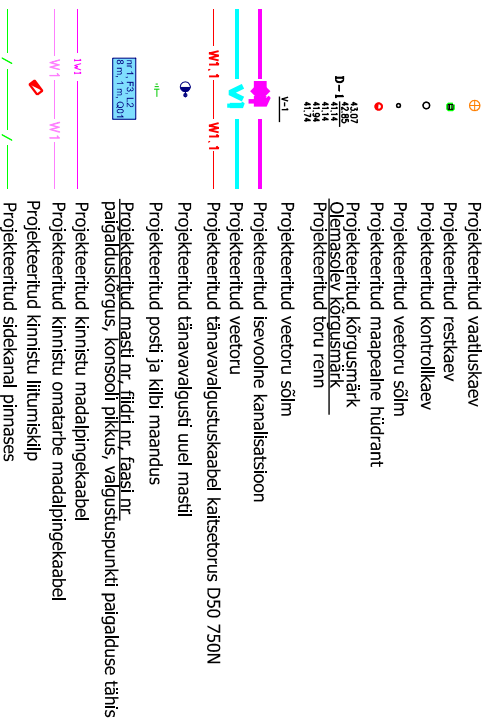





Tingmargid

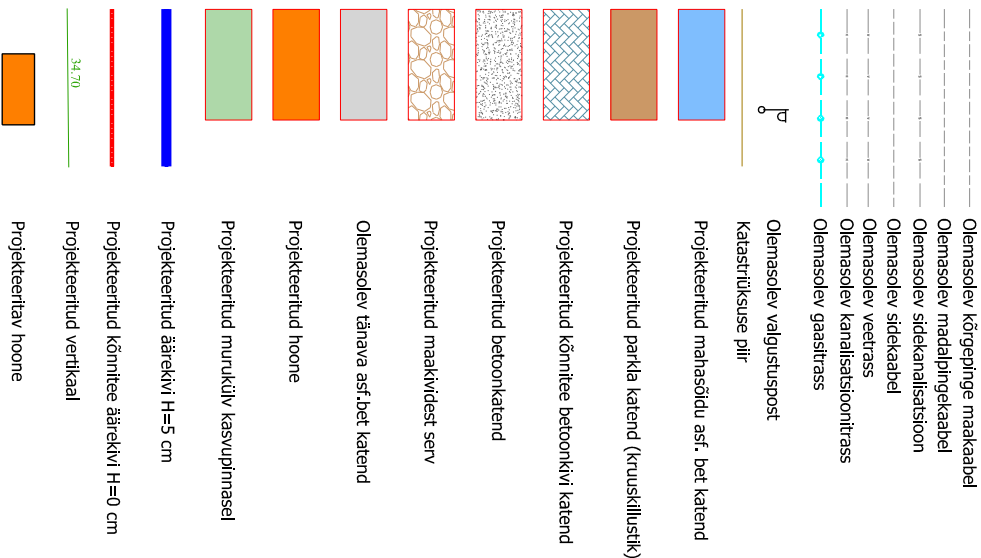

2. KAEVIS MITMELE RÕHTSALT PAIGALTATUD TORULE



3. KAEVIS MITMES KIHIS ASETATUD TORUDELE

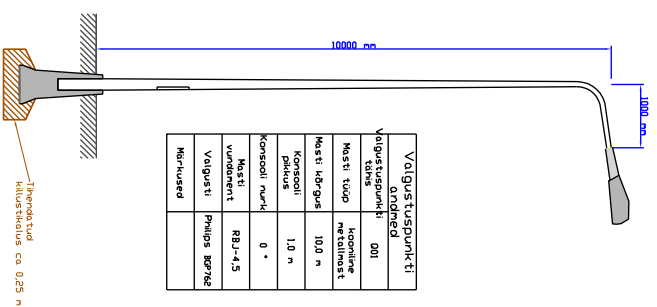

KAABLITOKROS PEAB OLEMA VÄHEMALT 30% VABA RUUMI ($D>1,3d$) TERVENISTI TORRU PÄIGALDATUD KAABLIL ON SOOVITAV $D>1,5d$ KAABLITE JA NENDE VAHEKÄIGUSE VALIKUL ARVESTADA TORUDE ARVUST ASETUSEST JA PINNASOOLPERTUURIST OLENEVAID KAABLIRAAVI TÄTMINE JA KATSELINTIDE PAIGUTUS

KAABLIKRAAVI TÄITMINE JA KAITSELINTIDE PAIGUTUS

KAABLI SÜVISÕIDUTE ALL P. O. VÄHEMALT 1 m

TÄITMISEL PINNAS TORUDE ÜMBER TIHENDADA. ARVESTADA
PINNASE HILISEMAT VAJUMIST

TORUDE VAHEKAUGUST SUURENDADA, KUI SEE ON VAJALIK
SOOJENEMISTINGIMUSTE PÄRAST (VT HD 620 6-6 ptk.5 TABEL 6)
VÕI EHTISLISEL KAALUTLUSTEL LUBATAV ON KA VÄHENDAMINE

TAGASITÄTMISEKS VÕIB A-TUGEVUSKLASSI TORUDE PUHUL KASUTADA KOHALIKU PINNAST, MIS EI SISALDA SUURÜLE 10...20 mm SUURUSEID) KIVE. SUURE KIVIUSE PUHUL TEHA LIIV-(KRUUS-)PADI

KABLIKRAAVI TÄITMINE JA KAITSELINTIDE PAIGUTUS

KAABLI SÜVISÕIDUTEE ALL P. O. VÄHEMALT 1 m

TÄITMISEL PINNAS TORUDE ÜMBER TIHENDADA. ARVESTADA
PINNASE HILISEMAT VAJUMIST