


VUNDAMENDI LÕIGE V-2

M1:15

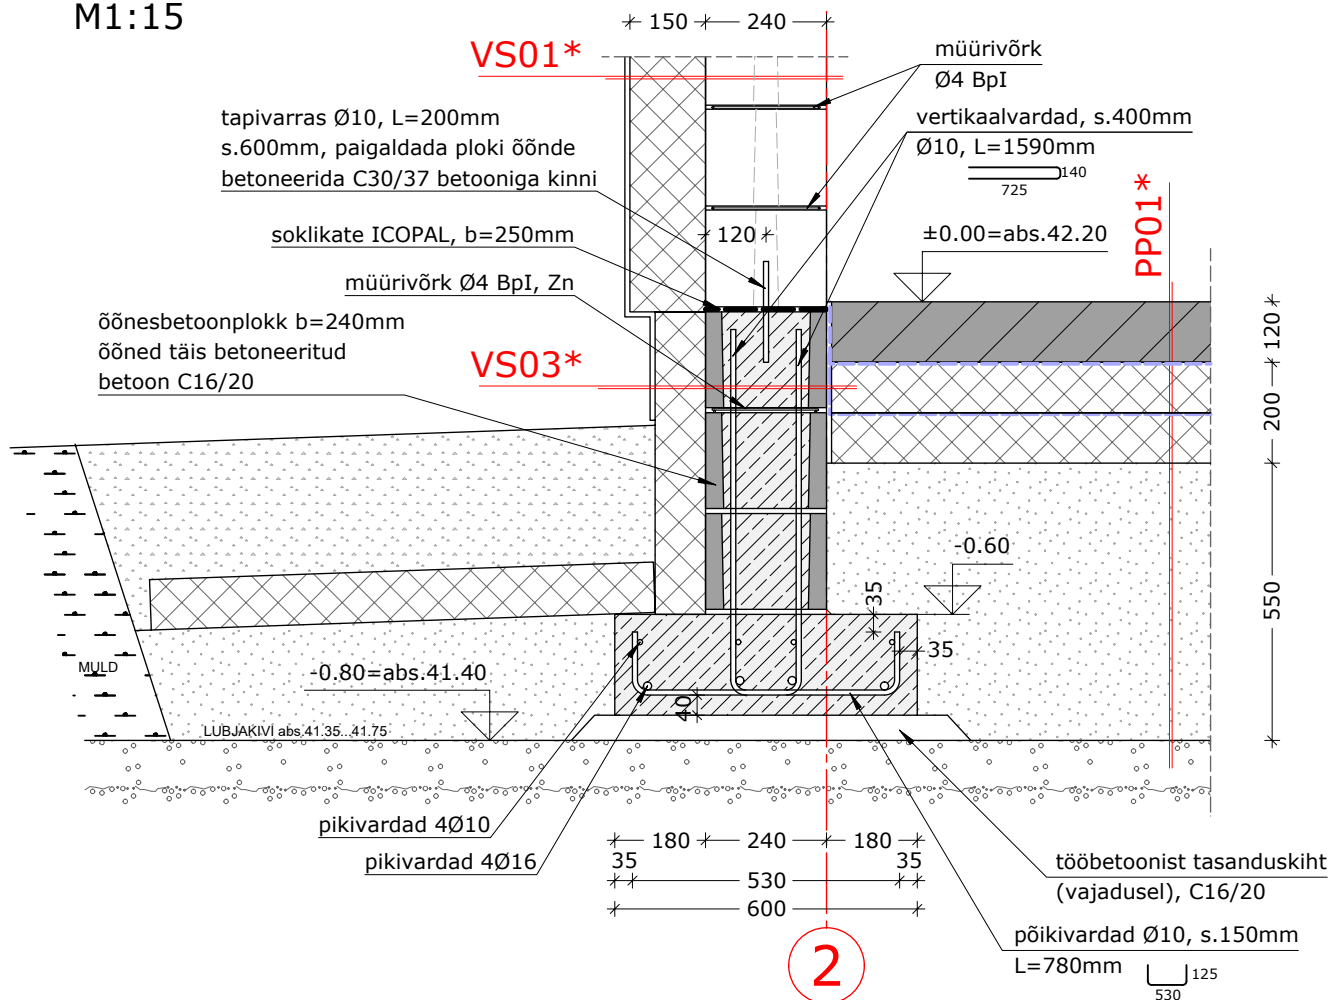

MÄRKUSED:

- ±0.00=abs.42.20, s.o esimese korruse viimistletud põranda peale.
- Tolerantsiklass 1, vastavalt EVS-EN 13670:2010 "Betoonstruktsioonide ehitamine".
- Taldmiku betooni klass C25/30/XC2.
- Põranda betooni tugevusklass C25/30, XC1, garaažiploki C25/30, XC1, XD3.
- Betoon valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
- Armatuurteraste mark võtta B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
- Vundamendid rajada paekivile, normatiivne survetugevus $q_u=10\text{MPa}$

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------

töö:	ELAMU EHITAMINE			osa:
	Muraste küla, Harku vald, Harjumaa			EK
tellija:	VUNDAMENDI LÕIGE V-2			TARINDID
esindaja:	PÕHIPROJEKT			
projekteeris:		joonise nr:	EK-1.3	leht/lehti:
		kuupäev:		3/36
		mootkava:	M1:15	
		projekti nr:		