


# VUNDAMENDI LÕIGE V-4

M1:15

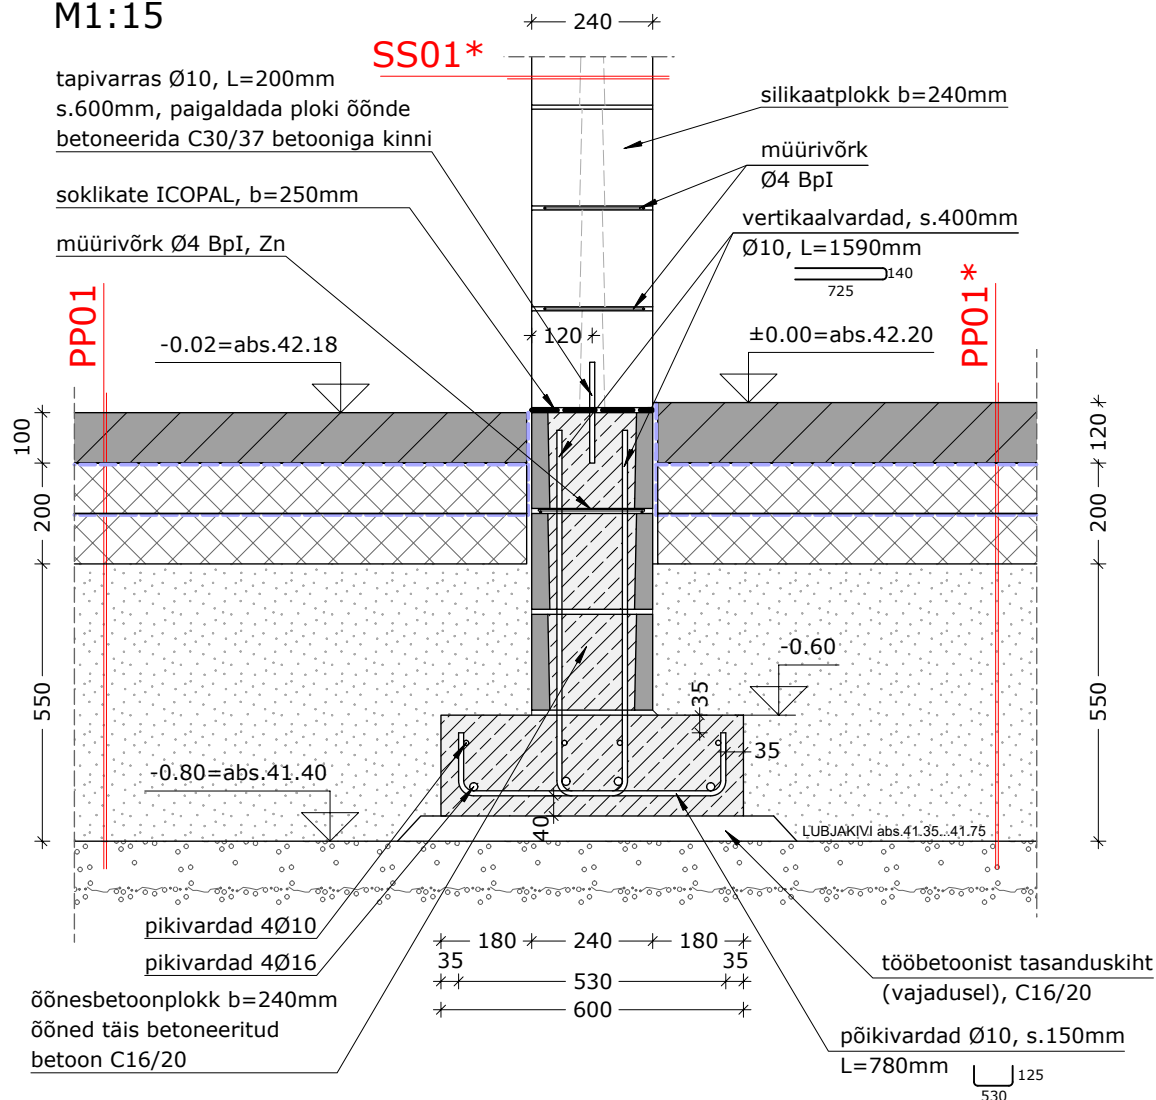

## MÄRKUSED:

1. ±0.00=abs.42.20, s.o esimese korruse viimistletud põranda peale.
2. Tolerantsiklass 1, vastavalt EVS-EN 13670:2010 "Betonkonstruktsioonide ehitamine".
3. Taldmiku betooni klass C25/30/XC2.
4. Põranda betooni tugevusklass C25/30, XC1, garaažiplokis C25/30, XC1, XD3.
5. Betoon valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
6. Armatuurteraste mark võtta B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
7. Vundamendid rajada paekivile, normatiivne survetugevus  $q_u=10\text{MPa}$

|        |      |         |          |       |
|--------|------|---------|----------|-------|
| tähis: | arv: | muutis: | kuupäev: | sisu: |
|--------|------|---------|----------|-------|

|               |  |                                    |  |                  |  |
|---------------|--|------------------------------------|--|------------------|--|
| töö:          |  | ELAMU EHITAMINE                    |  | osa:             |  |
|               |  | Muraste küla, Harku vald, Harjumaa |  | EK               |  |
| tellija:      |  | VUNDAMENDI LÕIGE V-4               |  | TARINDID         |  |
| esindaja:     |  | PÕHIPROJEKT                        |  |                  |  |
| projekteeris: |  | joonise nr: EK-1.5                 |  | leht/lehti: 5/36 |  |
|               |  | kuupäev:                           |  |                  |  |
|               |  | mõõtkava: M1:15                    |  |                  |  |
|               |  | projekti nr:                       |  |                  |  |