


VUNDAMENDI LÕIGE V-5

M1:15

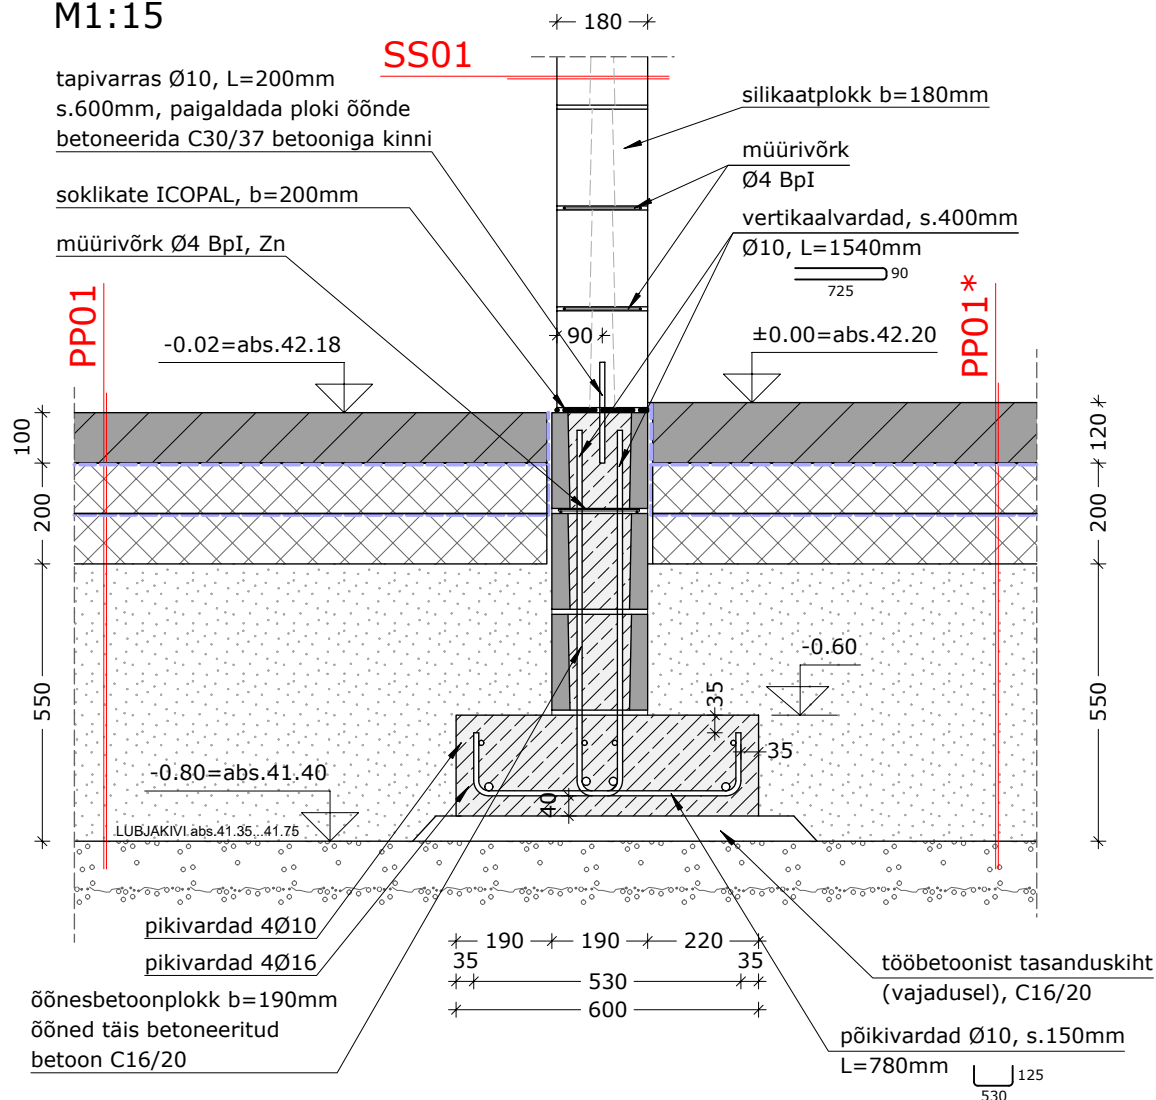

MÄRKUSED:

1. ±0.00=abs.42.20, s.o esimese korruse viimistletud põranda peale.
2. Tolerantsiklass 1, vastavalt EVS-EN 13670:2010 "Betoonstruktsioonide ehitamine".
3. Taldmiku betooni klass C25/30/XC2.
4. Põranda betooni tugevusklass C25/30, XC1, garaažiplokis C25/30, XC1, XD3.
5. Betooni valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
6. Armatuurteraste mark võtta B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
7. Vundamendid rajada paekivile, normatiivne survetugevus $q_u=10\text{MPa}$

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------

töö:		ELAMU EHITAMINE		osa:	
		Muraste küla, Harku vald, Harjumaa		EK	
tellija:		VUNDAMENDI LÕIGE V-5		TARINDID	
esindaja:		PÕHIPROJEKT			
projekteeris:		joonise nr:		leht/lehti:	
		EK-1.6		6/36	
		kuupäev:			
		mõõtkava:		M1:15	
		projekti nr:			