



VEEVÕTUPUNKTID:

- WC – WC ühendusvoolik
PKB – Pesukausi segisti
DU – Dušisegisti
VA – Vann
KV – Kõõgivalamu

MÄRKUSED:


Joonised tuleb käsitleda komplekselt koos ülejäänud projekti materjalidega.

1. Joonisel on antud torude välisläbimõõdud, allolevas tabelis on antud torude seina paksused:

16 x 2,0	32 x 3,0
20 x 2,3	40 x 4,0
25 x 2,5	50 x 4,5

2. Külma-, sooja- ja tsirkulatsiooni torud on paigaldatud lae alla.
3. Külma-, sooja- ja tsirkulatsioonivee püstikud, jaotustorustikud ja ühendustorud sanseadmetega monteeritakse komposiittorudest.
4. Ühendustorustikud sanseadmetega monteeritakse võimalusel süvistatult seinakonstruktsiooni sisse.
5. Kõik sanseadmed ühendada läbi sulgarmatuuri.

KORTERI VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

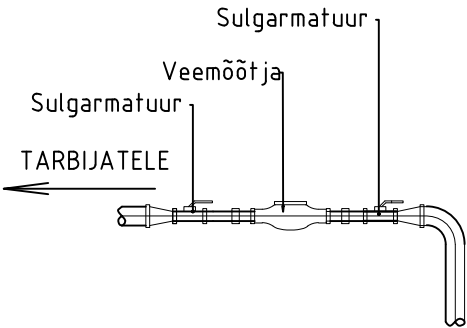

Muudatused:	Kuupäev:	Muudatuse kirjeldus			
Töö:	Korterelamu rekonstrueerimine: tehnosüsteemid	Tellijä:	KÜ		
Joonis:	1. KORRUSEPLAAN MAJANDUS-JOOGIVEE SÜSTEEM	Objekti aadress:	Tallinn		
Projekti juht:		Töö nr.:			
Insener:		Mõõtkava	Staadium	Koostamise kp.	Leht /Lehti
Koostas:		1:100	PP	Eriosa	
Arhitekt:			VK	Välgatrüki kp.	04 / 09