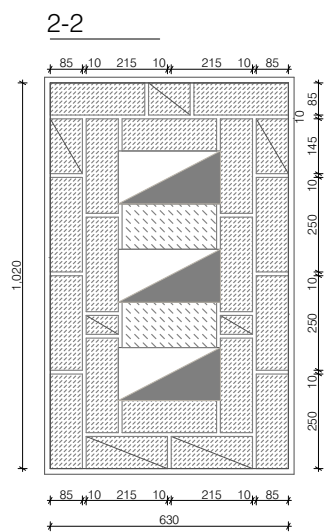
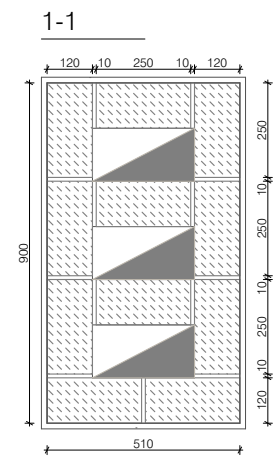
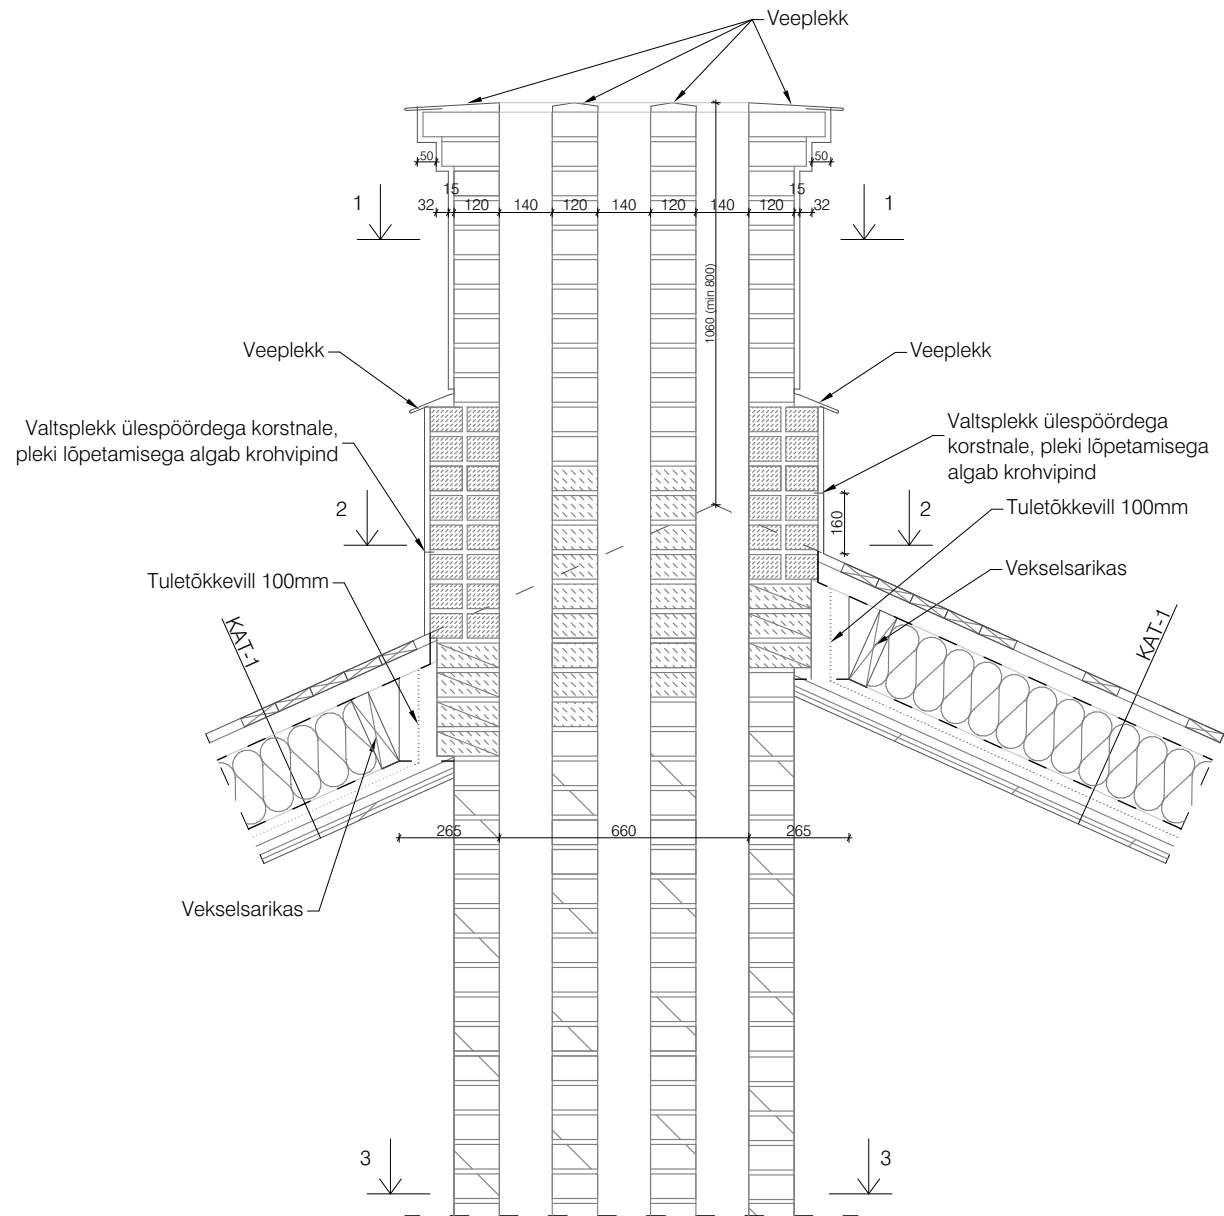


- Punane auktellis VAT 250x120x65
- Punane auktellis FAT 250x85x65
- Punane täistellis VTT 250x120x65
- Lõigatud tellis

MÄRKUSED:
01. Käesolev sõlm on antud tüüpjoonisena.
02. Korsten eraldatakse puitkonstruktsioonidest 100mm mittepõleva kivivillaga tihedusega min. 100kg/m³.
03. Korsten viimistletakse korstnale sobiva ilmastikukindla armeeritud krohviga, mis värvitakse valgeks.
04. Veeplekid viimistleda katusega sama värvi.
05. Veeplekid paigaldada (näiteks peidetud naelaga) allapööreteta tellise/krohvi välisele vertikaalpinnale.
06. Puhasvuukmüüritise puhul lõpetatakse korstnale ülespööratud plekk tellisesse freesitud pilus, tihendatakse UV-kindla mastiksiga.
07. Kortsnapitsi telliseid võib asendada teiste selleks sobivate tellistega.
08. Korstna lõõride mõõdud täpsustatakse lähtudes olemasolevatest.
09. Korstnad rajatakse alates katusekorrusest uuesti.

			Objekt: KORTERMAJA LAIENDAMISE PROJEKT		
Projekteeris			Asukoht: Tallinn		
Projekteeris			Töö nr:	Staadium: E.P. Osa: ARH	
			Joonis KORSTNASÕLM	M 1:20	