


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

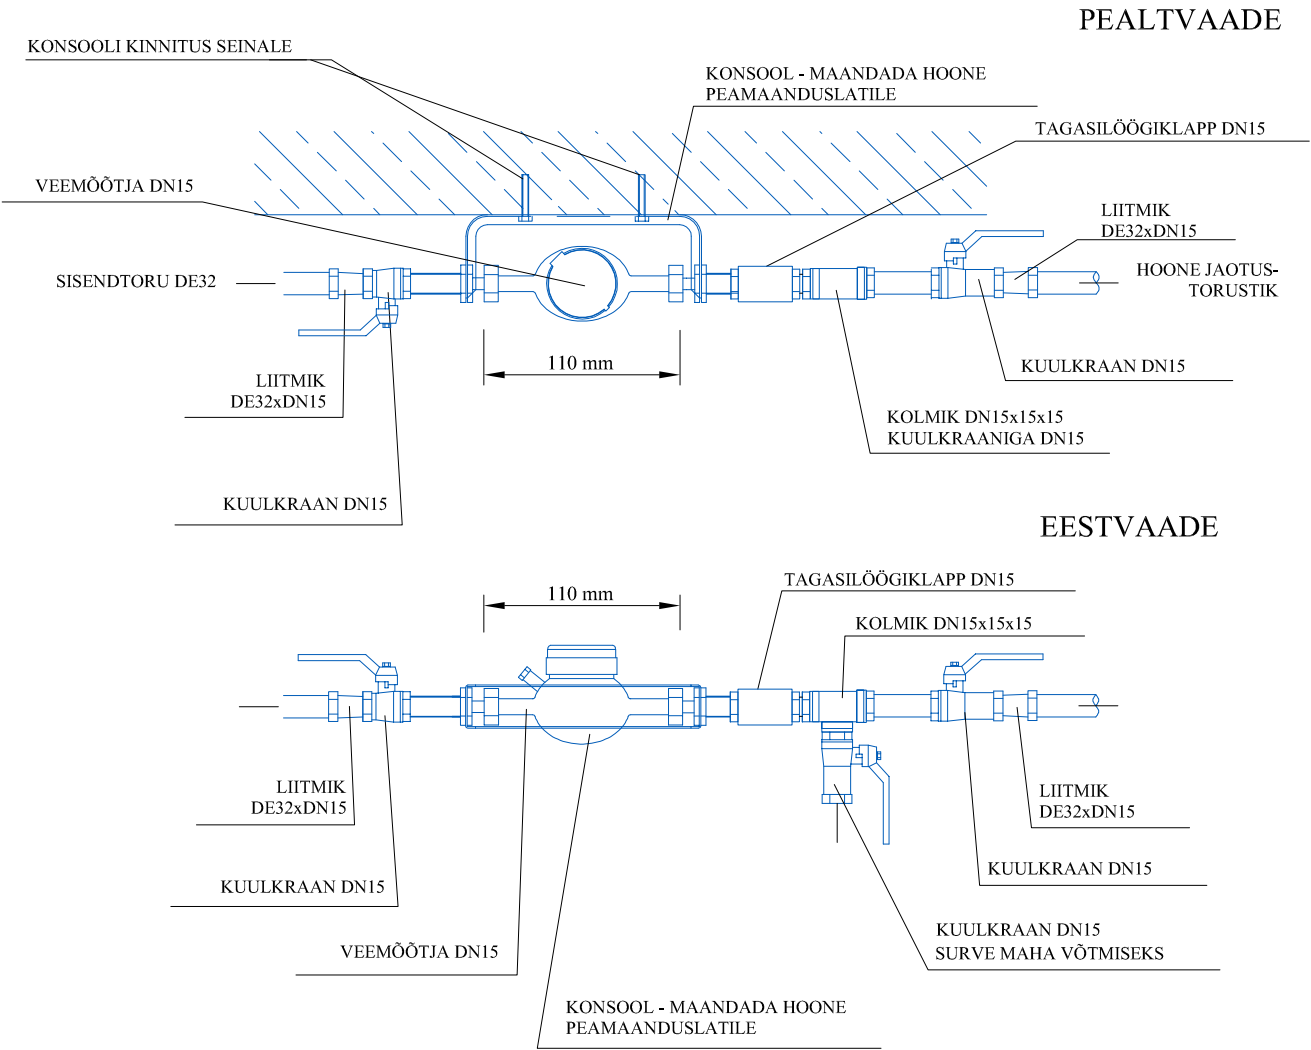

- Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmes veearvestile:
- a. vähim vaba ruum veearvesti all (toru teljeni) - toru suurim nimiläbimõõt + 500mm, mitte enam kui 800mm
 - b. vähim vaba ruum veearvesti kohal (toru teljest) - toru nimiläbimõõt + 700mm
 - c. vähim vaba ruum veearvesti ees (toru teljest) - 800mm.
 - e. vähim ruumi kõrgus - 1700mm puhast kõrgust

Projekti juht/Proj. engr.		Tellija/Customer	Töö nr./Job nr.
Projekteerija/Designer			
Projekteerija/Designer		Objekt/Object	Joonise nr./Drawing nr.
Kontrollija/Inspector		ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni liitumine	S-01
		Aadress/Location	Mõõtkava/Scale
		Tallinn, Harjumaa (kü	-
		Joonis/Drawing	Kuupäev/Date
		Veemõõdusõlme skeem	
		Fail/File	Stadium/Stage: PP