

A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-----|
| 1. Nimipinge | U_n | 400 | V |
| 2. Nimivool | I_n | 160 | A |
| 3. Sagedus | f_n | 50 | Hz |
| 4. Vastupidavus lühisele | I_{k3} | 6 | kA |
| 5. Võimsus | | | |
| – installeeritud | P | 368,05 | kW |
| – arvutuslik | P | 68,02 | kW |
| 6. Võimsustegur | $\cos \varphi$ | 1 | |
| 7. Jaotussüsteem | | | |
| | TN-S | ☐ | |
| | TN-C | ☐ | |
| | TN-C-S | ☒ | |
| | | ☐ | |
| – muu | | | |
| 8. Latid ja juhtmestik | | | |
| | L,N,PE | ☐ | |
| | L1,L2,L3,N,PE | ☒ | |
| – muu | | ☐ | |
| 9. Juhtahelad | | | |
| | U | | V |
| | I | | A |
| | S | | kVA |

Lisateave _____

B EHITUSLIKUD ANDMED

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 1. Keskuse tüüp | | |
| – kapp | ☐ | |
| – kilp | ☒ | |
| – karp | ☐ | |
| 2. Kaitseaste | IP | 6.6 |
| 3. Paigaldusviis | | |
| – pinnapealne | ☒ | |
| – süvistatav | ☐ | |
| – poolsüvistatav | ☐ | |
| 4. Kinnitusviis | | |
| – seinale | ☒ | |
| – põrandale | ☐ | |
| 5. Ehitusviis | | |
| – 1-poolse teenindusega | ☒ | |
| – 2-poolse teenindusega | ☐ | |
| 6. Keskuse põhja ehitusviis | | |
| – lahtine | ☐ | |
| – tulekindel | ☐ | |
| 7. Lukustatavus | | |
| – lukuga | ☐ | |
| – riiviga | ☒ | |
| 8. Pinnaviimistlus | | |
| – tavaline | ☒ | |
| – muu | ☐ | |
| 9. Keskuse maksimum mõõdud | | |
| – laius | _____ | mm |
| – kõrgus | _____ | mm |
| – sügavus | _____ | mm |
| 10. Ruumi temperatuur | | |
| – tavaline | ☒ | |
| – min. _____ °C – max. _____ °C | ☐ | |

Lisateave _____

C MARKEERINGUD JA HEAKSKIIT



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Markeering | |
| – vastavalt standardile | ☒ |
| – tootja standard | ☐ |
| – erinõuded | ☐ |
| 2. Keskuse siseste juhtmete markeering | |
| – vastavalt standardile | ☒ |
| – erinõuded | ☐ |
| 3. Keskuse kontroll | |
| – paigaldaja poolt | ☐ |
| – tootja poolt | ☒ |

Lisateave _____



D SEADMED JA KAABELDUS

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Seadmete tüüp | |
| – kohtkindel | ☒ |
| – liikuv | ☐ |
| – muu | ☐ |
| 2. Signaalaparatuur | |
| – hõõglambid | ☐ |
| – huumlambid | ☐ |
| – LED-lambid | ☐ |
| 3. Elektrienergia arvesti paigaldaja | |
| – energiamüük | ☒ |
| – keskuse valmistaja | ☐ |
| 4. Sisestus | |
| – kaabliga | ☒ |
| – lattidega | ☐ |
| – kaabli tüüp | _____ Ol.olev |
| 5. Sisestuse koht | |
| – alt | ☒ |
| – ülevalt | ☐ |
| 6. Väljuvate kaablite koht | |
| – alt | ☐ |
| – ülevalt | ☒ |
| 7. Väljuvate kaablite ühendamine | |
| – seadmega otse | ☒ |
| – klemmliistu abil | ☐ |
| – seadmega algab | _____ mm ² |

Lisateave _____

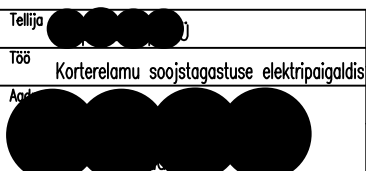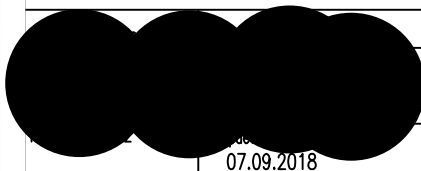

Tellija	Märkus	Jaotuskeskus	Leht/Lehti
Töö	Töö nr.	PK	1 / 3
And	1-0918/IM	Joonise nr.	Muudatus
07.09.2018	Fail	Grupp	Stadium
		EL	PP

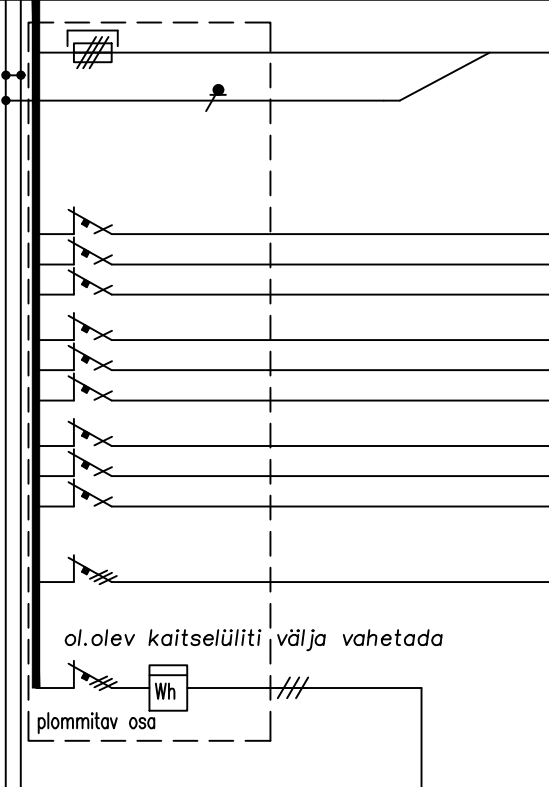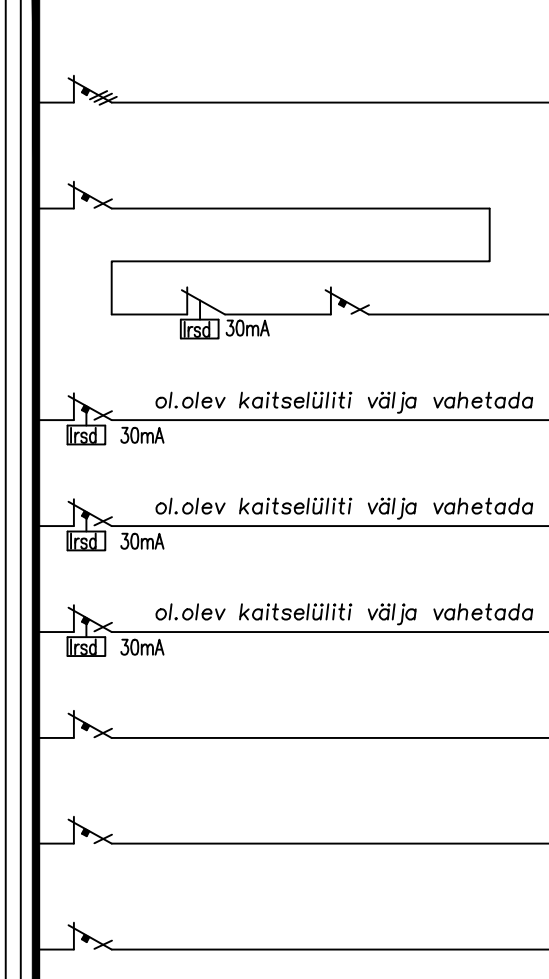SKEEM APARATUURI ANDMED	GRUPI NR.	TARBIJA	INST. VÕIMSUS	KAITSE A / A	JUHTMESTIK mm2
 ol.olev kaitselüliti välja vahetada plommitav osa		Peasulavkaitsmed, toide transiitkilbist TK		gG 160/160	Ol.olev
	1F1 1F2 1F3	I trepikoja jaotuskeskused	115.00	C63 C63 C63	PPJ 5G10
	2F1 2F2 2F3	II trepikoja jaotuskeskused	115.00	C63 C63 C63	PPJ 5G10
	3F1 3F2 3F3	III trepikoja jaotuskeskused	115.00	C63 C63 C63	PPJ 5G10
	4F1	Rentnik	4.70	C20	PPJ 5G2,5
	KOM	Kommunaaltarbijate peakaitseüliti Elektrienergiaarvesti		C63	
	1F	Soojussõlm, pump	1.50	C16	PPJ 5G2,5
	2F			C25	
	2AF RVK	Keldri pistikupesad Rikkevoolukaitselüliti, In=25A, 2P	2.00	C16	PPJ 3G2,5
	3F	I trepikoja ja keldri valgus, pistikupesa	0.50	C10	PPJ 3G1,5
 ol.olev kaitselüliti välja vahetada 30mA ol.olev kaitselüliti välja vahetada 30mA ol.olev kaitselüliti välja vahetada 30mA	4F	II trepikoja ja keldri valgus, pistikupesa	0.50	C10	PPJ 3G1,5
	5F	III trepikoja ja keldri valgus, pistikupesa	0.50	C10	PPJ 3G1,5
	6F	Starman	0.20	C10	PPJ 3G1,5
	7F	TV	0.20	C16	PPJ 3G2,5
	8F	TV	0.20	C16	PPJ 3G2,5
Tellija Töö Adress Kuupäev. 07.09.2018			Märkus Töö nr. 1-0918/IM	Jaotuskeskus PK Joonise nr. 401 Grupp EL	Leht/Lehti 2 / 3 Muudatus Staadium PP

SKEEM APARATUURI ANDMED	GRUPI NR.	TARBIJA	INST. VÕIMSUS	KAITSE A / A	JUHTMESTIK mm2
	9F	Elion	0.2	B10	PPJ 3G2,5
		olemasolev osa (kommunaal osa renoveerida 63A'le)			
		renoveeritav osa			
	10F	Soojustagastuse jaotuskeskus JK-ST	12.89	C40	XPJ-HF D 5G10
	11F	I terpikoja evakuatsioonivalgustus	0.02	B6	XPJ-HF D 3G1,5
	12F	II terpikoja evakuatsioonivalgustus	0.02	B6	XPJ-HF D 3G1,5
	13F	III terpikoja evakuatsioonivalgustus	0.02	B6	XPJ-HF D 3G1,5
Tellijas Töö Arv 07.09.2018			Märkus Töö nr. 1-0918/IM	Jaotuskeskus PK Joonise nr. 401 Grupp EL	Leht/Lehti 3 / 3 Muudatus Staadium PP