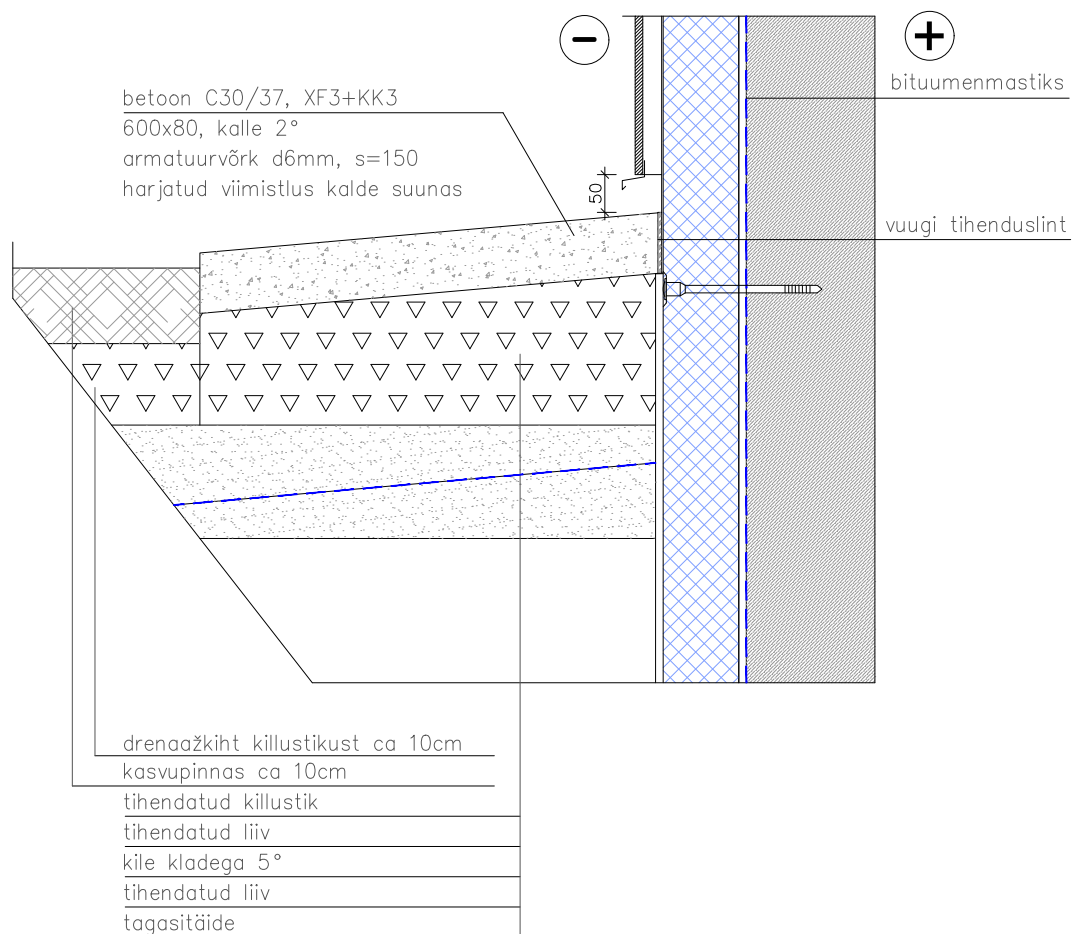




SILLUTISKATEND

BETOONIST SILLUTISVÕÖ: 600x80mm, kalle 5°, armatuurvõrk d 6mm, a=150mm, C30/37, XF3+KK3.

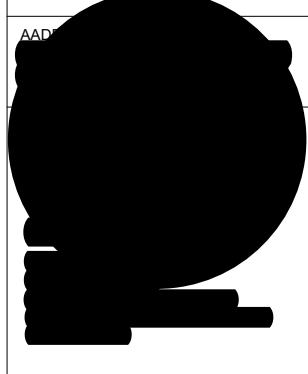


KILLUSTIKALUS: fr 4/16 (elastsusmoodul E1 >=50 MPa, RIL 132-2000) > 50mm, 200mm.

LIIVAST TIHENDATUD TAGASITÄIDE: tihedusaste 95% Proctorteimi järgi, RIL 132-2000, tihendatakse kihtide kaupa, kihi paksus 200mm.

OLEMASOLEV PINNAS.

MÄRKUSED:

1. Vt. Seletuskiri

	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE	TÖÖ NR. 
AADP 	JOONISE NIMETUS PROJ. BET. PANDUS	JOONISE NR. E-5
	PROJEKTIJUHT 	/allkirjastatud digitaalselt/ MÕÕTKAVA 1:10
	ARHITEKT  	KUUPÄEV mai 2019
	VASTUTAV SPETSIALIST 	/allkirjastatud digitaalselt/ STAADIUM PÕHIPROJEKT