


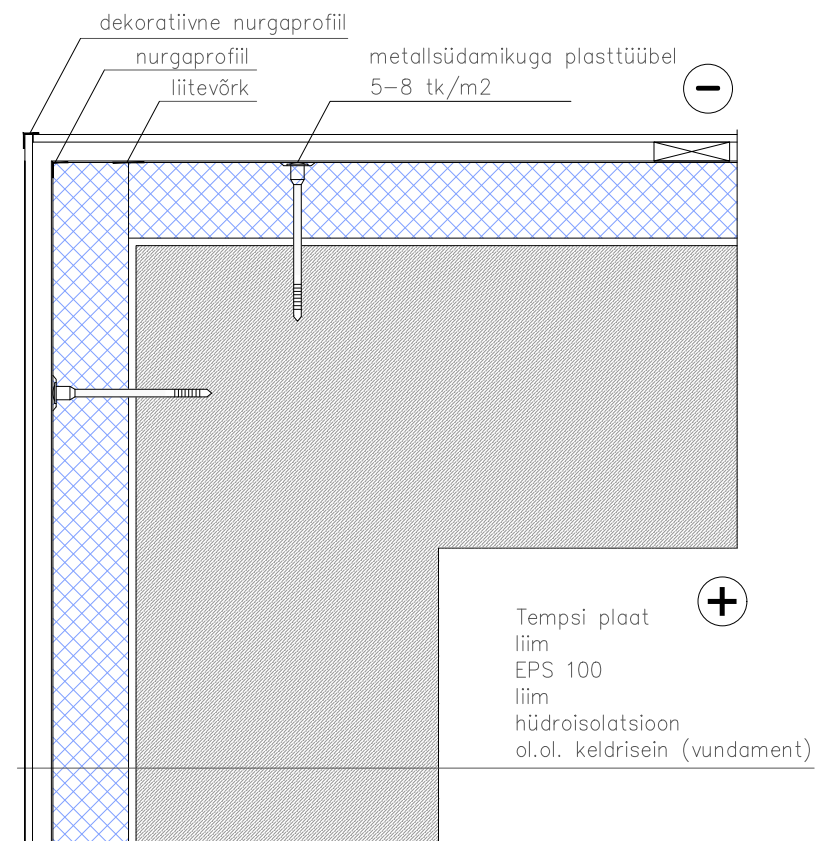

1. TEMPSI plaat
2. Õhukvahe 25mm
3. Armeerimisvõrk (4x4mm ruut)
4. SOOJUSTUS KINNITADA FASSAADITÜÜBLITEGA (H4): d 8mm, seib d60mm, koormusklass >0,25kN, punktsoojusläbivus: 0,002 W/K, tüüblite arv sõltuvalt asukohast ja kõrgusest maapinnast 4...10 tk/m², ankurdussügavus >30mm. Tüüblipeade pesad freesida soojustusplaadi sisse spets. tüüblipesa puuriga, tüüblipead katta sobitatud mineraalvillast seibiga.
5. VAHTPOLÜSTÜREEN: soojusjuhtivus: $\lambda=0,036$ W/mk, veeimavus 2%, survepinge 10% deformatsiooni korral >120 kPa, paindetugevus >170vKp, tuleklass E, kihi paksus 100mm.
6. LIIMISEGU: tihedus: 1,45 kg/dm³, kasutustemperatuur +5 kuni +25 C, nakkuvus betooniga >0,6 MPa, vahtpolüstüreeniga > 0,1 MPa.
7. Olemasolev r/b sein (vundamendi plokid).

MÄRKUSED:

1. Vt. Seletuskiri

TELLIJA	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE		TÖÖ NR.
AA	JOONISE NIMETUS VÄLISSEIN VS2 NURK		JOONISE NR. E-4
	PROJEKTIJUHT	/allkirjastatud digitaalselt/	MÕÖTKAVA 1:10
	ARHITEKT		KUUPÄEV mai 2019
	VASTUTAV SPETSIALIST	/allkirjastatud digitaalselt/	STAADIUM PÕHIPROJEKT