




Sõlm V-1
M1:20

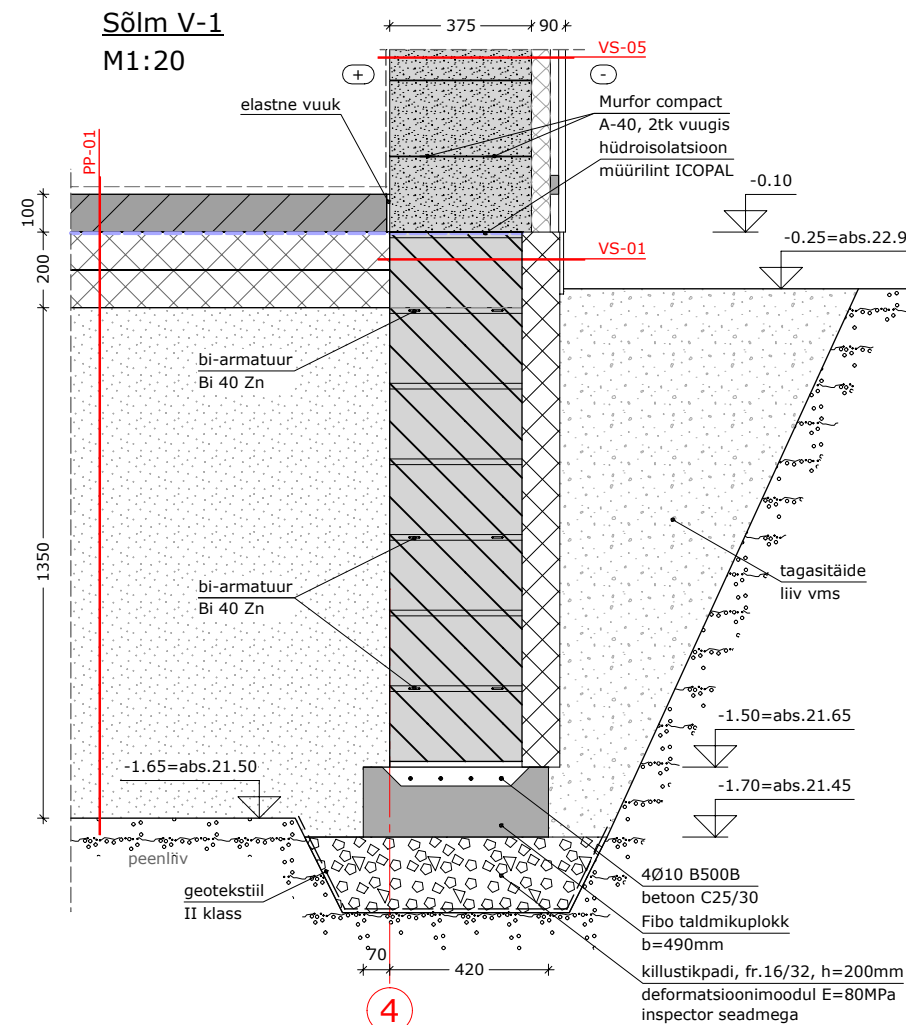


Sõlm V-2
M1:20

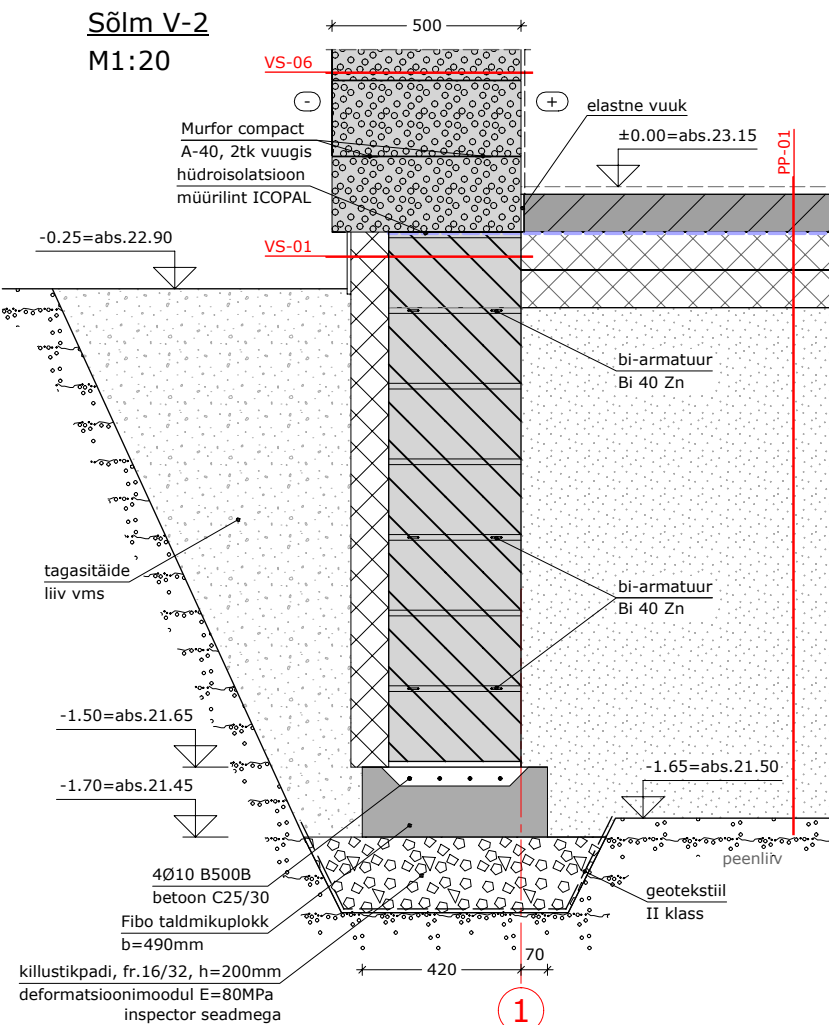

Sõlm V-3
M1:20

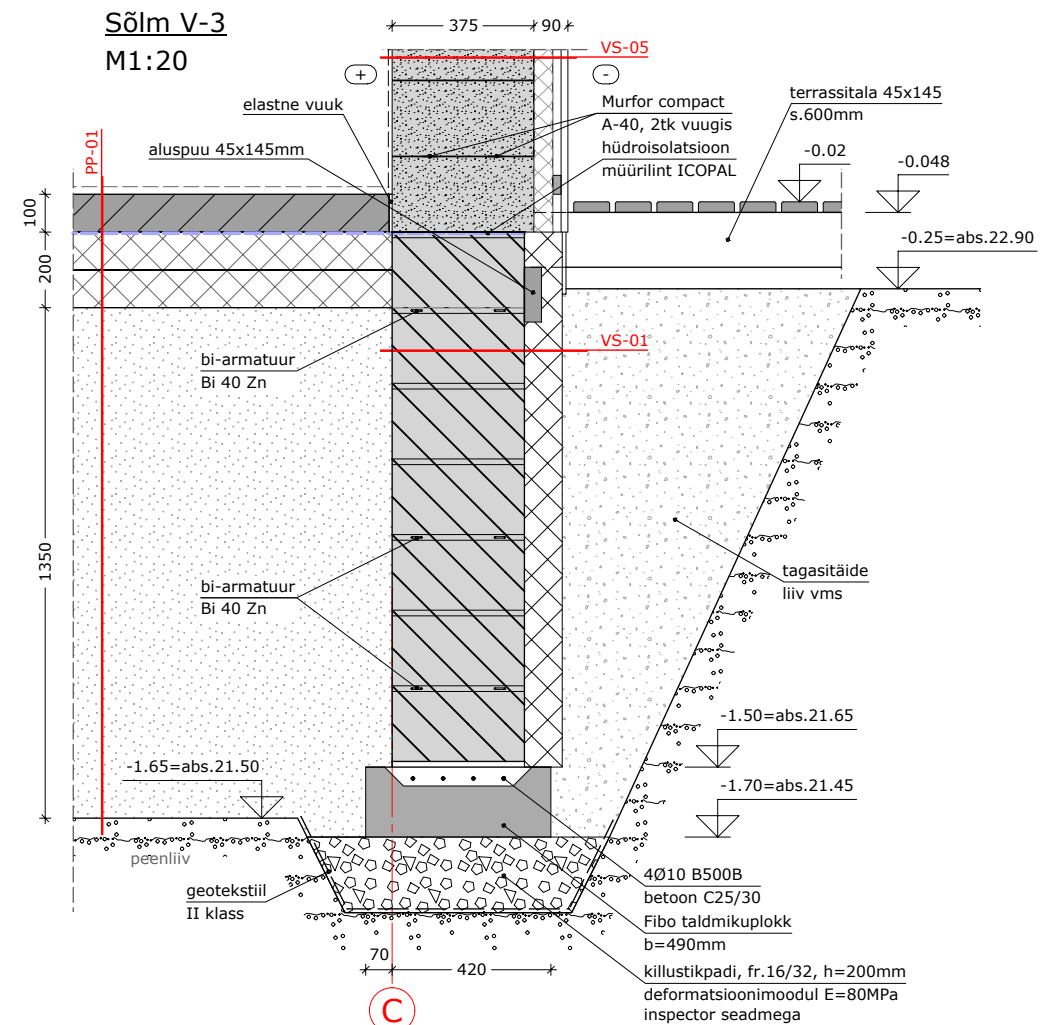

Sõlm V-4
M1:20

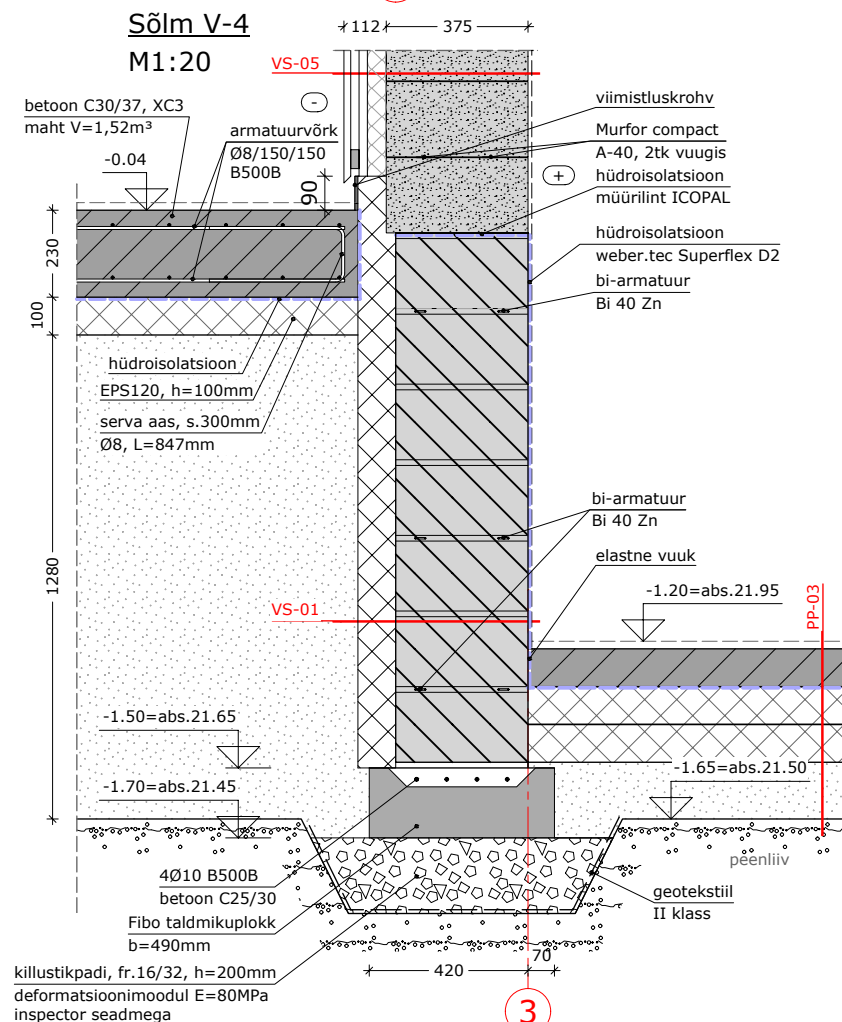

MÄRKUSED:

- ±0.00=abs.23.15, s.o esimese korruse viimistlemata põranda peale.
- Tolerantsiklass 1, vastavalt TarindiRYL2010 "Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid".
- Kasutada I kategooria müürikive, mõõtmete tolerantsi klass D1 vastavalt EVS-EN 771-4:2011+A1:2015 "Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid".
- Konstruktsioonitüübid vt alates EK-6.1.
- Vundamendiseina müürimõrdina kasutada weber M100/600 müürisegu.
- Müüritis armeerida esimese plokirea pealt ja viimase rea alt ning vahepeal üks horisontaalvuuk Bi 40 Zn armatuurredeliga. Armeeritavas vuugis kasutada kahte armatuurredelit kõrvuti.
- Taldmikuploki süvend armeerida 4Ø10 B500B pikivarrastega ja betoneerida weber S 30 betooniseguga, segu kulu V=1,11m³, armatuuri Ø10 kogus L~310jm.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------

töö:		ELAMU EHITAMINE Pirita, Tallinn, Harjumaa		osa:	EK
				TARINDID	
tellija:		VUNDAMENDI LÕIKED V-1...V-4			
esindaja: Valter		PÕHIPROJEKT			
projekteeris: Indrek		joonise nr:	EK-1.2	leht/lehti: 2/21	
		kuupäev:			
		mõõtkava: M1:20			
		projekti nr:			