
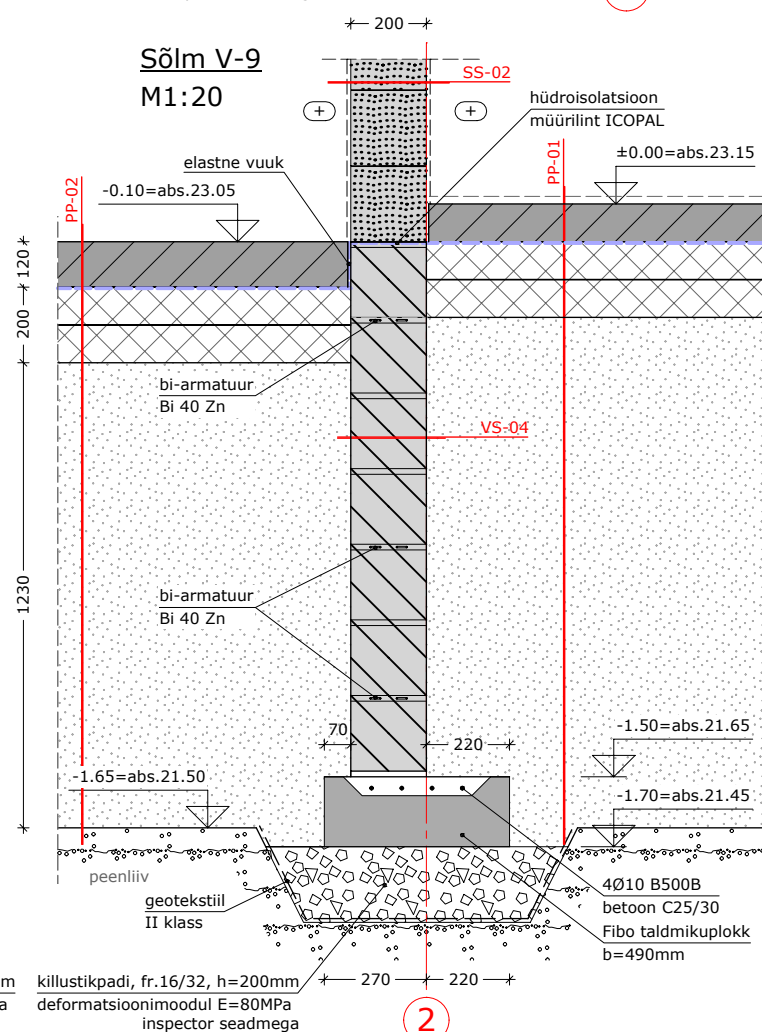
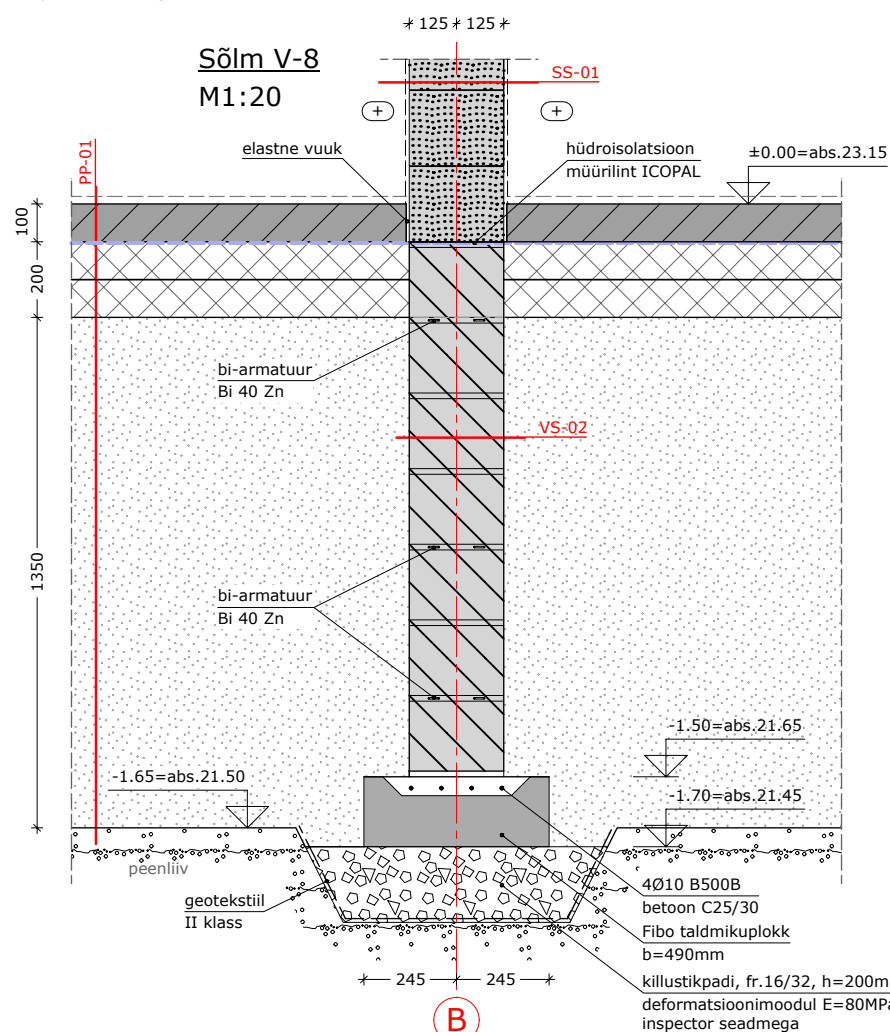
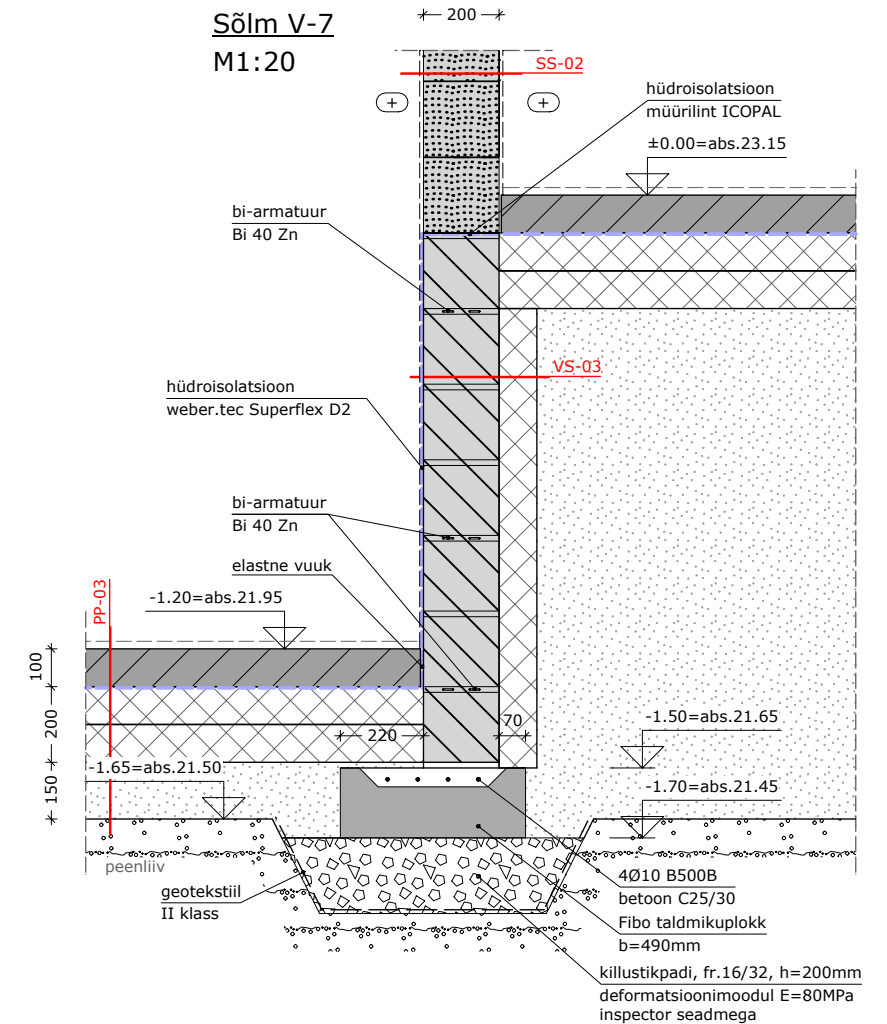
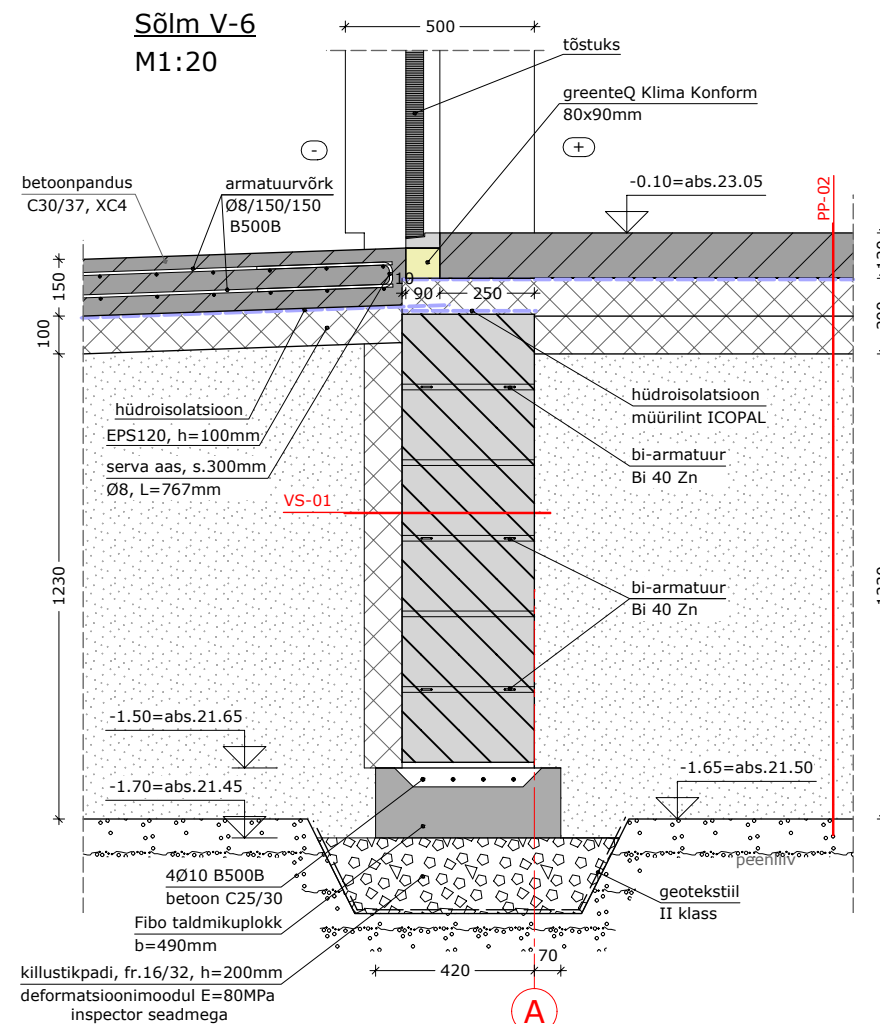


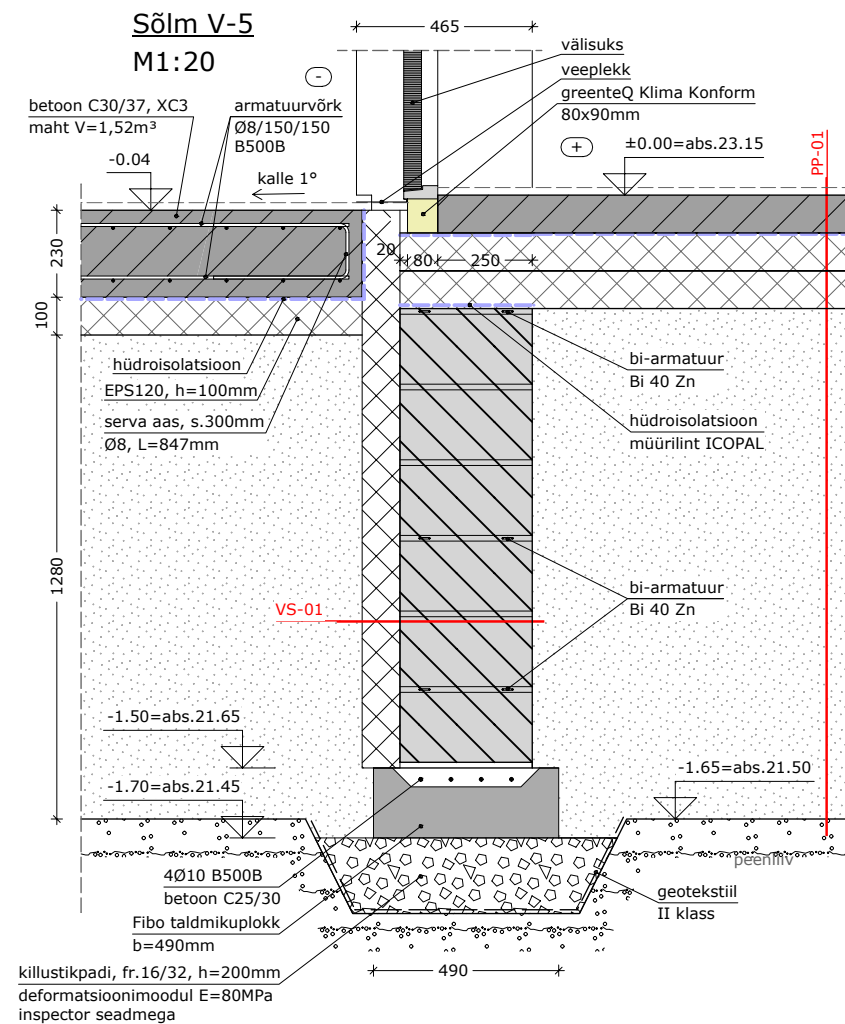

MÄRKUSED:

- $\pm 0.00 = \text{abs.} 23.15$, s.o esimese korruse viimistlemata põranda peale.
- Tolerantsiklass 1, vastavalt TarindiRYL2010
- "Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid".
- Kasutada I kategooria müürikive, mõõtmete tolerantsi klass D1 vastavalt EVS-EN 771-4:2011+A1:2015
- "Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid".
- Konstruktsioonitüübid vt alates EK-6.1.
- Vundamendiseina müürimõrdina kasutada weber M100/600 müürisegu.
- Müüritis armeerida esimese plokirea pealt ja viimase rea alt ning vahepeal üks horisontaalvuuk Bi 40 Zn armatuurredeliga. Armeeritavas vuugis kasutada kahte armatuurredelit kõrvuti.
- Taldmikupeki süvend armeerida 4010 B500B pikivarrastega ja betoneerida weber S 30 betooniseguga, segu kulu $V=1,11\text{m}^3$, armatuuri $\varnothing 10$ kogus $L \sim 310\text{jm}$.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö:	ELAMU EHITAMINE Pirita, Tallinn, Harjumaa			osa: EK TARINDID
tellij:	VUNDAMENDI LÕIKED V-5...V-9			PÕHIPROJEKT
esindaja:	Valter	projekt:	Indrek	joonise nr: EK-1.3
				leht/lehti: 3/21
				kuupäev:
				mõõtkava: M1:20
				projekti nr: