


TULEPÜSIVUS / Fire rating	REI30	ÕHUMÜRA ISOLATSIOONI INDEKS R' _w [dB] Acoustic insulation index	-
SOOJUSLÄBIVUS U [W/m²K] / U-value	0,10	LÖÖGIMÜRATASEME INDEKS L' _{n,w} [dB] / Impact noise index	-
KA-02	Telg Ax-Bx ja Cx-I' valtsplekk-katus		

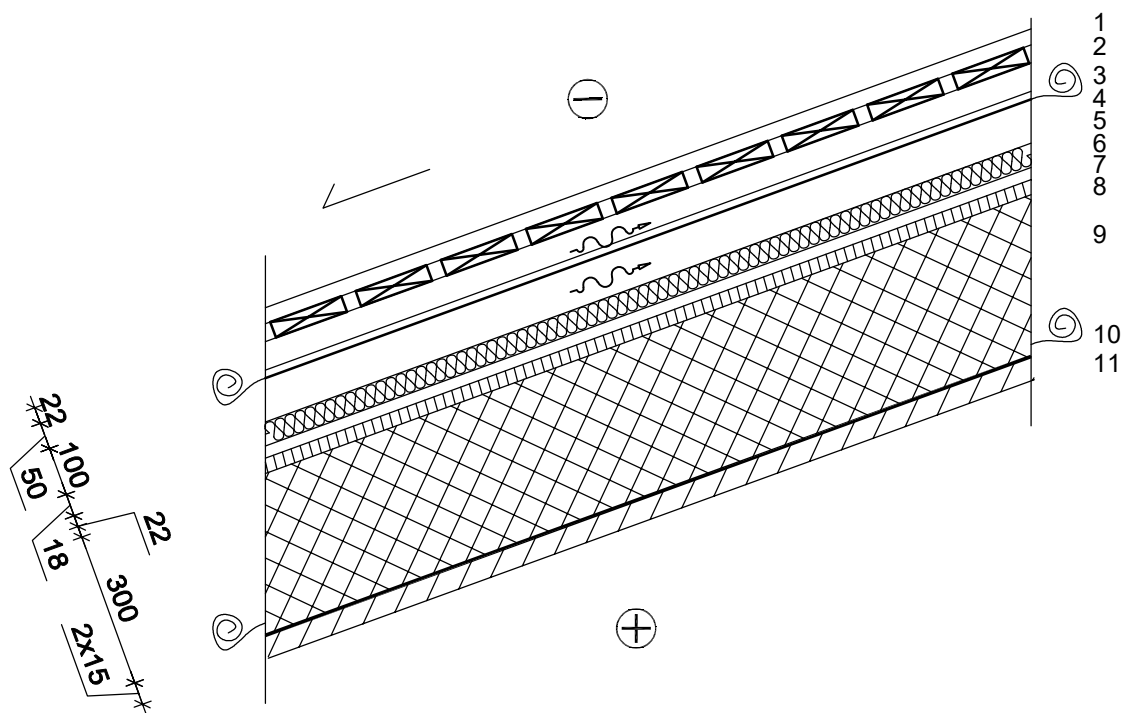

1	Valtsplekk-kate, t=0,6mm. Toon vastavalt ARH osale ja seletuskirjale	
2	Tihe aluslaudis 22x100mm, samm 120mm.	22mm
3	Distansroov 50x50mm, samm 600mm.	50mm
4	Mittehingav aluskate, ülekate 150mm, keskelt lohkus 25mm	
5	Distansroov 100x50mm, samm 600mm.	100mm
6	OSB puitlaastplaat (perforeeritud igas roovitise vahes)	18mm
7	Tuulutusvahe	22mm
8	Tuuletõkkeplaat (nt RKL 31)	20mm
9	Kivivill soojustusplaat, $\lambda_0 \leq 0,033$	280mm
10	Aurutõkke kile, ülekate 150mm, teibitud	0,2mm
11	Tulekindel kipsplaat nt Knauf Red GKF; kinnitus karkass, mis vatab EI30 nõuetele	2x15mm

Member of:

v02		Muudetud katusekihid 6 ja 7		L.
Muudatus	Arv	Muudatuse sisu	Kuupäev	Proj.

Objekt:	ärihoone	Joonis:	KATUSLAGI-KA-02	Töö nr:
	Tartu mnt 80			Joonise nr:
Tellijä:				
Projekti juht:	K.	Projekti osa:	Ehituskonstruksioonid	Staadium:
Vastutav spetsialist:	K.	Kuupäev:	Möötkava: 1:10	TP
Projekteerija:	K.			Muudatus: