


TULEPÜSIVUS / Fire rating	REI30	ÕHUMÜRA ISOLATSIOONI INDEKS R' _w [dB] Acoustic insulation index	-
SOOJUSLÄBIVUS U [W/m²K] / U-value	0,10	LÖÖGIMÜRATASEME INDEKS L' _{n,w} [dB] / Impact noise index	-
KA-02	Telg Ax-Bx ja Cx-I' valtsplekk-katus		

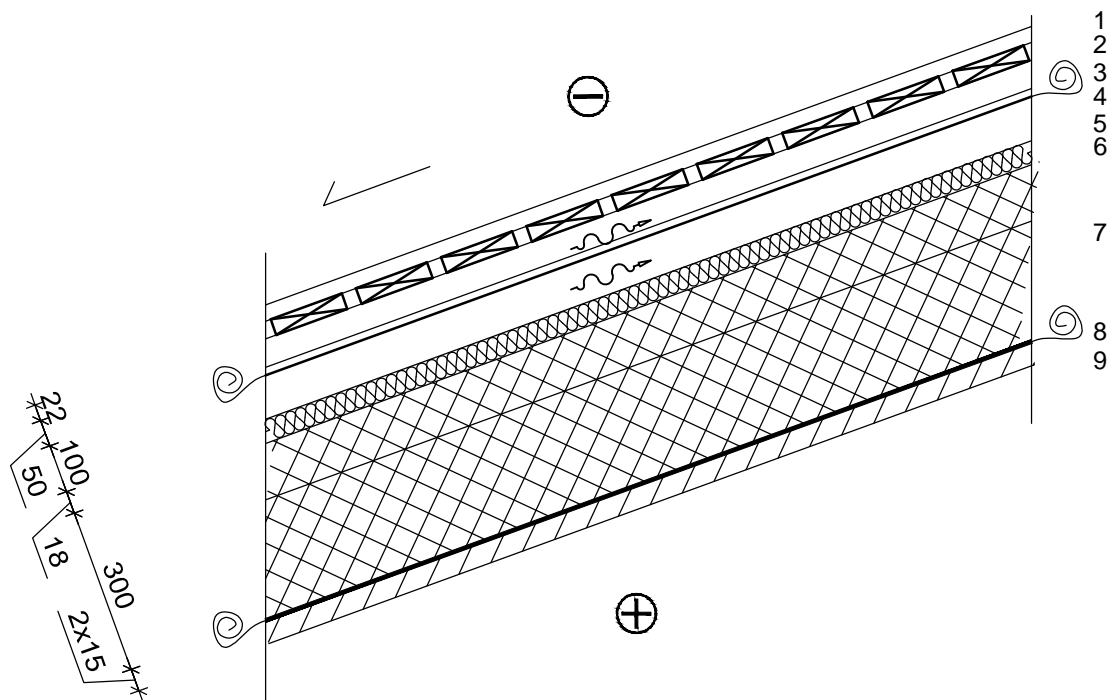

1	Valtsplekk-kate, t=0,6mm. Toon vastavalt ARH osale ja seletuskirjale	
2	Tihe aluslaudis 22x100mm, samm 120mm.	22mm
3	Distansroov 50x50mm, samm 600mm.	50mm
4	Mittehingav aluskate, ülekate 150mm, keskelt lohkus 25mm	
5	Distansroov 100x50mm, samm 600mm.	100mm
6	OSB puitlaastplaat	18mm
7	Kivivill soojustusplaat, $\lambda_D \leq 0,033$	300mm
8	Aurutõkke kile, ülekate 150mm, teibitud	0,2mm
9	Tulekindel kipsplaat nt Knauf Red GKF; kinnitus karkass, mis vatab EI30 nõuetele	2x15mm

v02		Muudetud katusekihid 6 ja 7		L. Alamets
Muudatus	Arv	Muudatuse sisu	Kuupäev	Proj.

Objekt:	ärihoone	Joonis:	KATUSLAGI-KA-02	Töö nr:
Tellijä:				Joonise nr:
Projektijuht:		Projekti osa:	Ehituskonstruksioonid	Staadium:
Vastutav spetsialist:		Kuupäev:	Möötkava:	TP
Projekteerija:			1:10	Muudatus: