
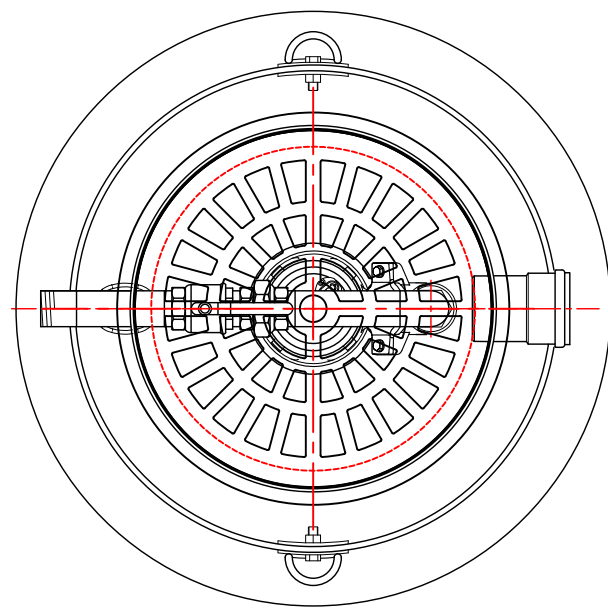


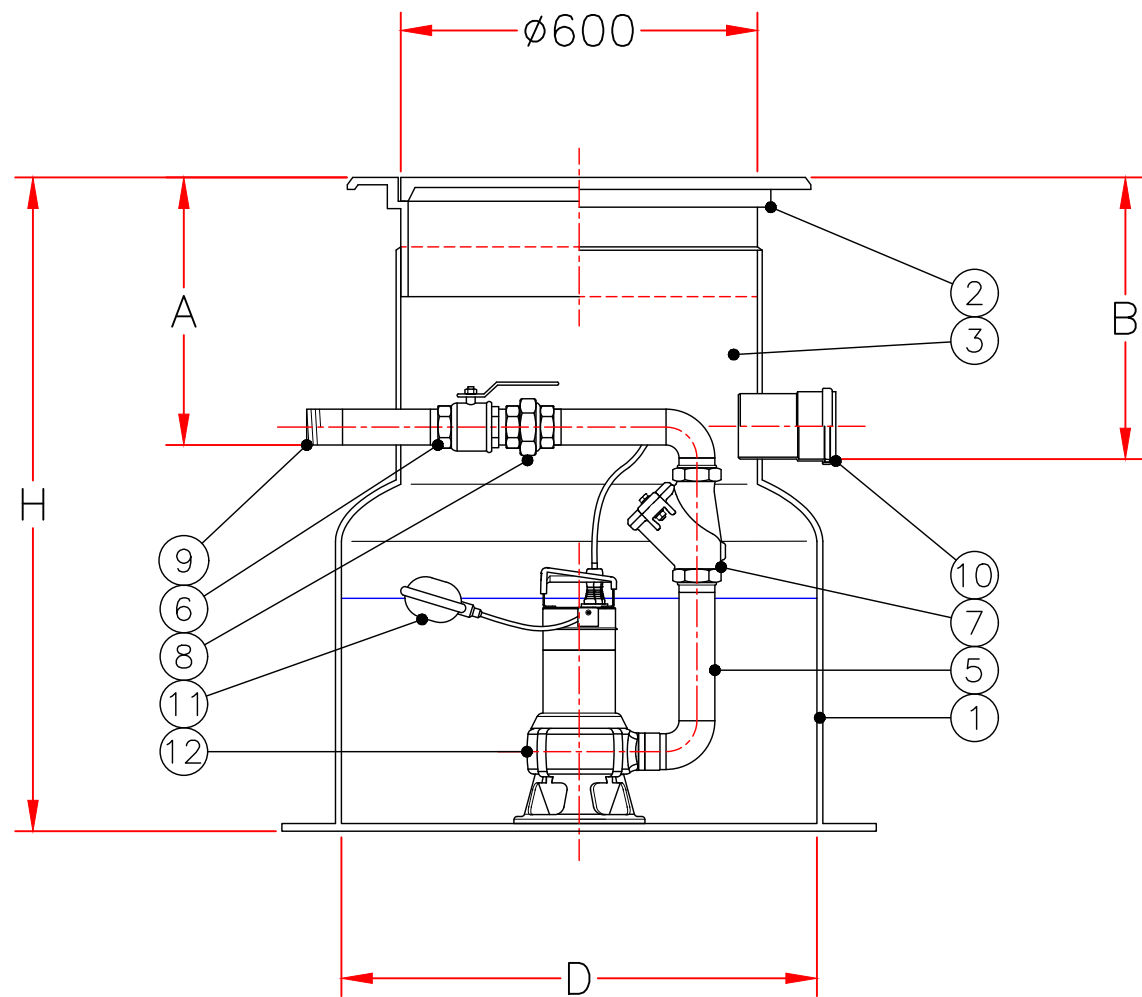

NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Teenindusluuk	malm-restluuk	1
3	Kaabli läbiviik	$\varnothing 40$	1
4	Roostevaba survetoru	DN40, AISI 304	1
5	Kuulkraan	DN40, PN10	1
6	Tagasilöögiklapp	DN40, PN10	1
7	Koonusliitmik	DN40, PN10	1
8	Keermega survetoru ots	DN40, PN10	1
9	Sissevoolutoru	De 110 , PVC	1
10	Ujuklüliti	PP	1
11	Sukelpump	Q= 0,9 l/s, H=4 m	1

MÕÕDUD					
D	Pumpla läbimõõt (x)	600 ☐	800 ☒	1000 ☐	
H	Pumpla kõrgus	1000mm			
A	Survetoru kõrgus	200mm	DN40	nurk	0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	
B 2	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	
B 3	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	

Sisenevate torude nurki mõõdetakse survetorust päripäeva.

INS VA	OBJEKT:	STAAD		LEHT	LEHTI
		PP		VKK-3	08
		KUTS. NR.			
	JOONIS:	Kanalisatsioon. Minipumpla	A2		M1:100
			TÖÖ NR.		
TELLIJA:					