


KAEVIKU LÕIGE

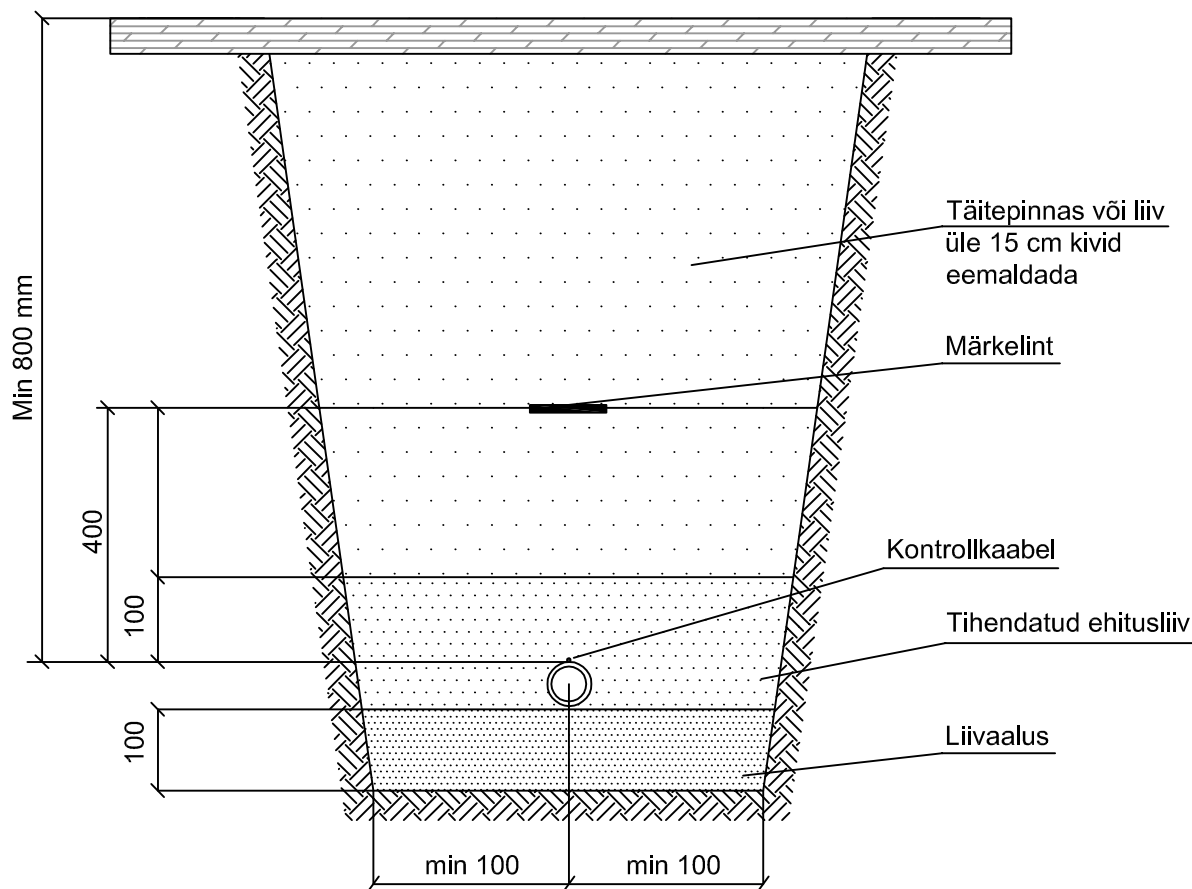

MÄRKUSED:

1. Gaasitorustik rajada 100 mm (min) paksusele liivapadjale.
2. Kaevuku esmataide teostada 100 mm paksuselt liivaga ja 400 mm kõrgusele gaasitorustikupeale paigaldada kollane märkelint.

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV
		Projekti nimetus:	Stadium:
		TEE 17 GAASIVARUSTUS	Tööprojekt
		Objekti asukoht:	Töö nr:
		17, VIIMSI VALD, HARJUMAA	
VASTUTAV SPETSIALIST		Joonise nimetus:	Joonise nr:
PROJEKTEERIJ		KAEVIKU LÕIGE	GV-3
PROJEKTEERIJ		Tellij:	Mõõt: