
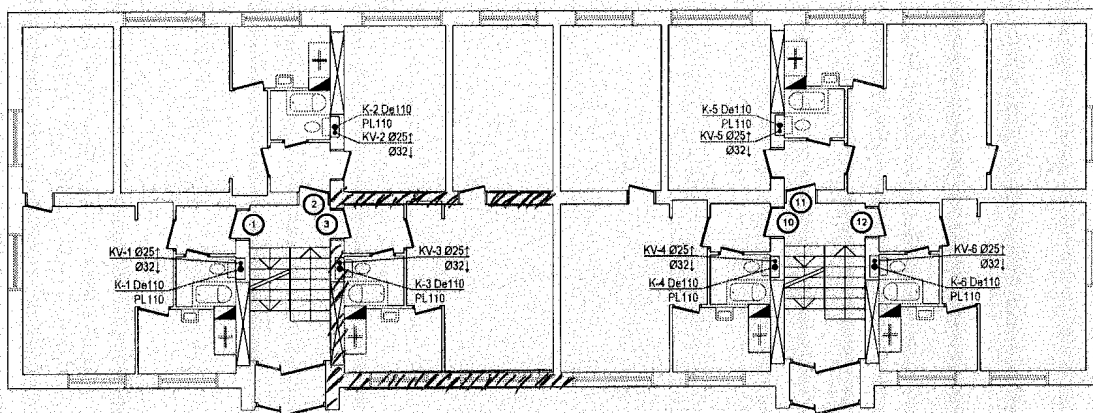


Kandev sein



KASUTATUD TÄHISED:

KÜLMA VEE PÜSTIK, TÕUSVA/LANGEVA TORU MÖÖT
KV TORUSTIK
OLEMASOLEV VEEARVESTI
DN15 $q_{nom}=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$
KÜULKRAAN PN10 TÄISAVAGA
SOELFILTER PN10
KANALISATSIOONIPÜSTIK, TORU MÖÖT, PUHASTUSLUUK
TÖÖVÕTU PIIR

MÄRKUSED VEEVARUSTUS:

1. PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK MONTEERIDA PP-R CT PN16 PLASTIKTORUDEST. PÜSTIKUD PAIGALDADA WC-S TEHNOSAHTI. KORTERI VEESEISEND ÜHENDADA OLEMASOLEVA KORTERI JAOTUSTORUSTIKUGA OLEMASOLEVA VEEARVESTI PAIKNEMISKOHAS.
2. PAIGALDATAVAD KÜULKRAANID PEAVAD OLEMA TÄISAVAGA, PAIGALDATAVAD SOELFILTRID PEAVAD OLEMA PLOMMITAVAD.
3. KORTERI VEEARVESTITE PAIGALDUSASEND PEAB VASTAMA METROLOOGILISELE KLASSILE B. VEEARVESTI ÜHENDAMISEL TULEB KASUTADA STANDARDLIITMIKKE.
4. VAHELAGEDE JA PIIRETE LÄBIMISEL PAIGALDADA TORUD HÜLSIS.
5. AVAD TULETÖKKEPIIRETE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL TIHENDADA TULEPÜSIVA AVATÄITEGA EI60 VASTAVALT.

MÄRKUSED KANALISATSIOON:

1. PROJEKTEERITUD REDVEEKANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERIDA PP-HT S16 KANALISATSIOONITORUDEST. TORUSTIK KINNITADA KONSTRUKTSIOONIDE KÜLGES KUMMITHENDIGA KLAMBRITEGA. PÜSTIKU ÜHENDUSSKEEM VT. JOONIS VK203.
2. TULETÖKKEPIIRETE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL PAIGALDADA KANALISATSIOONITORUSTIKULE TULETÖKKEMANSETID VÄHEMALT EI60 VASTAVALT.