

OÜ tehnilised tingimused veearvesti paigaldamiseks

Türi 01.01.2019.a.

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad veemõõdusõlmede ehituse ja veearvestite paigaldamise tehnilised tingimused reguleerivad veemõõdusõlmede ehitust ja veearvestite paigaldust OÜ Türi Vesi (edaspidi TV) ja TV teenuste kasutajate vahel.

1.2 Tehnilised tingimused on kohustuslikud täitmiseks kõigile TV teenuseid kasutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

2. Veemõõdusõlme asukoht

2.1 Veemõõdusõlm paigaldada vahetult hoone veesisendile kuiva, valgustatud ja lukustatud ruumi, mille temperatuur on üle +2 ja alla +40 °C.

2.2 Veemõõdusõlmes peab olema välditud veearvesti külmumine ja mehaaniline vigastamine.

2.3 Veemõõdusõlmele peab olema tagatud juurdepääs regulaarseks kontrolliks TV esindajale.

2.4 Kõik käesolevast juhendist erinevad paigaldusviisid kooskõlastada kirjalikult TV esindajaga.

3. Veearvestite valik

3.1 Veearvesti valib ja paigaldab vee-ettevõtja TV

4. Veemõõdusõlme ja veearvesti paigaldus

4.1 Veemõõdusõlm koosneb spetsiaalselt liikuva hülsiga veearvesti kinnitamise konsoolist ja sulgarmatuurst.

4.2 Veemõõdusõlm tuleb paigaldada vahetult hoone veesisendile peale esimest sulgarmatuuri.

4.3 Konsool tuleb kinnitada seina külge põrandapinnast 300-1200 mm kõrgusele. Kui sisendtorustik on elektrit mittejuhtivast materjalist, siis tuleb konsool maandada. Konsool välistab arvesti paigaldamisel tekkiva mõõtevea.

4.4 Vahetult veearvesti ees peab olema sirge toruosa pikkusega 5xDn ja veearvesti taga pikkusega 2xDn (Dn – veearvesti nimiläbimõõt), kui arvesti passis ei ole ette nähtud teisiti.

4.5 Veearvesti tuleb paigaldada horisontaalselt.

4.6 Veearvesti ees ei tohi olla ühtegi lisaseadet. Kõik filtrid peavad olema paigaldatud veemõõdusõlmes peale teist sulgarmatuuri.

4.7 Veearvesti ees ei tohi olla mingit võimalust vee võtmiseks.

4.8 Peale veearvestit peab olema paigaldatud kontrollkraan veeproovi võtmiseks ja vajadusel manomeetri paigaldamiseks. Manomeeter võib olla paigaldatud peale veearvestit ka statsionaarselt.

4.9 Mõlemal pool veearvestit peab asetsema sulgarmatuur.

4.10 Kastmisveearvesti monteeritakse konsoolile peale peaveearvestit.

4.11 Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik.

4.12 Veearvesti paigaldab, vahetab ja korraldab taatlemise TV.

4.13 Veearvesti peab olema plommitud TV poolt.

5. Veemõõdusõlme kasutamine

5.1 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemõõdusõlme ruumi.

5.2 Veemõõdusõlmele peab olema tagatud juurdepääs regulaarseks kontrolliks TV esindajale. Veemõõdusõlme kontroll peab toimuma koos kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindaja (edaspidi Esindaja) juuresolekul.

5.3 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemõõdusõlme sulgarmatuurid. Kuulkraane, mis paiknevad veemõõdusõlmes, tuleb avada ja sulgeda aeglaselt, et vältida hüdraulilise lööke torustikes.

5.4 Veemõõdusõlmes olevaid plomme võib eemaldada ainult TV esindaja juuresolekul. Plommide eemaldamisel peab olema koostatud akt, millel on kaks nime ja allkirja: kinnistu omaniku (või Esindaja) ja TV esindaja omad. Erandina võib tuletõrje möödaviigi siibri plomme eemaldada tuleõnnetuse ajal ning sellest tuleb teavitada TV klienditeenindust hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul peale tuleõnnetust.

5.5 Kinnistu omanik (või Esindaja) on kohustatud teavitama TV klienditeenindust kõikidest riketest veearvesti töös hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul pärast rikke avastamist.

5.6 Kinnistu omanikul (või Esindajal) on keelatud teha omavalilisi ümberehitustöid veemõõdusõlmes ilma eelneva TV kirjaliku kooskõlastusega.


5.7 Kui veetarvidus oluliselt suureneb või väheneb, on kinnistu omanik (või Esindaja) kohustatud taotlema TV-st tehnilised tingimused veemõõdusõlme ümberehituseks ja vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele teostama ümberehitustöid.

5.8 Veearvesti näitude kontrollimisel on TV esindaja kohustatud ka kontrollima veearvesti töötamist, plommide olemasolu ja vigastamatust nii arvesti kui ka möödaviikide siibritel.

Lisa 1 Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem

Lisa 2 Veemõõdusõlme pilt

Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem

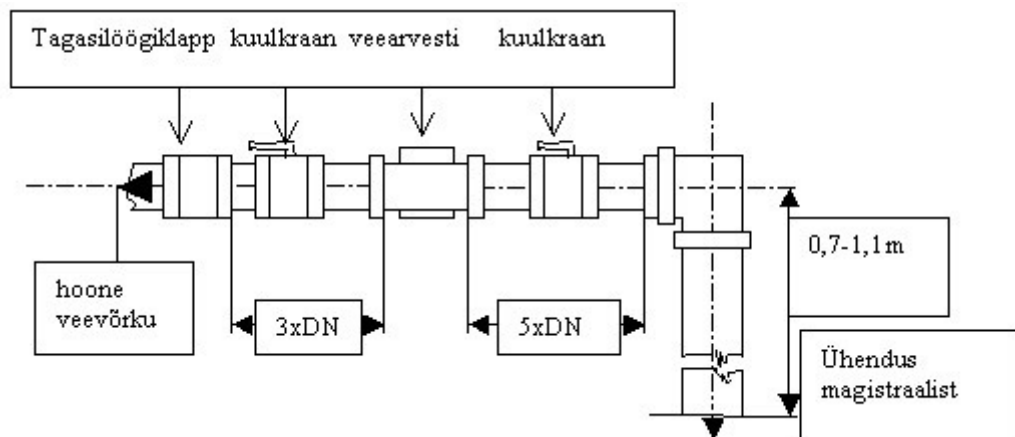

Lisa 2

Veemõõdusõlme pilt

