


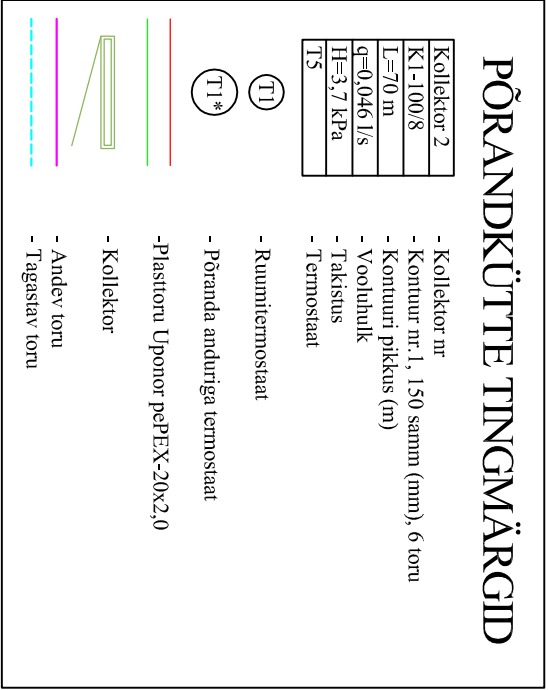

Kollektor 2
K1 = 100/8
L = 70 m
q = 0,046 l/s
H = 3,7 kPa
T5


-

1. KOLLEKTORITE ÜHENDUSTORUD (evalPEX-20x2,0) ASUVAD PÕRANDA KONSTRUKTSIOONI SEES

3. TORUSTIKU KÕRGEKATESE PUNKTIDESSE PAIGALDADA AUTOMAATSED ÕHUTUSKLAPID.
4. VENTILIL LÄBIMÕÖT VASTAV TORU LÄBIMÕÖDULE.
5. KÕIK KÜTTETORUD, MILLEL EI OLE OTSISE KÜTMISE ÜLESANNET, TULEB ISOLEERIDA FOOLUMKATTEGA MINERAALVILLA KOORIKUGA.
6. KÕIK PÕRANDKÜTTE KONTOURI TORUD ON *eval*PdEx-20x2,0, KUI JOONISEL EI OLE MÄRGITUD TEISITI.
7. KÕIK KOLLEKTORITE ÜHENDUSTORUD PÕRANDAS PAIGALDADA HÜLSSTORU SISSE.

1. TORUSTIKE MADALAMATESE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÜHJENDUVENTIILID.

2. TORUSTIKU KÕRGEMATELISE PUNKTIDESSE PAIGALDADA AUTOMAATSED ÕHUTUSKLAPID.
3. VENTILII LÄBIMÕÖT VASTAB TORU LÄBIMÕÖDULE.
4. KÕIK KÜTTETORUD, MILLEL EI OLE OTSISE KÜTMISE ÜLESANNET, TULEB ISOLEERIDA FOOLIJUKATTEGA MINERAALVILLA KOORIKUGA.
5. KÕIK KÜTTETORUD MÄS ASUVAD SEINA SEES PAIGALDADA HÜLSSTORU SISSE.

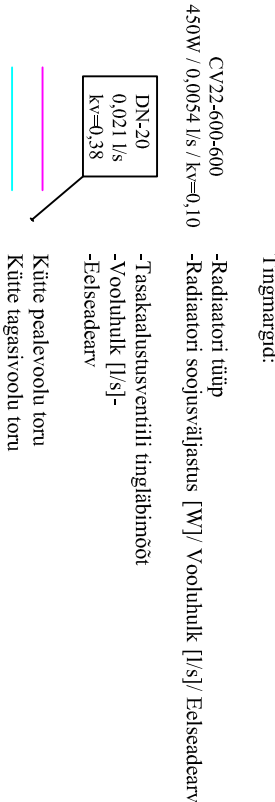

CV22-600-6000	-Radiatori tüüp	-Radiatori soojusvõimsus [W]/ Vooluhulk [l/s]/ Eelsooendaarv
450W / 0,0054 l/s / kv=0,10		

DN-20
0,021 l/s
kV=0,38

Kütte pealevoolu toru
Kütte tagasivoolu toru