




Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

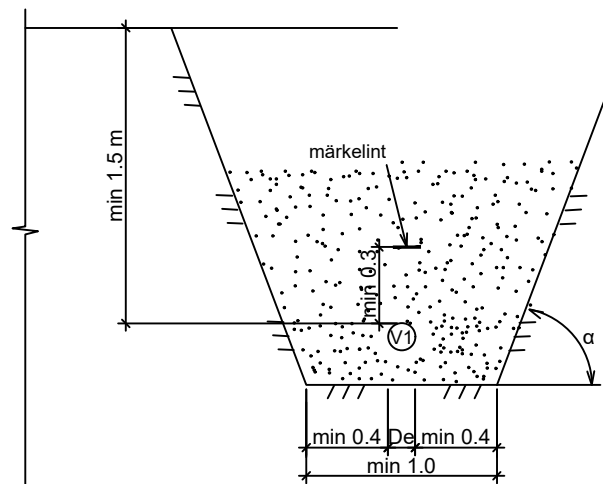


Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 2

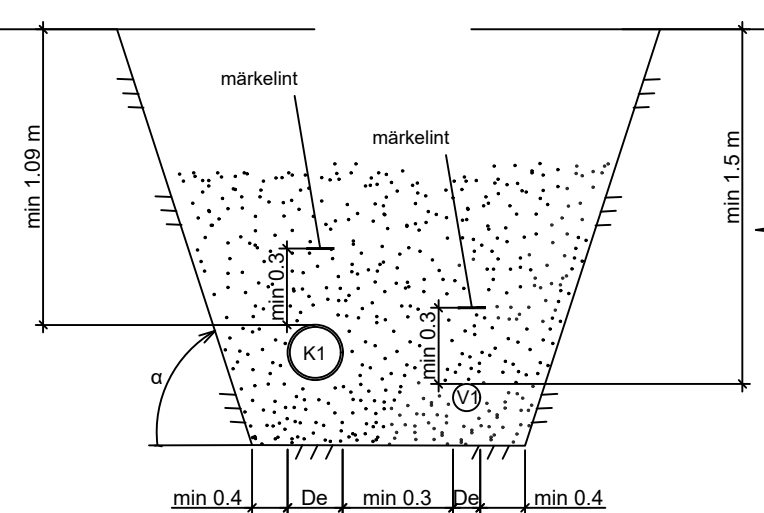

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 3

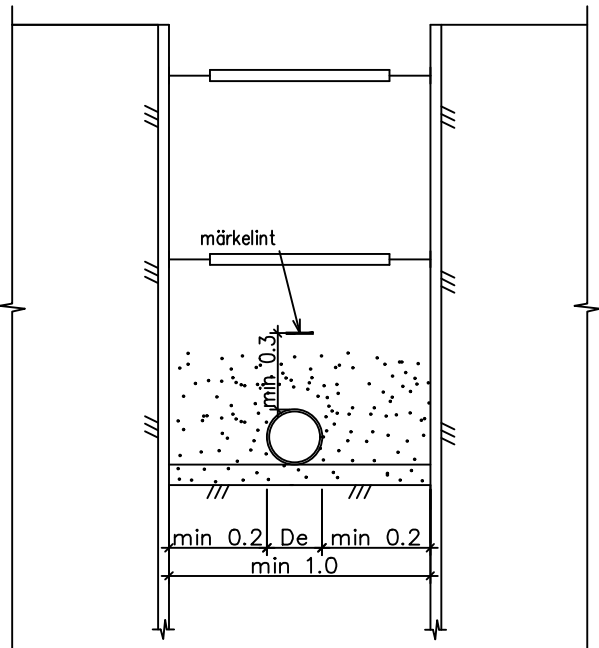


Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4

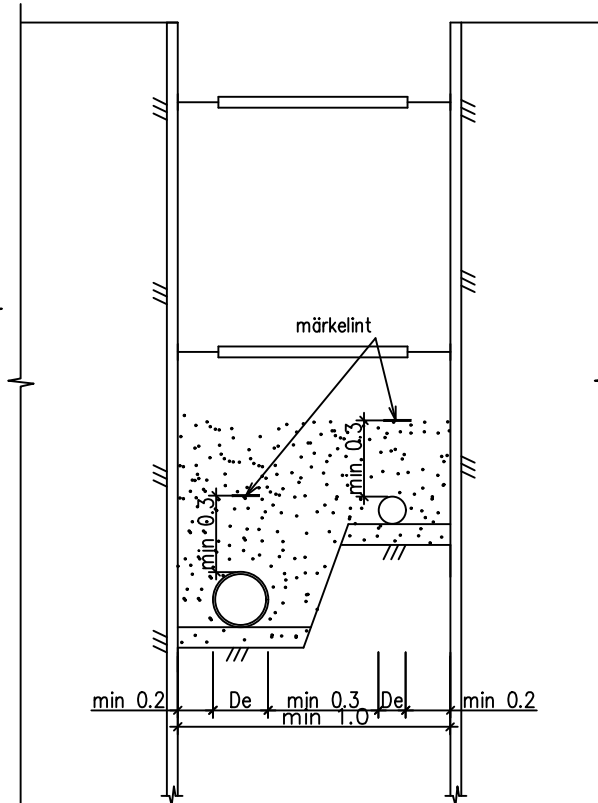

Märkused:

1. Märkelint (-traat) paigaldatakse vee- ja surveanalüüsitorustikele
2. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töödaja konkreetsel tööolul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest
3. Ebasabiilise pinnase puhul paigaldada killustiku kiht II-klassi filterkangasse, kangas ülekattega


Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

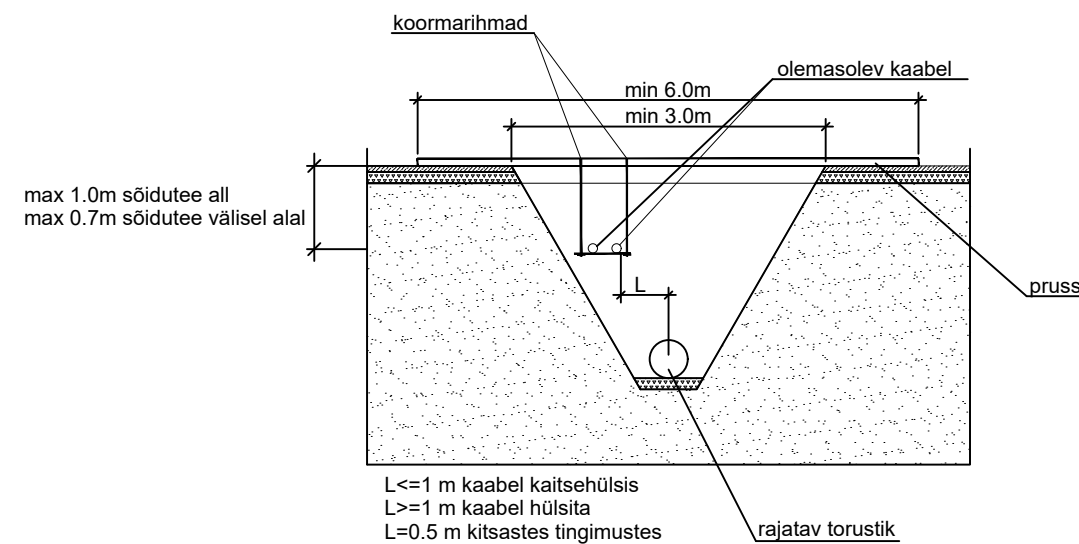


Märkused:

1. Kaabel ümritsetada minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustööd kaabli kaitsesoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablile paiknemissuugavused.

Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

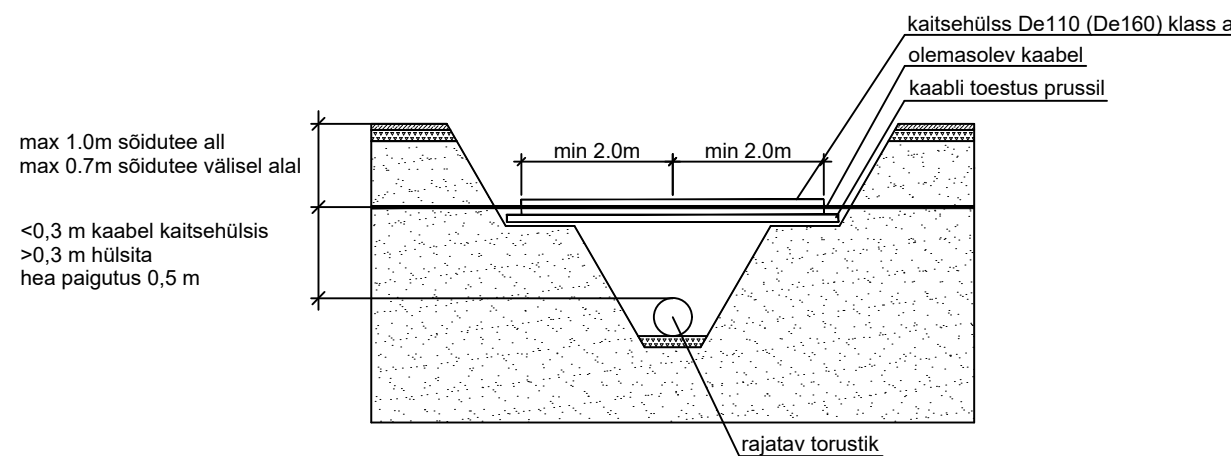

Ehitusdrenaaži filterkihi paigutus

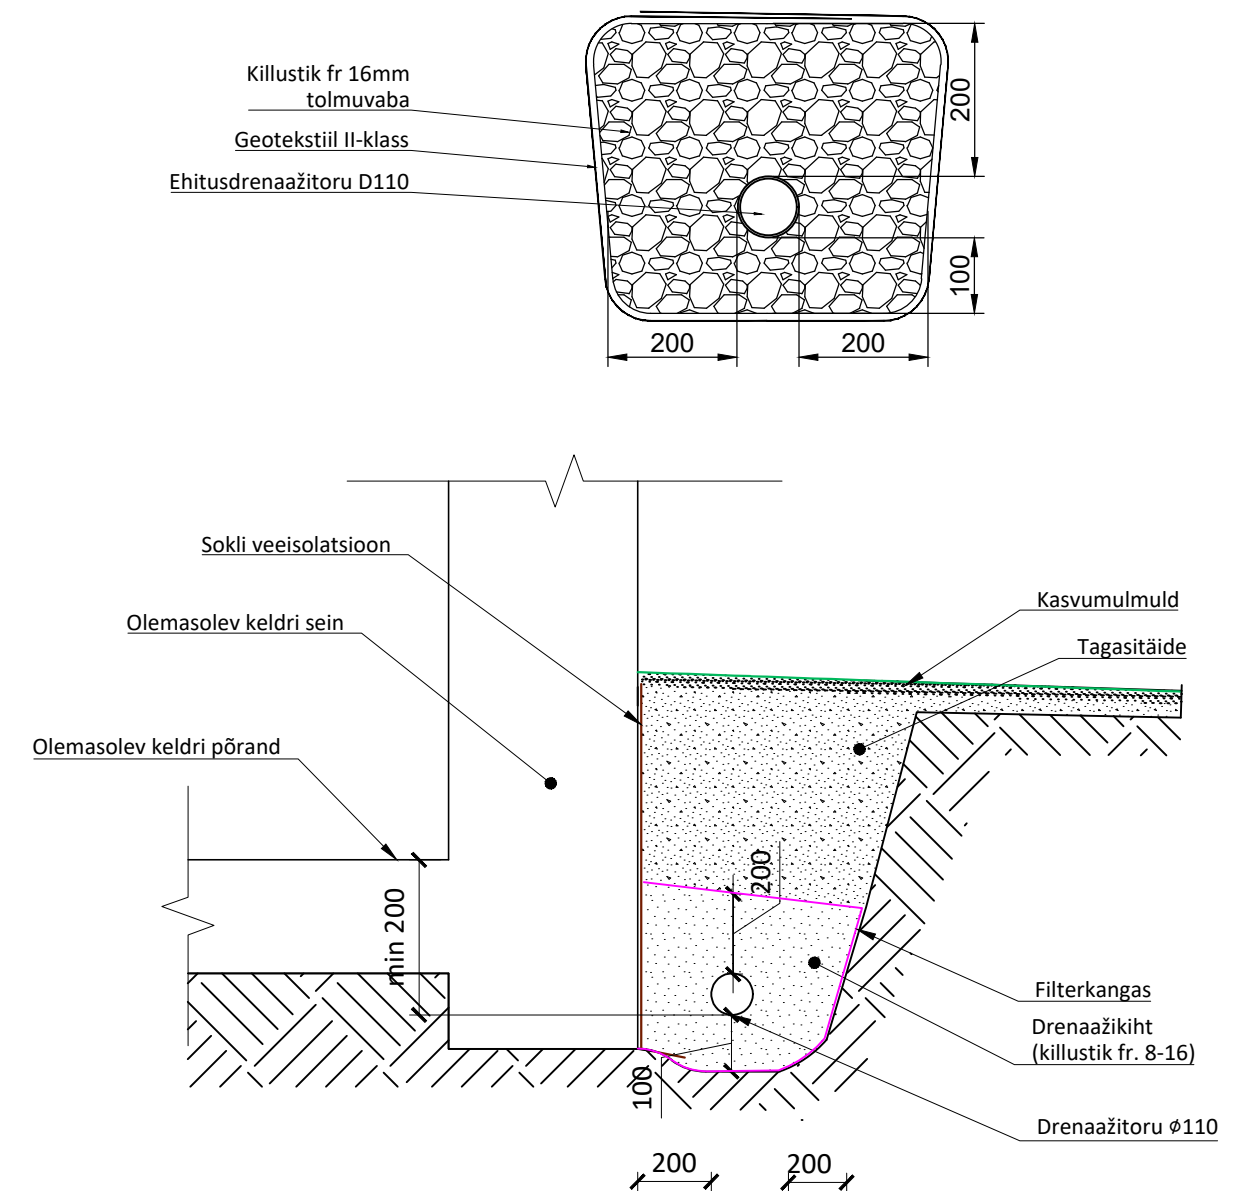

 TERMOPIILT PROJEKTEERIMISTOÖD Suur-Jõe tn 63, Pärnu Tel (+372) 6016500 www.termopilt.ee TERMOPIILT OÜ Registrikood: 11216921 MTR: EEP000638 TEL003100	Tellija: Pärnu linn, Ilvese tn 32//34 korteriühistu		Töö nr.: 1142	Staadium: PP
	Töö nimetus: Sademeveeekanalisatsioon ja drenaaž Ilvese tn 32//34, Pärnu linn, Pärnu linn		Kaust nr.: VKV-12	
	Joonise nimetus: Kaeviku ristlõiked kaablite toestamine		Joonise nr.: 5-01	
	Projektijuht: M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:500	
Vastutav spets.: L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 30.09.2024		
Faili nimi: 1142_PP_VKV.dwg				