


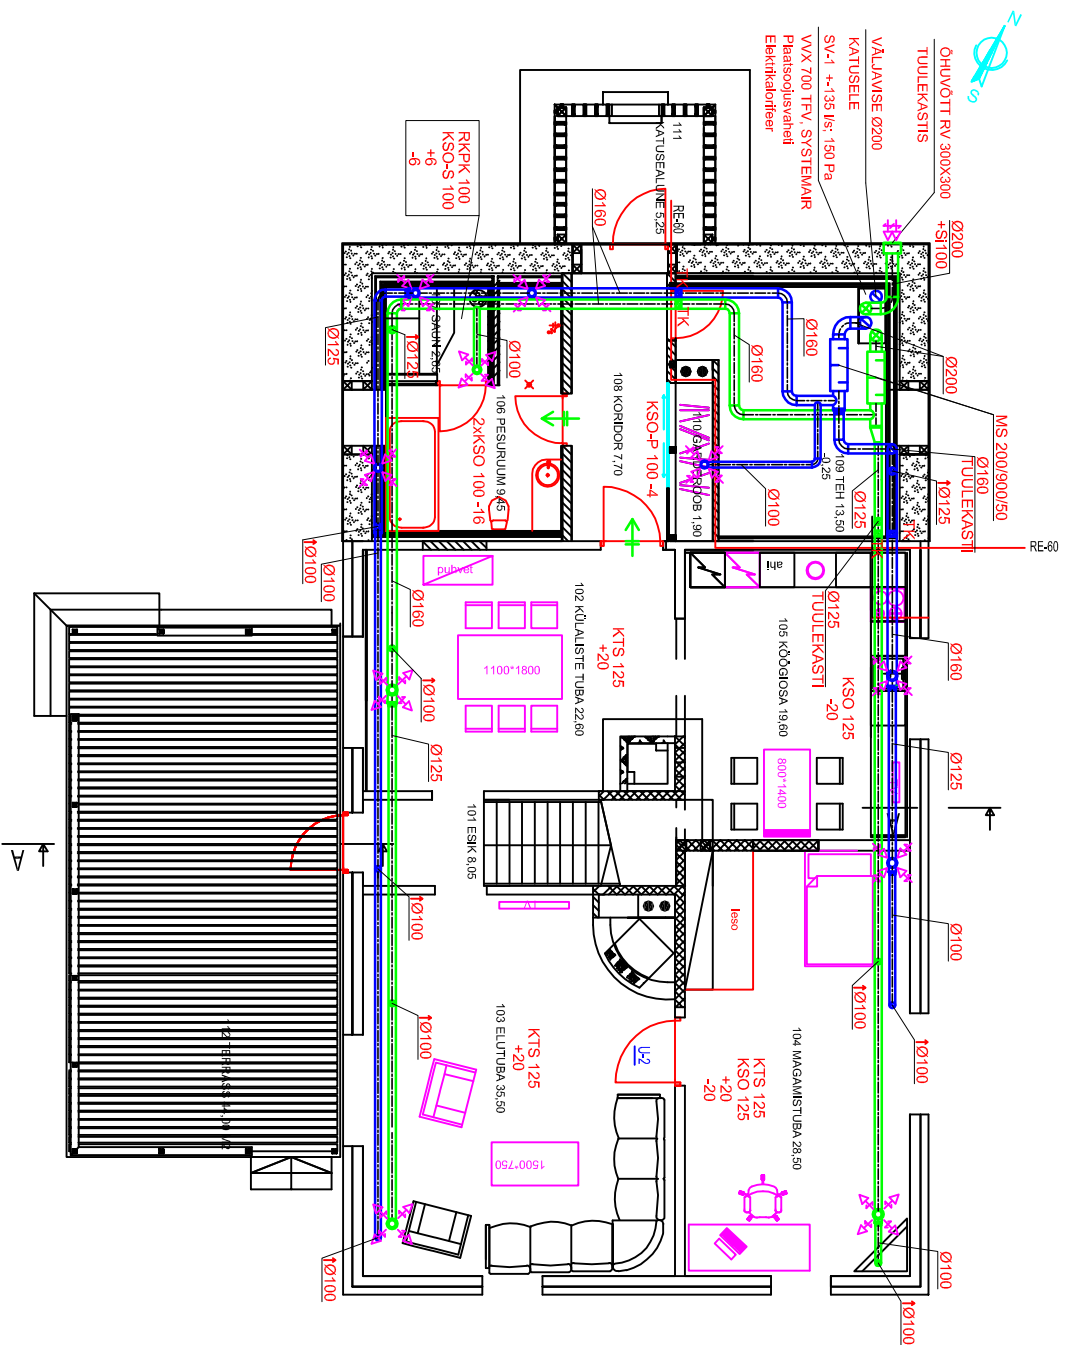

- TINGMÄRGID
- siirdeõhk
 - ↔ sissepuhke / väljatõmme
 - ↔ sissepuhkeventiil
 - ↔ väljatõmbeventiil
 - ⊘ väljatõmbe õhutoru
 - ⊗ sissepuhke õhutoru
 - reguleerklapp
 - TK tuletokeklapp

Õhuhulk l/s	Siirdeõhurest
10	OSK 200x100
15	OSK 300x100
20	OSK 300x150
30	OSK 300x200

MÄRKUSED:

- Õhuhulgad plaanil antud l/s.
- Siirdeõhu liikumine ruumides tagada läbi ukselehe aluse pilu (kiirus ristlõikes max. 1 m/s).
- Õhukanalitele paigaldada puhastusluugid vastavalt normidele ja seletuskirjale.
- Tuletokekeskseksioonidest läbimineku kasutada tuletokeklappe või tuletokeisoleid.
- Ventilatsioonitorustik külmades tsoonides isoleerida S180, õhuvõtt ja väljavase vastavalt joonisele
- Ventilatsioonitorustik paigaldada tulekasti

MUUDATUS	ARV	KIRJELDUS	PROJ	MUUTKUUPÄEV
OBJEKTI NIMI ERAMU TARTUMAA				
JOOINSE NIMETUS ESIMESE KORRUSE VENTILATSIOONI PLAAIN			MOOTUKAVAL M 1:100	KUUPÄEV 10.10.2007
JUHATAJA	JOOINSE TAS	A. RAIDMA	ERALA	TÖÖ NR.
			KV	JOOINSE NR. V-01