


- siirdeõhk
- sissepunne / väljatõmme
- sissepunkeventiil
- väljatõmbeventiil
- väljatõmbe õhutoru
- sissepunke õhutoru
- reguleerklapp
- TK tuletoõkkeklapp

Õhuhulk l/s	Siirdeõhurest
10	OSK 200x100
15	OSK 300x100
20	OSK 300x150
30	OSK 300x200

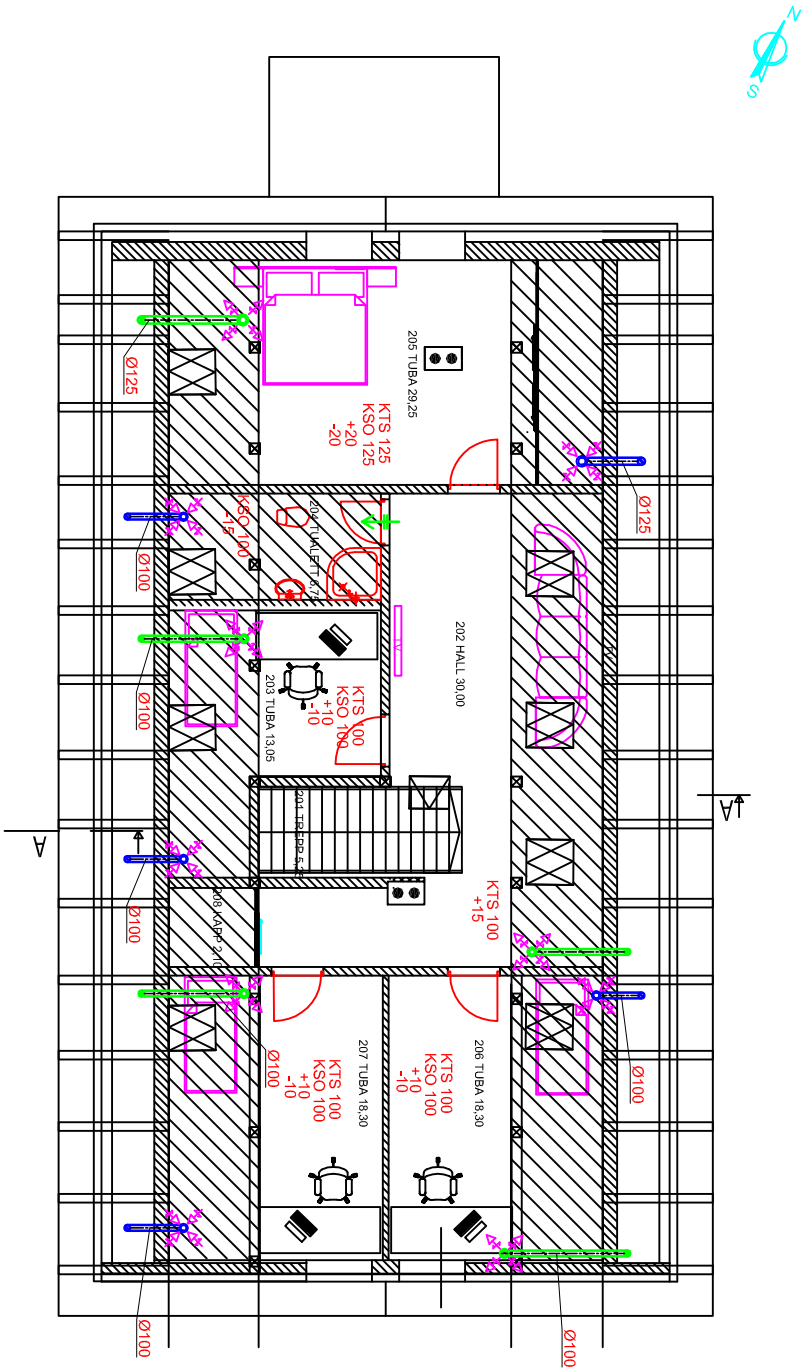

MÄRKUSED:

- Õhuhulgad plaanil antud l/s.
- Siirdeõhu liikumine ruumides tagada läbi ukselehe aluse pilu (kiirus ristlõikes max. 1 m/s).
- Õhukanalitele paigaldada puhastuslõugid vastavalt normidele ja seletuskirjale.
- Tuletoõkkesektsioonidest läbimineku kasutada tuletoõkkeklappe või tuletoõkkeisolatsioon.
- Ventilatsioonitorustik külmaades tsoonises isoleerida Si80, õhuvõtt ja väljavase vastavalt joonisele
- Ventilatsioonitorustik paigaldada tulekasti

MUUDATUS	ARV	KIRJELDUS	PROJ	MUUTKUPÄEV
OBJEKT NIMI ERAMU TARTUMAA				
JOONISE NIMETUS TEISE KORRUSE VENTILATSIOONI PLAAN			ERALA	KV
MOOTKANA M 1:100			TÖÖ NR.	JOONISE NR.
JUHATAJA			JOONESTAS	A. RAIDMA