


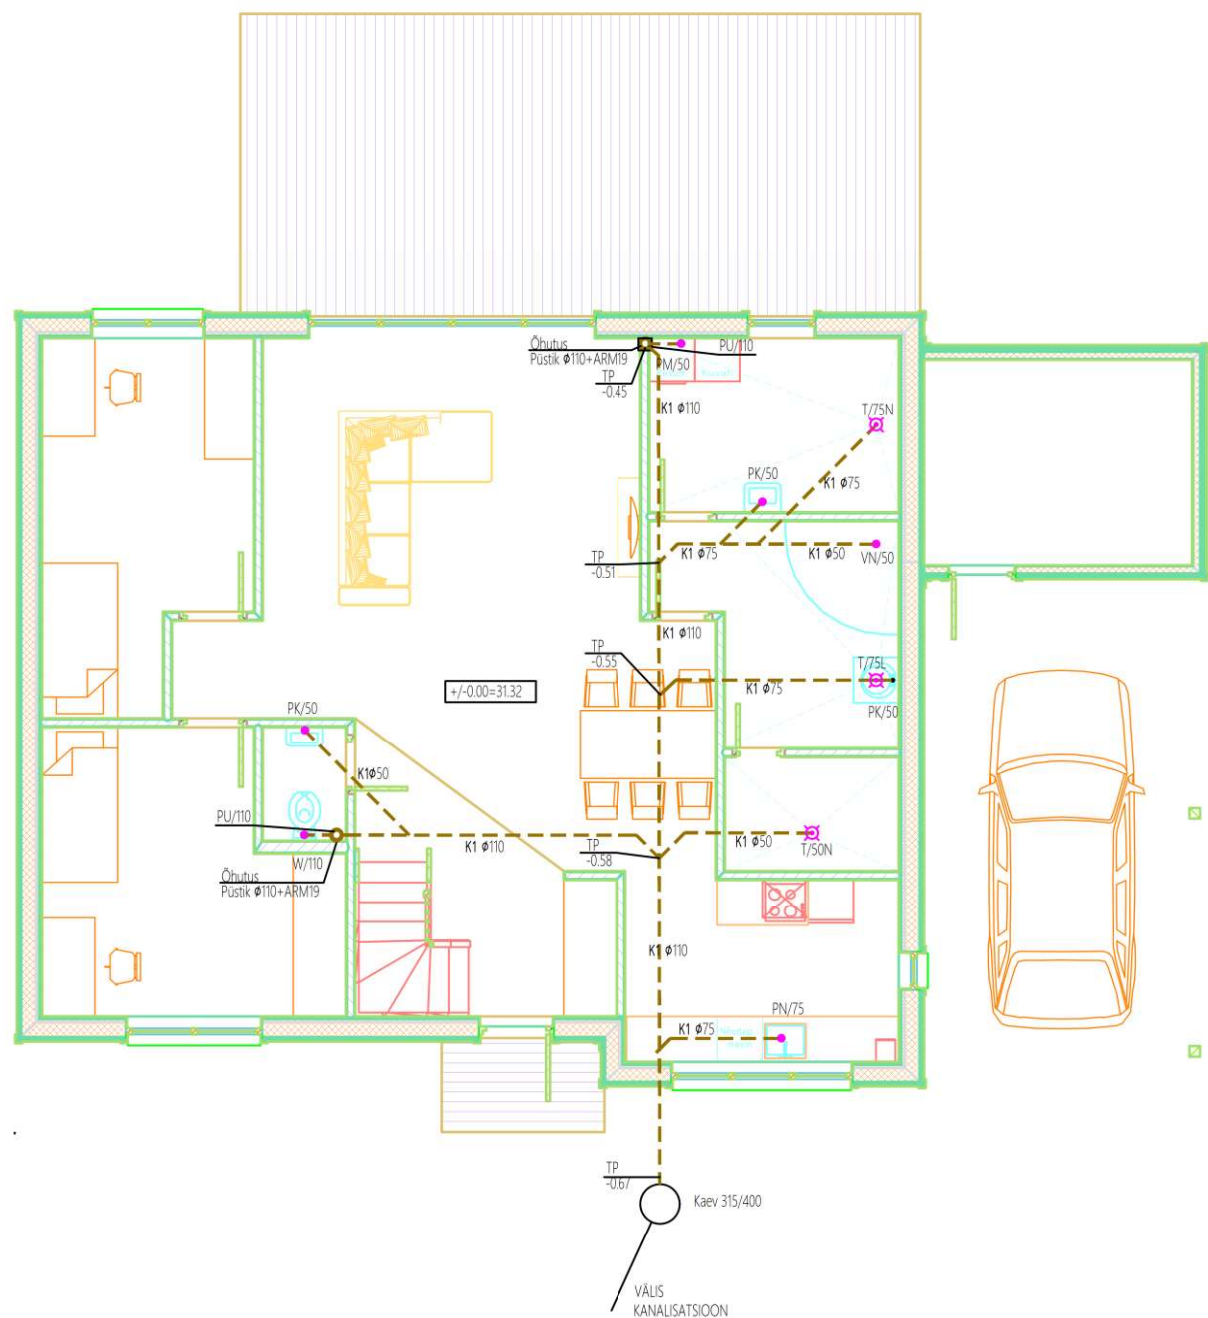

TINGMÄRGID:	
K1	OLMEKANALISATSIOON
K2	SAJUVEEKANALISATSIOON
---	TORUSTIK RIPPLAE TAGA/LAE ALL
---	TORUSTIK SEINAS/PÕRANDAS /VARISEINAS
---	TORUSTIK SEINAL/PÕRANDAL
<0,02	KANALISATSIOONITORU KALLE
○	KANALISATSIOONIÜHENDUS SEADMEST
WT	SEINA PEALNE KLOSETIPOTT TAGUMISEGA ÄRAVOOLUGA
PK	PESUKAUSS
PN	PESUNÕU
T/	TRAPP VESILUKUGA
T/75N	TRAPP ISESULGUVA NOOD VESILUKUGA
RN/	RENN VESILUKUGA
K1P-1	KANALISATSIOONI PÜSTIK
↗	KANALISATSIOONI TORU SUUNA MUUTUS ÜLESSE
PU/110	KANALISATSIOONI PUHASTUSKORK
TP-1.00	TORUPÕHJA KÕRGUSMÄRK(suhteline)

MÄRKUSED:

- 1.PESU-, JA SAN.SEADMETE ÜHENDUSED (kui joonisel pole teisiti märgitud).
A.KLOSETIPOTI ÜHENDUS Ø110mm;
B.PESUKAUSI ÜHENDUS Ø50mm;
C.PESUNÕU ÜHENDUS Ø75
D.PÕRANDATRAPPIDE ÜHENDUSED VASTAVALT TRAPI ÄRAVOOLUTORU Ø;
- 2.PROJEKTEERITAVATE HOONESISESTE KANALISATSIOONI TORUSTIKE MIN.KALDED VÄLJAVIHUTORU SUUNAS (kui joonisel pole teisiti märgitud):
A.Ø50mm 2,5%
B.Ø75mm 2%
C.Ø110mm 2%
- 3.PUHASTUS KORGID PEAVAD OLEMA HERMEETILISELT SULETAVAD JA SURVEKINDLAD (5m).
- 4.K1 TORUSTIKUD LAE ALL, RIPPLAGEDE TAGA JA PÜSTIKUD ISOLEERIDA TULE- JA HELILEVIKUKINDLAKS (δ=50–100mm) VÕI KASUTADA dB TORUSII ISOLATSIOONI JA KATTE TULETUNDLIKKUSE KLASSE ON B–sl,d0.
- 5.PLASTKANALISATSIOONITORUSTIKE LÄBIVIHKUDELE VAHELAGEDEST, PÜSTIKUŠAHTI SEINTEST JA ERINEVATEST TULETÕKKESEKTSIOONI SEINTEST (EHITUSKONSTRUKTSIOONIDEST) PAIGALDADA TULETÕKKE MANSETID.
- 6.KANALISATSIOONI PÜSTIKUTELE PAIGALDADA FASSOONOSA PUHASTUSKORGIGA KÕRGUSELE 1.0m PÕRANDAST (kui joonisel pole teisiti näidatud). PÜSTIKUŠAHTI SEINA, PUHASTUSKORGI VASTU ON ETTE NÄHTUD ŠAHTI TULEPÜSIVUST MITTE VÄHENDAV, LUKUSTATAV KONTROLL–LUUK 300x300mm (kui joonisel pole teisiti märgitud).
- 7.KANALISATSIOONI TUULUTUSPÜSTIKUD VIIA ÜLE KATUSE PINNA JA VARUSTADA ÕHUTUSOTSIKUGA NT VILPE TOODE.
- 8.KANALISATSIOONI TORUSTIKE KINNITAMINE JA TOESTUS VASTAVALT NORMIDELE RYL 2002 G06 JA TOOTJA FIRMA TEHNILISELE INFORMATSIOONILE.