




Vundamendi taldmniku plaan
(1:100)

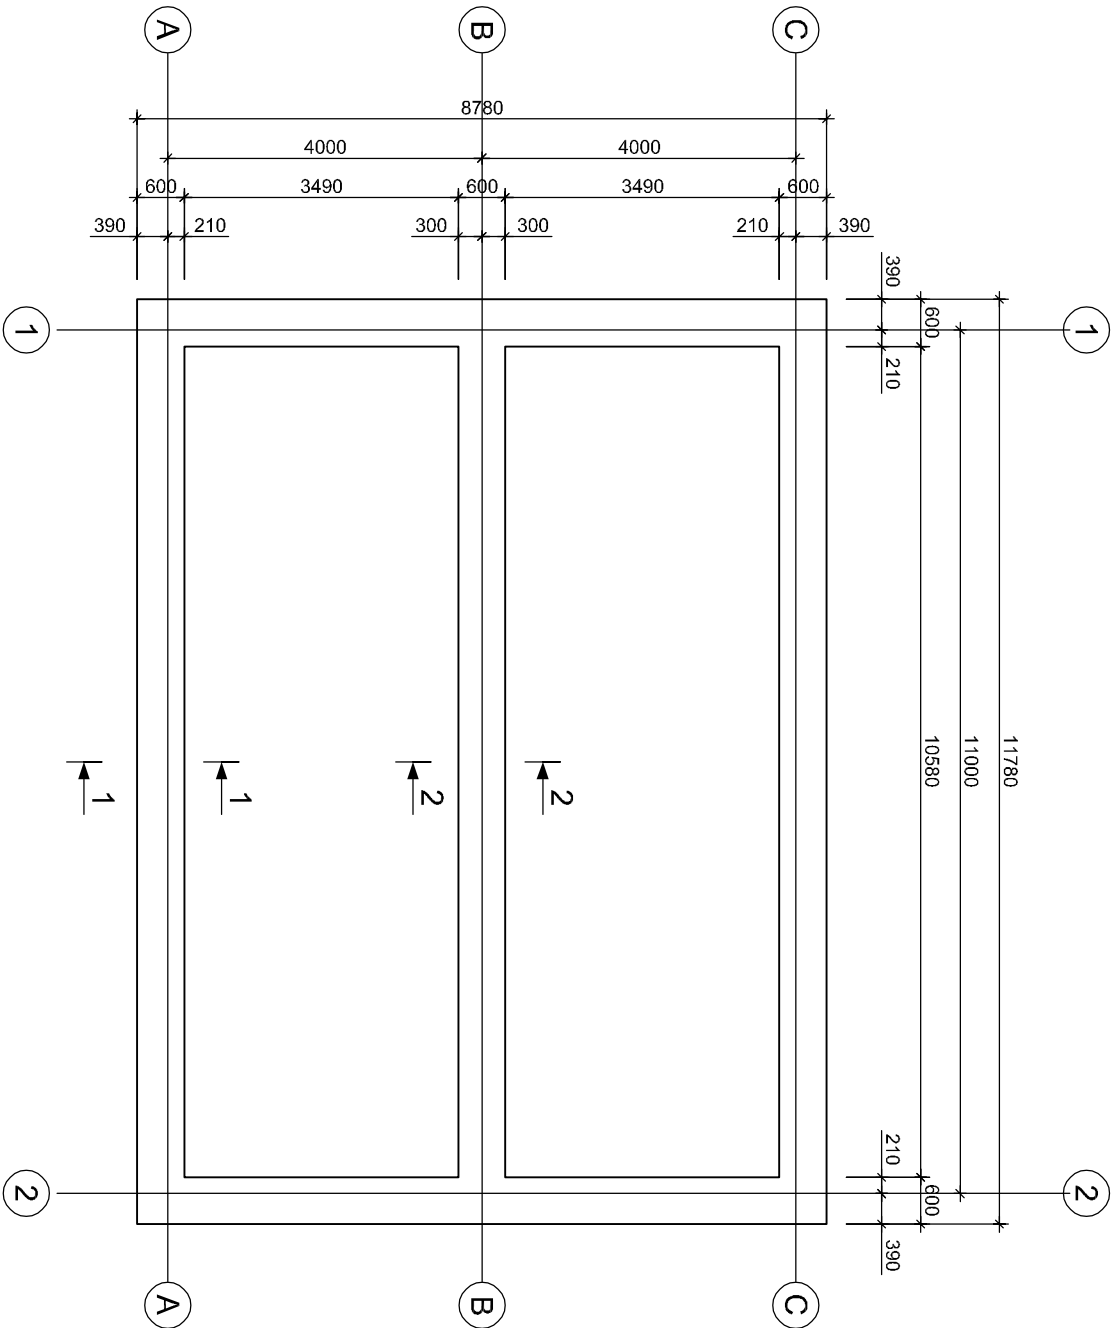

Lõige 1-1
(1:10)

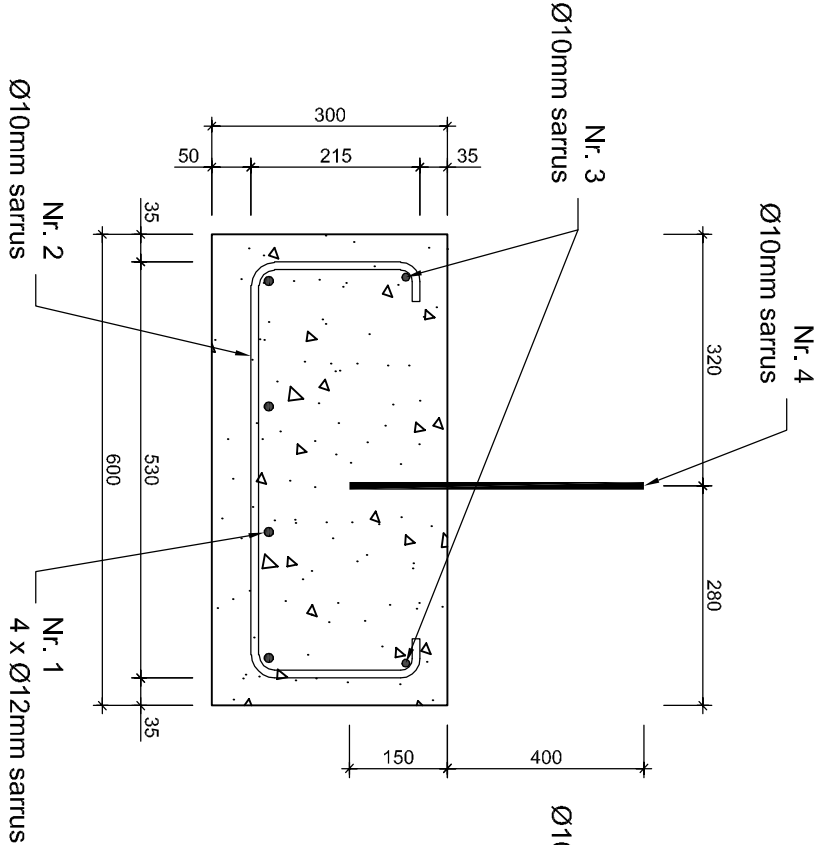


Lõige 2-2
(1:10)

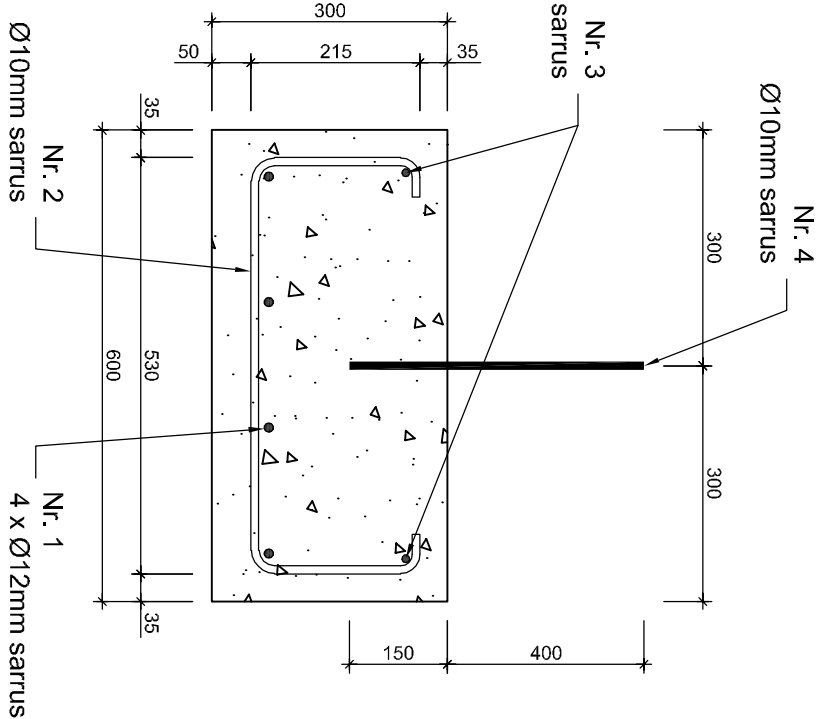

Vundamendi taldmniku maht		
Pikkus / jm	Tüüp	Maht / m³
49	Lintvundament 600x300mm	8,7

Vundamendi taldmniku sarrus					
Nr	Diameeter/mm	Pikkus/mm	Tüüp	Kogus/thk	Kogus/jm
1	12	15110	A	12	181
2	10	1060	B	249	264
3	10	15110	A	6	91
4	10	550	A	62	34
5	12	8710	A	8	70



NÕUDED / MÄRKUSED VUNDAMENDILE

- HOONE EHTUSLIK KM.±0.00 = ABS.KM. 79.05
- BETOONI TUGEVUSKLASS C25/30
- VUNDAMENDI KESKKONNAKLASS XC2
- SARRUSE TUGEVUSKLASS A500H VÕI SELLELE VASTAV
- SARRUSE NIMIKAITSEKIHT ALT 50MM, MUJALT 35MM
- SARRUSE ÜLEKATTE PIKKUS (ANKURDUSPIKKUS): Ø40
- VUNDAMENDI RAJAMISEL ON LÄHTUTUD OÜ REI GEOTEHNIKA POOLT TEOSTATUD EHTUSGEOLOOGILISE UURINGU ARUANDELE Töö NR 3970-16
- VUNDAMENDI KAEVIKUD TULEB HOIDA KUIIVANA
- VUNDAMENDI TALDMIKU ALA RAJADA TIHENDATUD KRUUSAPADI H=200MM
- VÄRSKE BETOON TULEB KAITSTA LEONDUMISE JA LÄBIKÜLMUMISE EEST
- TAGASI TÄIDE TEHA MÕLEMALT POOLT KORRAGA

MUUT	KOGUS	MUUDATUSE KIRJELDUS					NIMI	ALLKIRI	KUUPÄEV
			TELLIJA AADRESS OBJEKT						
JÕONESTAJA ILLEPIK		VASTUTAV	VUNDAMENDI_TALDMIK						
PROJEKTERIA		PROJEKTI JUHT							
PROJEKTI NUMBER		KUUPÄEV	STAADIUM TP	FORMAAT	MÕÕTKAVA JÕONISEL_NÄIDATUD	JÕONISE NR	MUUT		