

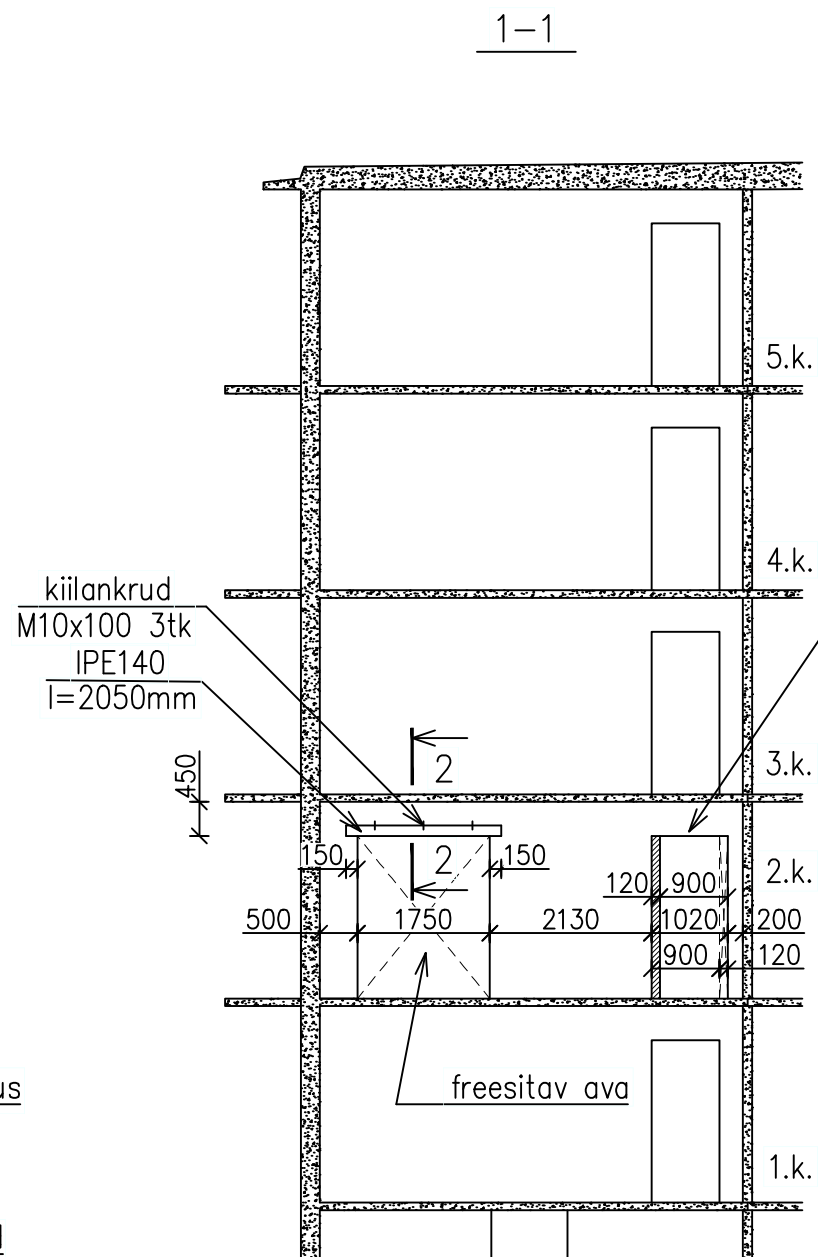


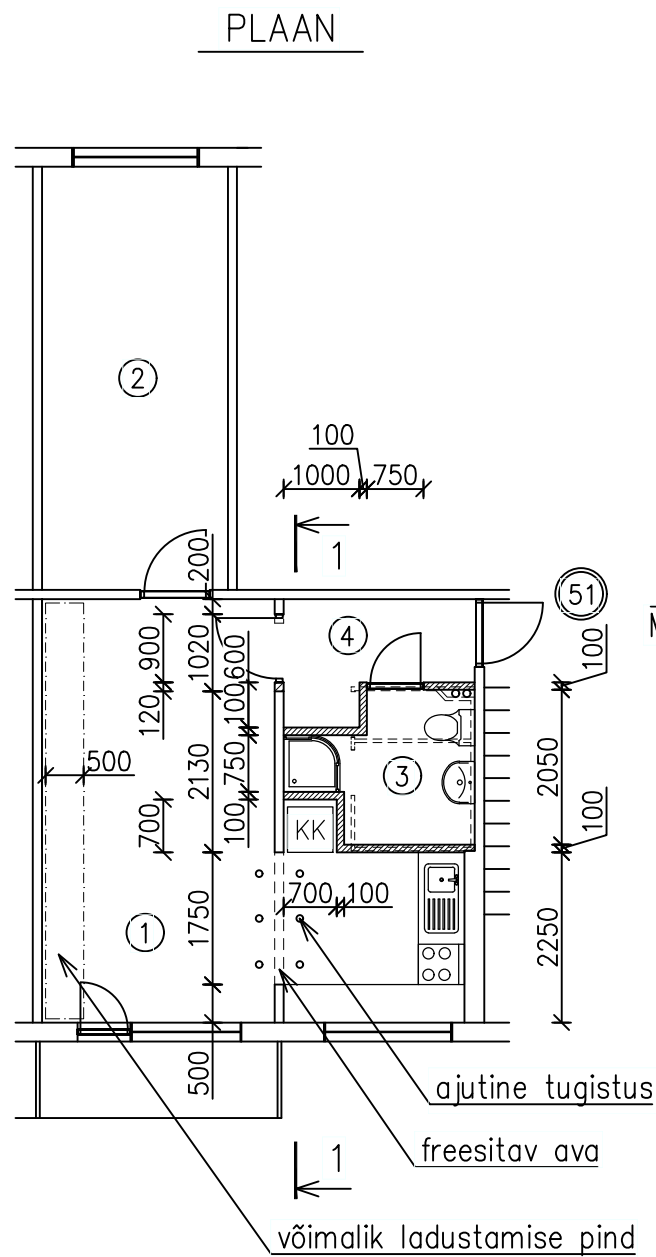

avapealne sillus ei vaja tugevdamist

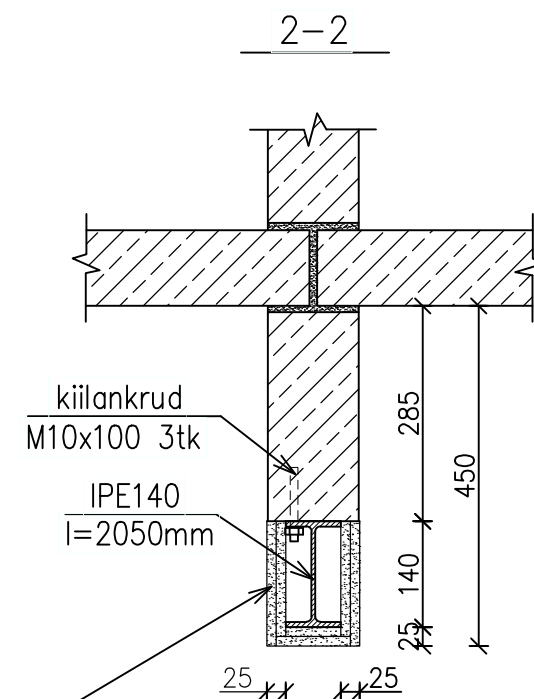

katta tulekaitse kipsplaatidega või tulekaitsevõõbaga
vastavalt tulepüsivusnõudele R60
(nt Knauf Fireboard või analoog, kinnitus – vastavalt tootja juhendile)

Tingmärgid:

- olemasolev sein
- ==== freesitav ava, lammutatav vahesein
- /// projekteeritav kergsein
(metallkarkassvahesein, nt Knauf W111)

Märkused:

- Üldised märkused vt seletuskiri.
- Materjalide kulu kokkuvõte:
IPE140 S355J2 l=2050mm kaal 26,5kg
kiilankrud M10x100 3tk

Ruumide eksplikatsioon		
ruumi nr.	ruumi nimetus	ruumi pindala, m ²
1	kööktuba	23,0
2	elutuba	13,8
3	vannituba/WC	4,0
4	esik	2,8

Köetav pind 43,6m²; Eluruumi pind 43,6m²

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
-----	----------	--------	------------	---------

Objekt	5-korruseline suurpaneelilamu, seeria 1-464A			Kuupäev
	2. korrus			18.01.2019
Joonis	KORTERI REKONSTRUEERIMINE			Mõõt 1:100
	Plaan, lõiked 1-1, 2-2			1:10
				Lehti kokku 1
				Leht 1
Projekt	Stadium			Dokument
	TÖÖPROJEKT			EK-7-01
				Vers. 01