
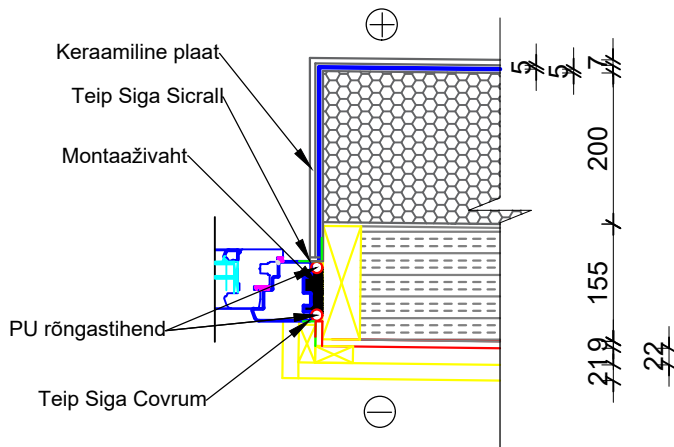


VS-02-01 välissein

- välislaudis sulundiga UYV/S 21x120 mm
- tuulutusliist 22x50 mm
- tuuletõkkekiipsplaat GTS, 9 mm
- puitkarkass 50x150 mm, karkassi samm 600 mm
- /kivivill, PAROC Ultra, 150 mm
- krohv, 5 mm
- Fibo 3 kivimüritis, 200 mm
- krohv, 5 mm
- niiskustõke, nt. Kiilto Pro moisture proof
- plaatimisegu, 5 mm
- keraamiline plaat, 7,5 mm

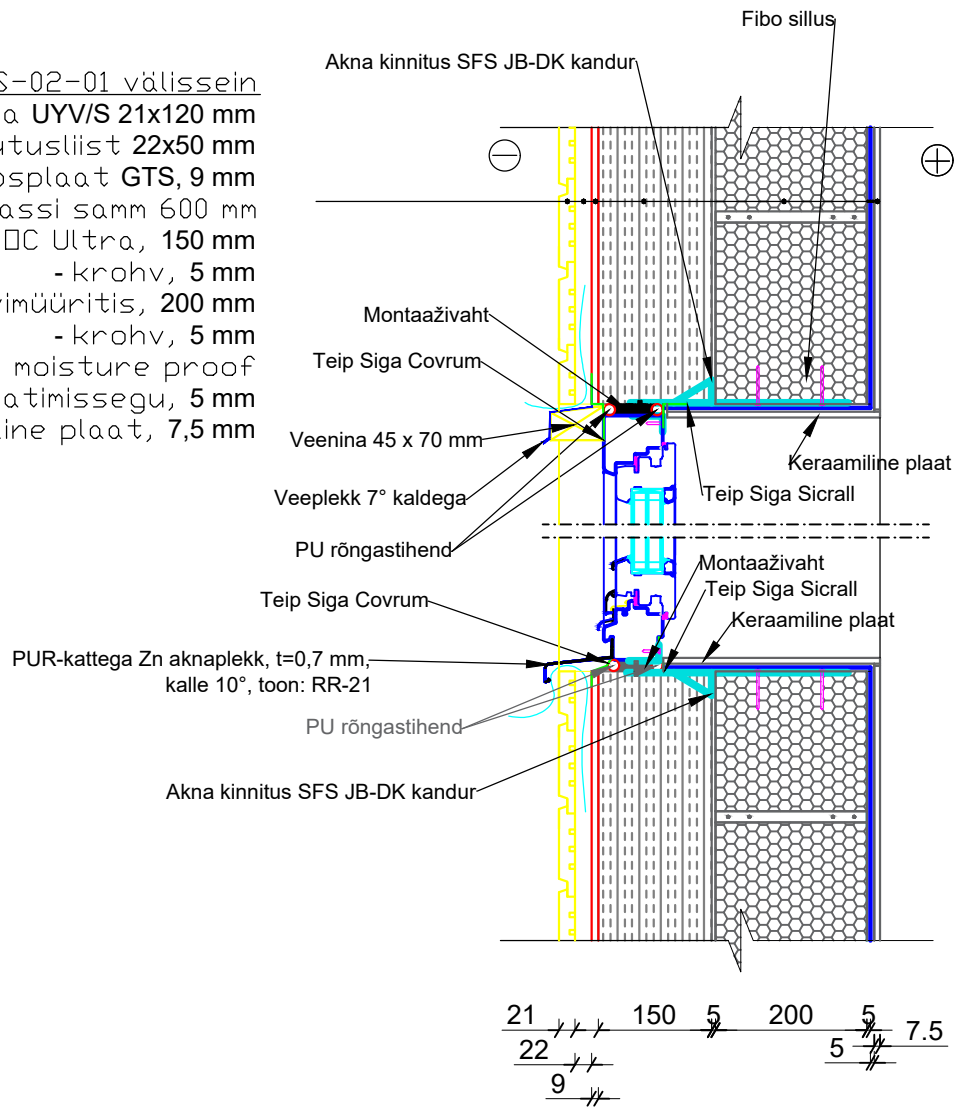

Objekt	eramu laiendamine, Tartu linn, Tartumaa	
Tellijaja		
Joonis	Akna sõlm 1	
Projekti staadium	Põhiprojekt	Joonise nr. AR-7-03
Töö nr.	TLKE15	Möötkava 1:10
		Kuupäev 28.10.2025