


TORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

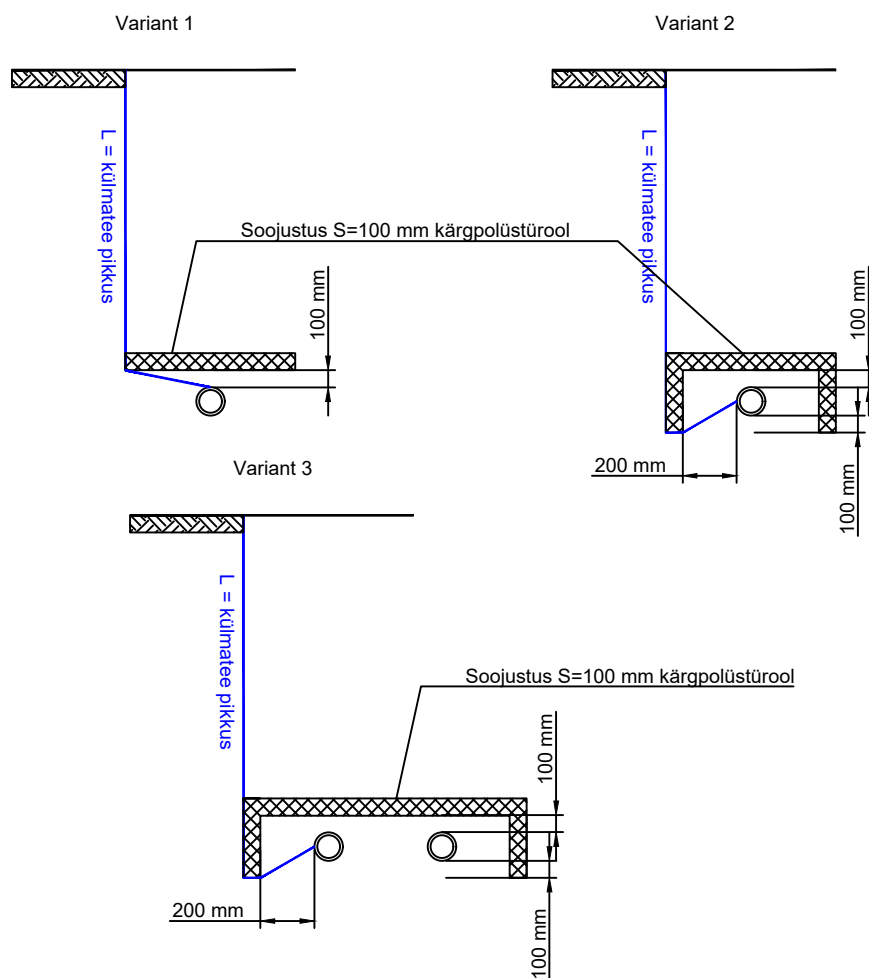

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külmatee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast ≥ 1.8 m, kuid mitte vähem kui 1,5 m.
Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale ≥ 1.2 m, kuid mitte vähem kui 0,9 m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust XPS kärgpolüstüreenplaati.

2		
1		
Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev