
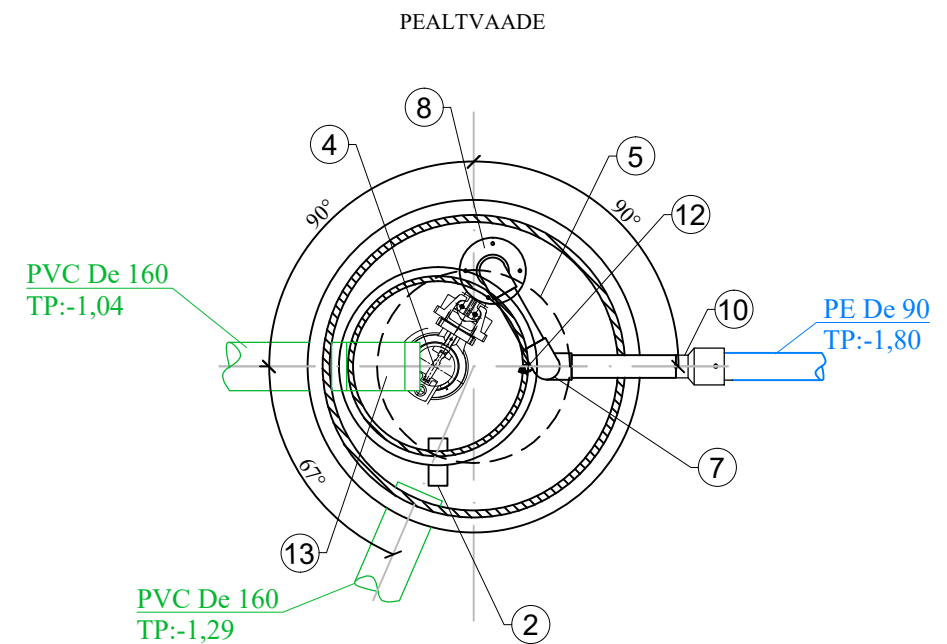


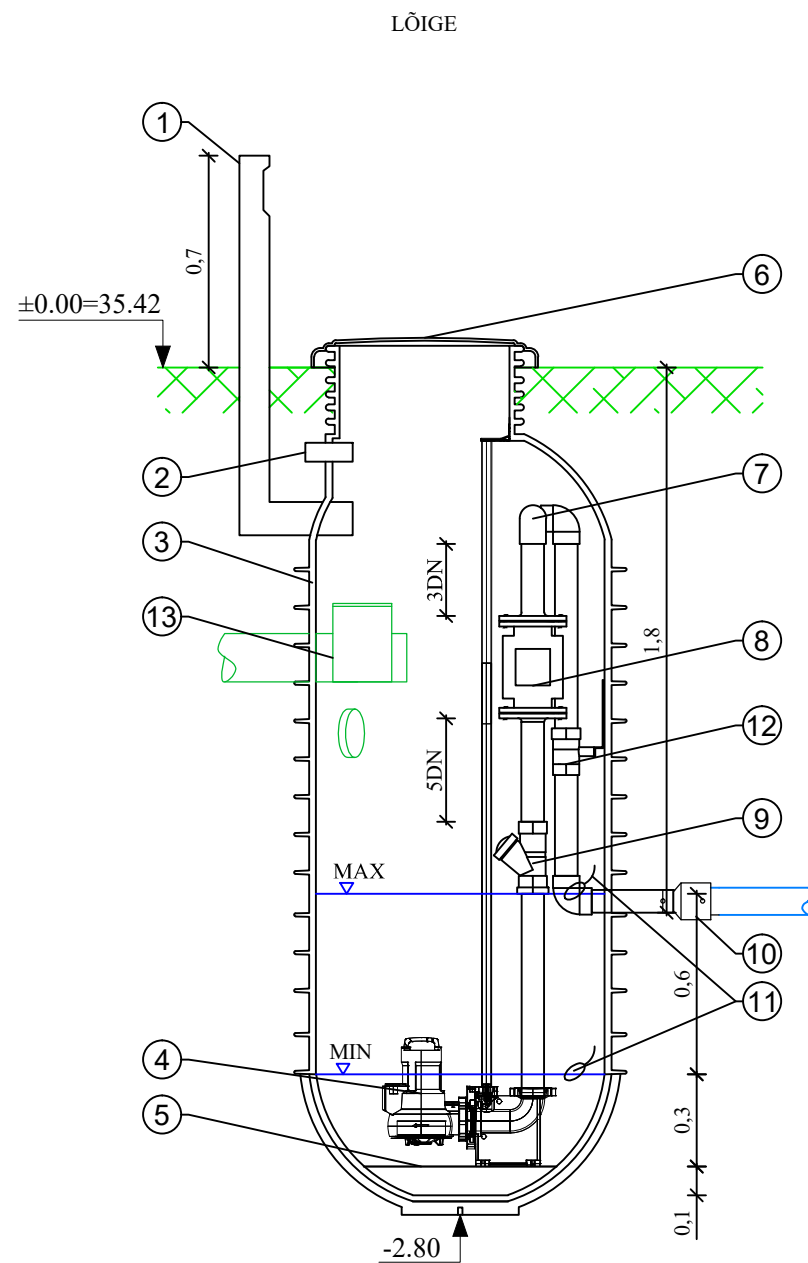

REOVEEPUMPLA EKSPLIKATSIOON

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Putukavõrguga ventilatsioonitoru De 110 | 7. Põlv 90° De 75 |
| 2. Kaablite läbiviigud | 8. Siemens SITRANS F M MAGFLO; DN65 |
| 3. Pumpla plastkorpus ZP-1000 | 9. Tagasilöögiklapp DN65 |
| 4. KSB Amaporter DN65 Q=3,5 l/s;H= 4,5m | 10. Elekterkeevissiirdmik De 75/90 |
| 5. Põhjaplaat PE | 11. Ujukid 2tk |
| 6. Pumpla teeninduspüstik Ø600 | 12. Kuulkraan DN65 |
| | 13. Tagasivooluklapp De 160 |

LÄBIVIIGU TÄHISTUS:

- | | |
|------------------------|--|
| PVC De 160
TP:-1,04 | Materjal / toru läbimõõt
toru põhja kõrgus maapinna ±0,00 -st |
| PE De 90
TP:-1,80 | Materjal / toru läbimõõt
toru põhja kõrgus maapinna ±0,00 -st |

MÄRKUSED:

1. Ühikuta mõõdud on meetrites
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.