


Lõige C-C

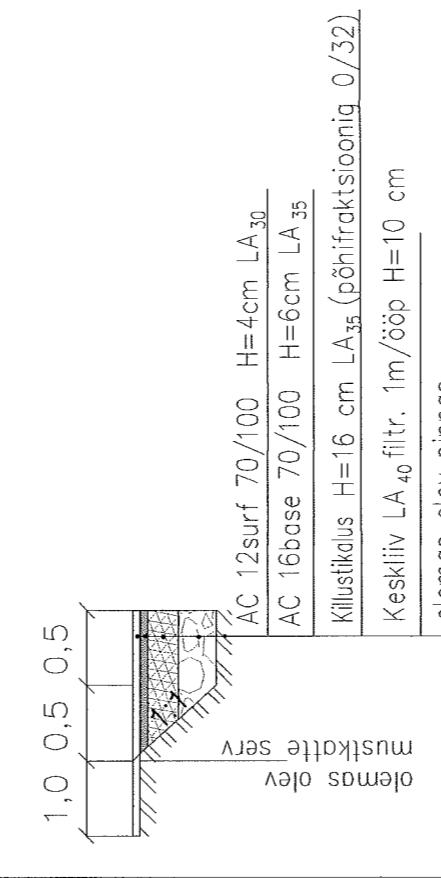

MÄRKUSED:

1. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015.a. määrus nr. 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ kõnnitee killustikuluse ehitus sidumata segust settekivikillustikust LA 40 segu 0/63 (käesoleva määrituse lisa 10 positsioon 3 vői 4).
2. Töid teostada vastavalt Tallinna linna kaevetööde eeskirjale.
3. Tööde teostamisel tuleb tähta da liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjale.
4. Töid tuleb teostada vastavalt kentivatlete seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
5. Kasvumulla huurmuse sisaidus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0), ei tohi sisaldaada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loikuid.
6. Nõutav tätepinnase tihendustegur liipinnaste punul on 0,98.
7. Betoonist sillutuskivid peavad vastama EVS-EN 1338 nõuetele.
8. Pealiskatted ehitada vastavalt katete riisttöigete joonistele.
9. Söidutee ja kõnnitee rajamist teostada vastavalt vertikaalplaneeringule.

MÄRGID:

- PROJEKTEERITUD ASFALTKATE SÖIDUTEEL
- PROJEKTEERITUD ASFALTKATE MAHASÖITUDEL
- PROJEKTEERITUD KÖNNITEE ASFALTKATE
- TAASTATAV HALJASTUS MURUKATE
- PURUSTATUD KRUUSAST TÄIDE
- PROJEKTEERITUD KATTE SERV
- PROJEKTEERITUD PEENRA SERV
- PROJEKTEERITUD KATTEMÄRGISTUS
- PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTI JA ÕHULIN
- PROJEKTEERITUD LIKVIDEERIMINE
- PROJEKTEERITUD MÖÖDUD
- KAITSTAV PUU
- PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGID