
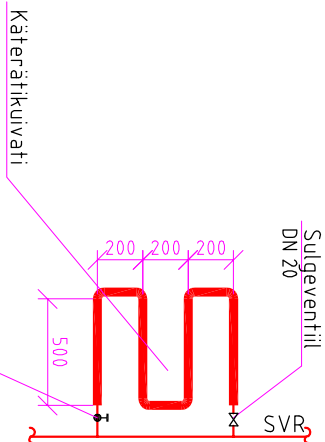


KANALISATSIOONIPÜSTIKU SKEEM

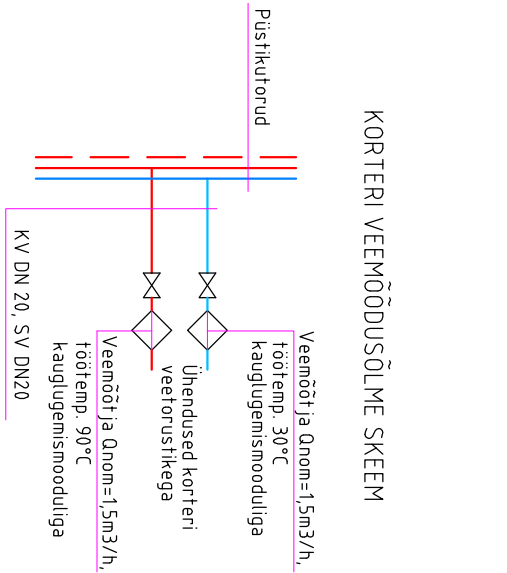

MÄRKUSED:

- Kõik veetorustikud vahelagedest läbiminekul peavad olema ümbritsetud hülisstoruga, ava ümber toru ehitada kinni tuldütkestavana EI60
- Kõikidele kanalisatsioonitorustikele paigaldada korrustevahelistest vahelagedest ja korteritevahelistest seinestest läbiminekukohale tuleτόtkemansett
- Kõik torustike läbiviiguavad korrustevahelistest vahelagedest ja korteritevahelistest seinestest ehitada kinni tuldütkestavana, EI60 nõuetele vastavalt

TINGMÄRGID

KV	KÜLMAVEETORUSTIK
SV	SOOJAVEETORUSTIK
SVR	SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIK
SV	SULGEVENTIIL
SV	TAGASIVOO LU TEMPERATUURI PIIRAJA
K1 Ø110	KANALISATSIOONITORU MÕÕDUGA
□	TULETÕKKEMANSETT KANALISATSIOONITORUSTIKUL
✕	KINNISTUGI KANALISATSIOONITORUSTIKUL