


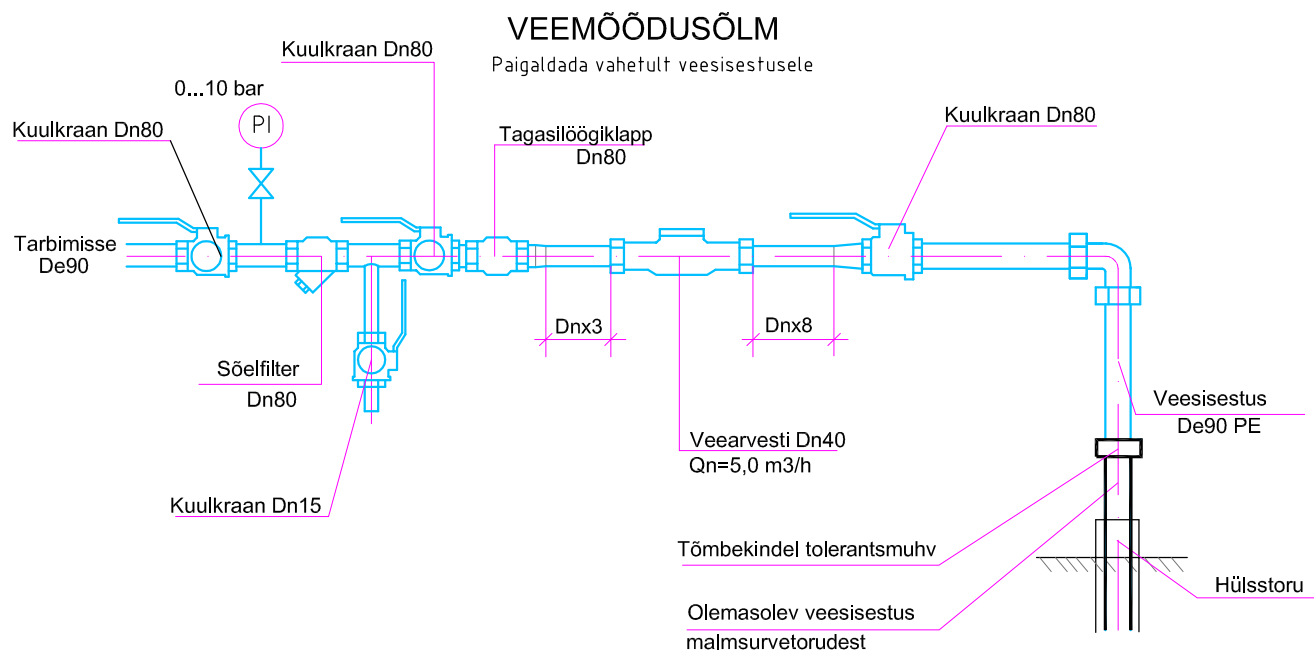

MÄRKUSED:

1. Veearvesti paigaldab veevõrgu valdaja
2. Veemõõdusõlme torustiku mõõt enne ja peale veemõõdaja peab olema vastavuses veemõõdaja tootja nõuetele.
3. Veemõõdusõlme torustik ja metallkandurid peavad olema elektrilise maandusega
4. Sõlmes kasutatavad kuulkraanid peavad olema täisavaga